

**steca**

A KATEK Brand

## SolBrid



**DE, EN, FR, IT, SV, NO, FI**

Z01 | 2311 | 780.767

All rights reserved, including those for the translation. No part of this manual may be reproduced in any form without our written consent, nor processed by means of electronic systems.

© 2024 KATEK Memmingen GmbH

<b>DE</b>	<b>Installations- und Inbetriebnahmeanleitung .....</b>	<b>4</b>
<b>EN</b>	<b>Installation and commissioning instructions .....</b>	<b>19</b>
<b>FR</b>	<b>Instructions d'installation et de mise en service .....</b>	<b>33</b>
<b>IT</b>	<b>Istruzioni di installazione e messa in funzione .....</b>	<b>48</b>
<b>SV</b>	<b>Installations- och idrifttagningsanvisning .....</b>	<b>63</b>
<b>NO</b>	<b>Installasjons- og idriftsettingsanvisning .....</b>	<b>77</b>
<b>FI</b>	<b>Asennus- ja käyttöönotto-opas .....</b>	<b>91</b>
	Anleitungen.....	105
	Instructions.....	105
	Modes d'emploi.....	105
	Istruzioni .....	105
	Anvisningar .....	105
	Veiledninger .....	105
	Ohjeet .....	105

# 1 Allgemeines

Diese Anleitung enthält Informationen für den sicheren Einsatz des Wechselrichters sowie alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten des Wechselrichters benötigt.

Diese Anleitung gilt für die Wechselrichter des Typs SolBrid 10-3-2 und SolBrid 10-3-4.

## 1.1 Zubehör

Informationen zu möglichem Zubehör, zu Optionen, zu geeigneten PV-Generatoren und zu Installationsmaterial beim Installateur oder bei Steca - A KATEK Brand erfragen.

## 1.2 Dokumente

Die aktuelle Version dieses Dokuments, Datenblätter, Zeichnungen, Ländertabellen und Zertifikate sowie weitere Informationen wie z. B. freigegebene Batteriespeicher und Energiezähler stehen unter [www.steca.com](http://www.steca.com) zur Verfügung.

## 1.3 Haftung, Gewährleistung, Garantie

Die Bedingungen für das Gerät stehen unter [www.steca.com](http://www.steca.com) zur Verfügung.

## 1.4 Software

Die Software-Version kann in der Steca-App nach Verbindung mit dem Wechselrichter unter Einstellungen / Softwareinfo ausgelesen werden.

## 1.5 Warenzeichen

Die in dieser Anleitung genutzten Namen, Warenzeichen, Produkt- oder sonstigen Bezeichnungen können rechtlich geschützt sein, auch wenn sie nicht gekennzeichnet sind.

## 1.6 Kontakt

Bei Reklamationen und Störungen nehmen Sie bitte Verbindung mit Ihrem lokalen Händler auf, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser wird Ihnen in allen Belangen weiterhelfen.

Kontakt in Europa:

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand

Mammostraße 1

87700 Memmingen

Deutschland

Tel +49 (0) 8331 8558-0

Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internet: [www.steca.com](http://www.steca.com)

service.solar.kdemmn@katek-group.com

info.kdemmn@katek-group.com

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 1.7 EU-Konformitätserklärung

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den für sie zutreffenden europäischen Richtlinien. Die EU-Konformitätserklärung steht auf unserer Homepage [www.steca.com](http://www.steca.com) im Downloadbereich zur Verfügung.

# 2 Sicherheit

## 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hybrid-Wechselrichter SolBrid sind vorgesehen für das Laden einer angeschlossenen Batterie oder die normkonforme dreiphasige Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Aufgrund ihrer Schutzklasse IP65 sind die Wechselrichter geeignet für die ortsfeste Innen- oder Außenmontage an einer Wand.

Den Wechselrichter nur verwenden:

- für netzgekoppelte PV-Generatoren.
- für PV-Generatoren, deren Anschlüsse nicht geerdet sind.
- für Solarmodule mit einer Klasse-A-Bewertung gemäß IEC 61730, da der Wechselrichter keine galvanische Trennung aufweist.
- wenn der gesamte Spannungsbereich der PV-Generatoren und der Batterie innerhalb des Eingangsspannungsbereichs des Wechselrichters liegt und die maximale DC-Eingangsspannung nicht überschritten wird.
- für Batterien, die eigensicher und von Steca freigegeben sind.
- mit Energiezählern, die von Steca freigegeben sind.
- in Ländern, für die sie zugelassen oder durch Steca und den örtlichen Netzbetreiber freigegeben sind.

Als nicht bestimmungsgemäß gilt:

- die Verwendung des Wechselrichters im medizinischen Bereich oder zur Versorgung lebenserhaltender Geräte.
- jede andere oder über die hier genannten Punkte hinausgehende Verwendung.

## 2.2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkräfte, die einen Wechselrichter in Betrieb nehmen oder außer Betrieb setzen wollen. Als Fachkräfte gelten:

- Personen, die über die Kenntnis einschlägiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betreiben von PV-Generatoren verfügen.
- Personen, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen folgende Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können:
  - Elektrogeräte montieren und installieren
  - Elektrogeräte, Batterien und Anlagen reparieren
  - Datenleitungen konfektionieren und anschließen
  - Stromversorgungsleitungen konfektionieren und anschließen

## 2.3 Sicherheitshinweise

Der Wechselrichter erfüllt internationale Sicherheitsanforderungen, deren Einhaltung durch akkreditierte Prüflabore nachgewiesen wurde. Dennoch bestehen, wie bei allen elektrischen Geräten, Restrisiken.

Diese Anleitung aufmerksam lesen und die Sicherheitshinweise bei allen Arbeiten am Wechselrichter beachten.



### GEFAHR

#### Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Spannung

Bei Sonneneinstrahlung können die PV-Generatoren und -Leitungen sowie die DC-Kabel, die an der Batterie angeschlossen sind, unter Spannung stehen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung.

- ▶ DC- und AC-Anschlüsse vor allen Arbeiten am Wechselrichter von der Stromquelle trennen und gegen Wiedereinschalten sicher.
- ▶ Keine DC-Verbindungen im laufenden Betrieb herstellen oder trennen.
- ▶ Nur SELV-Stromkreise an die RJ45- und COM-Buchse anschließen.
- ▶ Sicherheitshinweise des Batterieherstellers beachten.
- ▶ Installationsarbeiten nur von Fachkräften durchführen lassen.
- ▶ Wechselrichter erst in Betrieb nehmen, wenn eine Abschalt- oder Überstromschutzeinrichtung installiert wurde.
- ▶ Inbetriebnahme nur von ausgebildetem Fachpersonal durchführen lassen.
- ▶ Die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen immer in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- ▶ Den Zugang zur Abschalteinrichtung stets freihalten.
- ▶ Wechselrichter sofort außer Betrieb setzen und vom Netz und den PV-Generatoren trennen, wenn eine der folgenden Komponenten beschädigt ist:
  - Wechselrichter (keine Funktion, sichtbare Beschädigung, Rauchentwicklung, eingedrungene Flüssigkeit etc.)
  - Leitungen
  - PV-GeneratorenWechselrichter erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die beschädigte Komponente von einer Fachkraft instand gesetzt wurde.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

**GEFAHR**

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Anschließen von AC.

- ▶ Steckverbindung nie lösen oder verbinden, wenn die AC-Verbindung stromführend ist.
- ▶ Vor Arbeiten am AC-Anschluss den AC-Leitungsschutzschalter einbauen.

**GEFAHR**

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Arbeiten an der Batterie.

Wenn der Wechselrichter nicht spannungsfrei geschaltet wird, können Kabel, die an die Batterie angeschlossen sind, auch bei abgeschalteter Batterie unter Spannung stehen.

- ▶ Den Wechselrichter vor Arbeiten an der Batterie spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

**GEFAHR**

Lebensgefahr durch Stromschlag im Ersatzstrombetrieb.

Der Wechselrichter verfügt über eine Ersatzstromfunktion. Auch bei Netzausfall können Teile der Anlage weiterhin unter Spannung stehen.

- ▶ Den Wechselrichter und die Batterie vor Arbeiten an der Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass die PE-Leiter aller Anschlüsse im Ersatzstromkreis mit dem Schutzelektrodenpotential ausgleich verbunden sind.

**GEFAHR**

Lebensgefahr durch Stromschlag bei geöffnetem Wechselrichter.

Im Inneren des Wechselrichters liegen hohe Spannungen an spannungsführenden Teilen und Kabeln an.

- ▶ Den Wechselrichter nicht öffnen.

Beachten: Beim Öffnen des Wechselrichters erlischt außerdem der Garantieanspruch.

**GEFAHR**

Lebensgefahr durch Stromschlag nach dem Abschalten.

Die DC-Verbindung führt noch bis zu 10 Minuten nach Abschalten des DC-Lasttrennschalters Spannung.

- ▶ Nach Abschalten des DC-Lasttrennschalters und der Batterie 10 Minuten warten.

**WARNUNG**

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile.

Das Gehäuse des Wechselrichters kann während des Betriebs heiß werden.

- ▶ Heiße Oberflächen nicht berühren.

- ▶ Vor dem Berühren warten, bis der Wechselrichter abgekühlt ist.

**WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch das Gewicht des Wechselrichters.

Falsches Heben beim Transport und bei Montage und Demontage kann zu Verletzungen führen. Wenn der Wechselrichter herunterfällt, können Gliedmaßen gequetscht werden.

- ▶ Gewicht des Wechselrichters beachten.
- ▶ Wechselrichter zu zweit montieren und demontieren.
- ▶ Schrauben und, wenn nötig, Dübel verwenden, die für den Montageort und das Gewicht geeignet sind.
- ▶ Bei Montage und Demontage geeignete Schutzausrüstung tragen.

**HINWEIS**

Leistungsminderung oder Beschädigung des Wechselrichters durch unsachgemäße Installation.

**HINWEIS**

Beschädigung des Wechselrichters.

Wenn nicht belegte Anschlüsse unverschlossen sind, können sie die IP-Schutzart beeinflussen.

- ▶ Nicht belegte Anschlüsse immer mit Schutzkappen verschließen.

**HINWEIS**

Beschädigung des Wechselrichters.

Falsch angeschlossene Komponenten können den Wechselrichter beschädigen.

- ▶ Angaben der Hersteller von angeschlossenen Komponenten beachten.
- ▶ Komponenten nur gemäß Schaltplan anschließen.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

**HINWEIS**

Beschädigung des Wechselrichters und der PV-Module.

Wenn die DC-Stecker nicht korrekt am DC-Kabel angeschlossen sind, besteht Kurzschlussgefahr.

- ▶ Gegenstücke zu den DC-Anschlüsse polrichtig am DC-Kabel anschließen.

**HINWEIS**

Beschädigung der Steckverbinder oder Kabel durch das Gewicht des Wechselrichters.

Am Wechselrichter angeschlossene Kabel oder Steckverbinder können beim Abstellen des Wechselrichters beschädigt werden.

- ▶ Den Wechselrichter nicht auf den Kabeln oder Steckverbindern abstellen.
- ▶ Kabel und Stecker erst installieren, wenn der Wechselrichter am Montageort montiert ist.
- ▶ Kabel und Steckverbinder abbauen, bevor der Wechselrichter vom Montageort abgebaut wird.



DC- und AC-Leitungen können die Datenübertragung stören.

- ▶ Zwischen den Datenverbindungskabeln (RS485/Ethernet) und den DC-/AC-Leitungen einen Abstand von 200 mm einhalten.



Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.

Wenn örtliche Installationsvorschriften die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters in der AC-Anschlussleitung fordern, ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ A ausreichend. Der Auslösestrom sollte mindestens 100 mA oder mehr betragen. Wenn mehrere Wechselrichter in einem System installiert sind, muss für jeden einzelnen Wechselrichter ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) eingebaut werden.



#### Kosten durch Datenübertragung.

Der Wechselrichter überträgt im Betrieb Daten an das Monitoring Portal sunCloud und kann Firmwareupdates aus dem Internet herunterladen. Die Datenmenge kann sich je nach Anlagenkonfiguration und Häufigkeit von Firmwareupdates unterscheiden.

Das Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk kann zusätzliche Kosten verursachen.

- ▶ Vor der Nutzung eines öffentlichen Netzwerks über möglicherweise anfallende Kosten informieren.
- ▶ Einen Tarif mit ausreichendem Datenvolumen oder einer Flatrate wählen.
- ▶ Alternativ: Datenübertragung in das Monitoring Portal sunCloud deaktivieren.



Damit SolBrid-Wechselrichter den Einspeisebetrieb aufnehmen, muss bei der Erstinbetriebnahme ein Länderparametersatz eingestellt werden. Nach Abschluss des Erstinbetriebnahme-Assistenten wird der Einspeisebetrieb automatisch gestartet.



Wenn bei der Erstinbetriebnahme der Inbetriebnahme-Assistent abgeschlossen ist und die grüne LED blinkt, speist der Wechselrichter ins Netz ein. Ab diesem Zeitpunkt können Änderungen nur noch mit dem Installateur-Code durchgeführt werden.

- Dieses Dokument ständig griffbereit am Einsatzort des Wechselrichters aufbewahren. Bei Besitzerwechsel das Dokument dem Wechselrichter beilegen.
- Vor der Installation und Inbetriebnahme des Wechselrichters muss dieses Dokument gelesen und verstanden worden sein.
- Werksseitige Kennzeichnungen auf dem Wechselrichter nicht verändern oder entfernen.
- Auf dem Typenschild angegebene Anschlusswerte einhalten.
- Kabel so verlegen, dass sich Verbindungen nicht versehentlich lösen können.
- Bei der Leitungsführung darauf achten, dass feuersicherheitstechnische bauliche Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
- Alle geltenden Installationsvorschriften und -normen, nationalen Gesetze sowie Anschlusswerte des regionalen Stromversorgungsunternehmens einhalten und die allgemeinen und nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 2.4 Kennzeichnungen und Symbole

### 2.4.1 Sicherheitskennzeichen

Auf dem Wechselrichter und in dieser Anleitung werden die folgenden Sicherheitskennzeichen verwendet:


Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Warnung vor einer Gefahrenstelle
	Warnung vor heißer Oberfläche
	Entsorgungshinweis (getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten)

### 2.4.2 Signalwörter

In dieser Anleitung werden folgende Signalwörter verwendet:

Signalwort	Bedeutung
<b>GEFAHR</b>	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>WARNUNG</b>	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>HINWEIS</b>	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

### 2.4.3 Kennzeichnungen und Sicherheitskennzeichen am Gerät

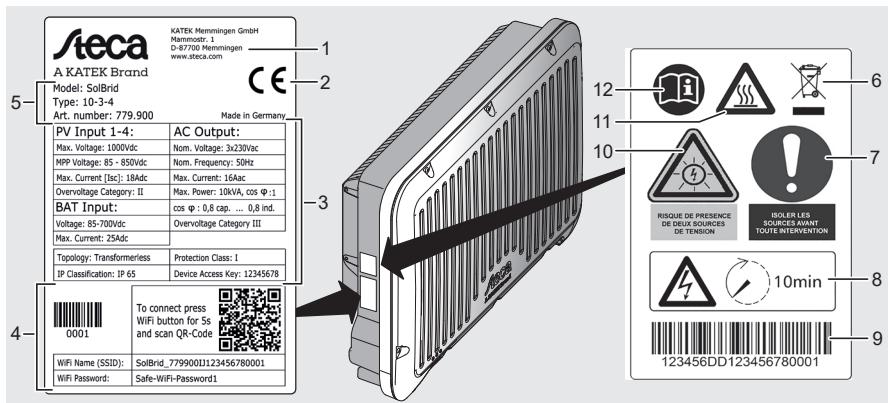

Pos.	Beschreibung
1	Herstelleradresse
2	CE-Kennzeichnung (alle Anforderungen der EU-Richtlinien sind erfüllt)
3	Technische Daten
4	WLAN-Verbindungsdaten
5	Produktdaten
6	WEEE-Entsorgungshinweis (getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten)
7	Aufforderung zum Trennen der Energiequellen vor jedem Eingriff
8	Hinweis auf Anliegen von Spannung nach Abschalten des Wechselrichters
9	Seriennummer (Barcode und Klarschrift)
10	Warnung vor elektrischer Spannung (zwei Spannungsquellen)
11	Warnung vor heißer Oberfläche
12	Aufforderung zum Beachten der Anleitung

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 3 Beschreibung

### 3.1 Beschreibung des Wechselrichters

SolBrid-Wechselrichter dienen dazu, die von PV-Modulen erzeugte Leistung für den Eigenverbrauch im Haus bereitzustellen oder zum Laden einer angeschlossenen Batterie oder zur normkonformen dreiphasigen Einspeisung in das öffentliche Stromnetz zu nutzen. Die in der Batterie gespeicherte Energie wird ebenso normkonform den Verbrauchern im Haus bereitgestellt.


SolBrid-Wechselrichter verfügen je nach Modell über zwei oder vier MPP-Tracker und einen zusätzlichen Batterieanschluss.

SolBrid-Wechselrichter können die von weiteren Wechselrichtern erzeugte AC-Leistung für das Laden der Batterie nutzen.

Mit dem optionalen Zubehör StecaGrid Switch können die SolBrid-Wechselrichter eine Ersatzstromfunktion bieten. Wenn das Stromnetz ausfällt, kann der SolBrid-Wechselrichter die Stromkreise weiterhin aus PV und Batterie versorgen.

Der Wechselrichter kann im Betrieb warm werden. Dabei handelt es sich um normales Betriebsverhalten. Ein Ventilator verteilt die Abwärme innerhalb des geschlossenen Gehäuses gleichmäßig auf die Gehäuseoberfläche. Kühlrippen geben die Wärme an die Umgebung ab.

### 3.2 Funktion der Bedien- und Anzeigeelemente und Anschlüsse

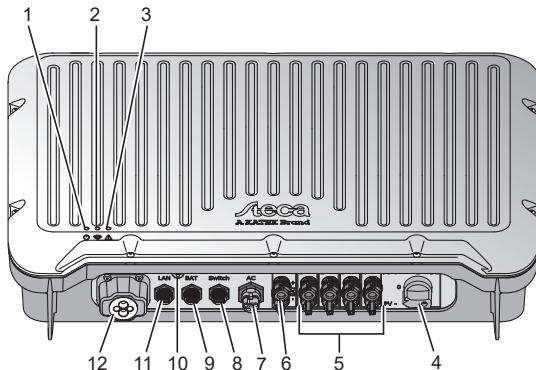

Pos.	Komponente	Funktion	
1	 Grüne LED	Gerätestatus anzeigen	
		leuchtet	netzgekoppelter Betrieb
		blinkt langsam	Ersatzstrombetrieb aktiv
		blinkt schnell	Wechselrichter startet
2	 Blau LED	WLAN-Status anzeigen	
		leuchtet	mit Heimnetz verbunden
		blinkt langsam	Verbindung verloren
		blinkt schnell	WiFi Access Point aktiv
3	 Rote LED	Fehlerstatus anzeigen	
		leuchtet	Fehler Maßnahme: "Steca SOL App" starten, mit Wechselrichter verbinden, Reiter "Events" anklicken
		blinkt langsam (1 sec. an & 1. sec. aus)	Konfigurationsfehler, Inbetriebnahme noch nicht abgeschlossen Maßnahme: Zurück in den Inbetriebnahme-Assistenten gehen
		blinkt schnell (1/4 sec. an & 3 sec. aus)	Service notwendig
		kurzes (auf)blinken (1/4 sec. an & 3 sec. aus)	Warnung: Leistungsreduzierung aktiv
4	Schalter DC	Trennung der Verbindung zu den PV-Modulen	
5	Anschlüsse PV+ und PV-	Verbindung zu den PV-Modulen (Anzahl abhängig von Typvariante)	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

Pos.	Komponente	Funktion
6	Anschlüsse BAT+ und BAT-	Anschluss an Batterie
7	Anschluss AC	Anschluss an Netz
8	Anschluss Switch	Kommunikation mit StecaGrid Switch oder anderem Einnergiezähler (optional über COM)
9	Anschluss BAT	Kommunikation Batterie (optional über COM)
10	WiFi-Taster	WiFi Access Point Öffnet Access Point, wenn 5 Sekunden lang gedrückt
11	Anschluss LAN	Kommunikation innerhalb eines LAN
12	Anschluss COM	externe Kommunikation

## 4 Wartung und Pflege



### GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.

- ▶ Gerät nur mit nebelfeuchtem Tuch reinigen.
- ▶ Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nur vom Kundendienst des Herstellers durchführen lassen.



### HINWEIS

Beschädigung des Wechselrichters durch Reinigungsmittel.

- ▶ Wechselrichter nicht mit scharfen oder abrasiven Reinigungsmitteln reinigen.

Der Wechselrichter ist bis auf die äußerliche Pflege wartungsfrei.

- Staub in Kühlrippen mit Staubsauger entfernen.
- Verschmutzungen mit nebelfeuchtem Tuch entfernen (klares Wasser verwenden).

## 5 Entsorgung



- ▶ Den Wechselrichter nicht im Hausmüll entsorgen.
- ▶ Die am Installationsort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott beachten.

Die Verpackung des Geräts besteht aus recyclebarem Material.

## 6 Technische Daten

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>DC-Eingangsseite (PV-Generatoranschluss)</b>		
Maximale Eingangsspannung	1000 V DC	
MPP-Spannungsbereich (PV-Eingangsspannungs- bereich) im Netzparallelbetrieb	85 V ... 850 V	
MPP-Spannungsbereich (PV-Eingangsspannungs- bereich) bei Nulleinspeisanlagen oder permanentem Ersatzstrombetrieb	85 V ... 700 V	
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620 V	
Anzahl MPP-Tracker	2	4
Maximaler Eingangsstrom	15 A DC pro PV-Eingang	
Max. Eingangsleistung bei max. Ausgangswirkleistung	10300 W	
Max. Kurzschlussstrom Isc_PV	18 A	
Maximal anschließbare PV-Leistung gesamt	12 000 W Summe PV 1 + 2 = 12 000 W max.	15 000 W Summe PV 1 + 2 = 12 000 W max. Summe PV 3 + 4 = 12 000 W max.
Maximal anschließbare PV-Leistung pro Kanal	9000 W je PV-Eingang	
Höchster Rückspeisestrom des Wechselrichters in der Anlage	0A	
<b>DC-Batterieanschluss</b>		
Unterstützte Batteriemodule	Siehe QR Approved Batteries auf Seite 114	
Anzahl Batterieeingänge	1	
Maximale Eingangsspannung	1000 V DC	
Spannungsbereich	85 V ... 700 V	
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung	400 V ... 700 V	
Maximaler Eingangsstrom	25 A DC	
Max. Eingangsleistung bei max. AC-Ausgangswirk- leistung	10300 W	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)</b>		
Ausgangsspannung	3 x 185 V ... 276 V	
Nennausgangsspannung	3 x 230 V	
Nennausgangsstrom	14,49 A	
Maximaler Ausgangsstrom = Höchster Ausgangsfehlerstrom	16 A	
Maximale Wirkleistung ( $\cos \phi = 1$ )	10000 W	
Maximale Scheinleistung ( $\cos \phi = 1$ )	10000 VA	
Nennleistung	10000 W	
Nennfrequenz	50 Hz	
Bereich Netzfrequenz	45 Hz - 55 Hz	
Verlustleistung im Nachtbetrieb	< 6 W	
Einspeisephasen	dreiphasig	
Klirrfaktor ( $\cos \phi = 1$ )	< 3 %	
Leistungsfaktor $\cos \phi$	0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv	
Höchster Ausgangsfehlerstrom= max. Ausgangsstrom	16 A	
Anfangswert des symmetrischen Kurzschlussstrom IK' (Initial short-circuit AC current)	16 A	
Max. Einschaltstrom (Ampere Scheitelwert und Dauer)	109A, 10µs	
<b>Charakterisierung des Betriebsverhaltens</b>		
Maximaler Wirkungsgrad	97,5	
Europäischer Wirkungsgrad	97,1	
MPP Wirkungsgrad	> 99,7 % statisch, > 99 % dynamisch	
Eigenverbrauch @ $UPV_{nenn}$	< 60 W	
Leistungs-Derating bei Voll-Leistung @ $UPV_{nenn}$	40 °C (Tamb)	
<b>Sicherheit</b>		
Trennungsprinzip	keine galvanische Trennung, trafilos	
Netzüberwachung (NA-Schutz)	ja, integriert	
Fehlerstromüberwachung	ja, integriert Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.	
Kompatibilität zu externen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD)	RCD Typ A	
Schutzklasse	I (Schutzerdung)	
Topologie	trafilos	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Einsatzbedingungen</b>		
Einsatzgebiet	Innenbereich, Außenbereich	
Klimaklasse nach IEC 60721-3-4	4K4H	
Höhenlage	max. 2000 m über NN	
Äußerer Verschmutzungsgrad	PD 3	
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +60 °C	
Lagertemperatur	-30 °C ... +70 °C	
Relative Feuchte	0 % ... 100 %, kondensierend	
Geräuschemission (typisch)	31 dBA	
<b>Ausstattung und Ausführung</b>		
Schutzgrad	IP65	
Überspannungskategorie AC	III	
Überspannungskategorie PV / Bat	II	
Kombination DC-Anschluss PV + Batterie	2 + 1 Paar	4 + 1 Paar
AC-Anschluss	Wieland 5-polig	
Abmessungen (X x Y x Z)	700 mm x 500 mm x 181 mm	
Gewicht	28 kg	
Kommunikationsschnittstellen	LAN-Anschluss (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) Batterieschnittstelle RS485 1 (RJ45) GridSwitch (Netztrenner-Zähler) und freigegebene Energiezähler	
Integrierter DC-Lasttrennschalter	ja, konform zu DIN VDE 0100-712	
Kühlprinzip	außen Konvektionskühlung, innen temperaturgesteuerter Lüfter, drehzahlvariabel, intern staubgeschützt	
Prüfbescheinigung	siehe Zertifikate-Download auf der Produktseite der Website	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



# 1 General information

These instructions contain information for the safe use of the inverter and all the information that a specialist needs for setting up the inverter.

These instructions apply for the inverter type SolBrid 10-3-2 and SolBrid 10-3-4.

## 1.1 Accessories

Ask for possible accessories, options, suitable PV generators and installation material at the installer's or at Steca – a KATEK brand.

## 1.2 Documents

The current version of this document, data sheets, drawings, country tables and certificates, along with further information such as released battery storage devices and energy meters is available at [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.3 Liability, warranty

The terms for the device are available at [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.4 Software

The software version can be read out in the Steca app after connecting to the inverter under Settings / Software Info.

## 1.5 Trademarks

The names, trademarks, product or other designations used in these instructions may be protected by copyright, even if they are not marked.

## 1.6 Contact

In the event of complaints or faults, please contact your local dealer, where you purchased the product. He will assist you in all respects.

Contact in Europe:

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand

Mammostraße 1

87700 Memmingen

Germany

Tel +49 (0) 8331 8558-0

Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internet: [www.steca.com](http://www.steca.com)

service.solar.kdemmn@katek-group.com

info.kdemmn@katek-group.com

## 1.7 EU Declaration of Conformity

The products described in this document comply with the applicable European directives. The EU Declaration of Conformity is available in the download area of our homepage [www.steca.com](http://www.steca.com).

# 2 Safety

## 2.1 Designated use

The SolBrid hybrid inverters are intended for the charging of a connected battery or the standard-compliant, three-phase feed-in to the public power grid. Due to their IP65 protection class, the inverters are suitable for fixed interior or exterior installation on a wall.

Only use the inverter:

- for grid-connected PV generators.
- for PV generators whose connections are not grounded.
- for solar modules with Class A rating in accordance with IEC 61730 because the inverter does not have any galvanic isolation.
- if the entire voltage range of the PV generators and the battery lies within the input voltage range of the inverter and the maximum DC input voltage is not exceeded.
- for batteries that are intrinsically safe and approved by Steca.
- with energy meters that are approved by Steca.
- in countries for which they are approved or approved by Steca and the local grid operators.

Non-intended use is:

- the use of the inverter in the medical field or to supply life-preserving devices.
- any other use or use which goes beyond the points specified here.

## 2.2 Target group

The target group for these instructions are specialists who want to commission or decommission an inverter. The following persons are considered specialists:

- Persons that have knowledge of the established terms and skills for setting up and operating PV generators.
- Persons that due to their knowledge and experience are able to evaluate the following tasks and recognise possible hazards:
  - Mounting and installing electrical devices
  - Repairing electrical devices, batteries and systems
  - Assembling and connecting data cables
  - Assembling and connecting power supply cables

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

## 2.3 Safety instructions

The inverter meets international safety requirements, whose compliance has been demonstrated through accredited test laboratories. Nevertheless, as with all electrical devices, there are residual risks.

Read these instructions carefully and observe the safety instructions in all work on the inverter.



### DANGER

There is the risk of death due to electrocution and electric voltage

In the event of sun exposure, the PV generators and lines, along with the DC cables connected to the battery, may be live. There is the risk of death due to electrocution and electric discharge.

- ▶ Disconnect the DC and AC connections from the power source prior to any work on the inverter and secure against being switched on again.
- ▶ Do not establish or disconnect any DC connections during ongoing operation.
- ▶ Only connect SELV circuits to the RJ45 and COM socket.
- ▶ Follow the safety instructions of the battery manufacturer.
- ▶ Only have specialists carry out any installation work.
- ▶ Do not commission the inverter before a shut-down control or overcurrent protective device has been installed.
- ▶ Only have trained qualified personnel carry out commissioning.
- ▶ Always carry out the measures described in this document in the specified sequence.
- ▶ Maintain access to the shut-down control free at all times.
- ▶ If one of the following components is damaged, immediately take the inverter out of operation and disconnect it from the grid and the PV generators:
  - Inverter (not functioning, visible damage, smoke, penetration of liquid etc.)
  - Cables
  - PV generators

Do not recommission the inverter until the damaged components have been replaced by a specialist.



### DANGER

Risk of death by electrocution when connecting AC.

- ▶ Never disconnect nor connect the plug connection while the AC connection is live.
- ▶ Install the AC circuit breaker prior to any work on the AC connection.

**DANGER**

Risk of death by electrocution when working on the battery.

If the inverter is not switched to a voltage-free state, cables connected to the battery may be live even if the battery is switched off.

- ▶ Switch the inverter to a voltage-free state before working on the battery and secure against being switched on again.

**DANGER**

Risk of death by electrocution during emergency power supply.

The inverter has an emergency power function. Parts of the system may still be live even if there is a power outage.

- ▶ Switch the inverter and the battery to a voltage-free state before working on the system and secure against being switched on again.
- ▶ Make sure that the PE conductors of all connections in the emergency power circuit are connected to the protective equipotential bonding.

**DANGER**

Risk of death by electrocution when inverter is open.

There are high voltages on voltage-carrying parts and cables inside the inverter.

- ▶ Do not open the inverter.

Please note: Opening the inverter will also void any warranty.

**DANGER**

Risk of death by electrocution after switching off.

Voltage can be present at the DC-connection for up to 10 minutes after switching off the DC disconnector.

- ▶ Wait 10 minutes after switching off the DC disconnector and the battery.

**WARNING**

Risk of burning due to hot case parts.

The inverter case may become hot during operation.

- ▶ Do not touch hot surfaces.
- ▶ Wait until the inverter has cooled down before touching it.

**WARNING**

Risk of injury due to weight of inverter.

Incorrect lifting during transport and assembly or disassembly can cause injuries. If the inverter falls down, there is a risk of crushing limbs.

- ▶ Observe the weight of the inverter.
- ▶ Mount and disassemble the inverter with a second person.
- ▶ Use screws and, if necessary, dowels which are suitable for the assembly location and weight.
- ▶ Wear suitable protective equipment during assembly and disassembly.

**NOTE**

Loss of power or damage to the inverter due to improper installation.

**NOTE**

Damage to the inverter.

If connections not in use are not sealed, this may influence the IP degree of protection.

- ▶ Always seal connections not in use with protective caps.

**NOTE**

Damage to the inverter.

Incorrectly connected components may cause damage to the inverter.

- ▶ Follow the instructions of manufacturers of the connected components.
- ▶ Only connect components according to the circuit diagram.

**NOTE**

Damage to the inverter and the PV module.

If the DC plugs are not connected correctly to the DC cable, there is a risk of short circuit.

- ▶ Connect counterparts to the DC connections to the DC cable ensuring correct polarity.



DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

**NOTE**

Damage to the plug connectors or cables due to the weight of the inverter. Cables or plug connectors connected to the inverter may be damaged when setting down the inverter.

- ▶ Do not set the inverter down on the cables or plug connectors.
- ▶ Only install the cable and plug if the inverter is mounted at the mounting location.
- ▶ Remove the cables and plug connectors before disassembling the inverter at the assembly site.



DC and AC cables may interfere with data transmission.

- ▶ Keep a distance of 200 mm between the data connecting cables (RS485/Ethernet) and the DC/AC cables.



The inverter cannot cause a DC residual current due to its design. If local installation regulations require the installation of an external residual current device in the AC connection line, a type A residual current device (RCD) is sufficient. The tripping current should be rated at least 100 mA or higher. If several inverters are installed in a system, a corresponding earth-leakage circuit breaker (RCD) must be installed for each individual inverter.



Costs due to data transmission.

During operation, the inverter transmits data to the sunCloud monitoring portal and can download firmware updates from the internet. The data volume may vary depending on the system configuration and the frequency of firmware updates.

Data transmission via a public network may cause additional costs.

- ▶ Obtain information on costs possibly involved prior to the use of a public network.
- ▶ Select a rate with sufficient data allowance or a flat-rate.
- ▶ Alternatively: Deactivate data transmission to the sunCloud monitoring portal.



For the SolBrid inverter to commence feed-in operation, a country parameter set must be set during initial commissioning. After the initial commissioning wizard is complete, the feed-in operation starts automatically.



If the commissioning wizard is complete during initial commissioning and the green LED is flashing, the inverter is feeding into the grid. From this point, changes can only be made using the installer code.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



- This document must be kept to hand at the site of use of the inverter.  
In case of a change of ownership pass on the document with the inverter.
- This document must have been read and understood in full before installing and commissioning the inverter.
- Do not change nor remove any factory-applied labels on the inverter.
- Observe the connection ratings specified on the type plate.
- Lay the cables such that the connection cannot come loose accidentally.
- Ensure that the fire safety measures of the building are not impaired when routing cables for the device.
- Observe all applicable installation regulations and standards, national laws and connection values specified by the regional power supply company, along with the general and national safety and accident prevention regulations.

## 2.4 Labels and symbols

### 2.4.1 Safety marks

The following safety marks are used on the inverter and in these instructions:


Warning sign	Nature of the danger
	Warning of hazardous voltage
	Warning of hazardous area
	Warning of hot surface
	Disposal information (separate collection of electrical and electronic equipment)

### 2.4.2 Keywords

The following keywords are used in these instructions:

Keyword	Meaning
<b>DANGER</b>	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, leads to death or serious injuries.
<b>WARNING</b>	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may lead to death or serious injuries.
<b>NOTE</b>	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may lead to damage to property and/or the environment.

### 2.4.3 Signs, labels and safety marks on the device

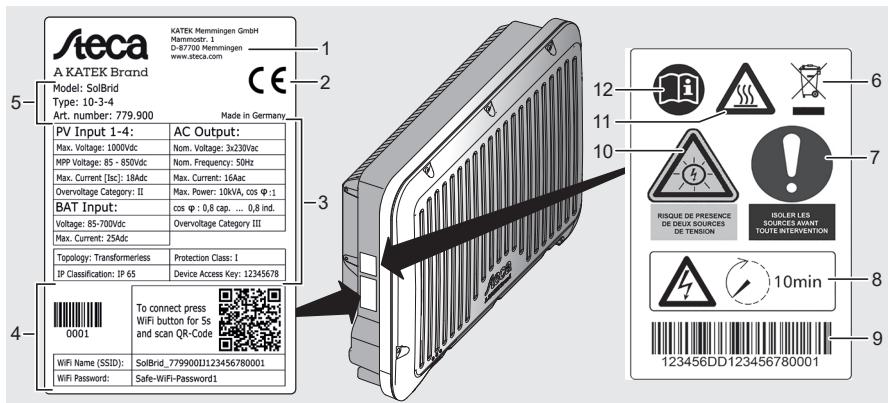

Item	Description
1	Manufacturer address
2	CE marking (all requirements of the EU directives are met)
3	Technical data
4	WiFi connection information
5	Product data
6	WEEE disposal information (separate collection of electrical and electronic equipment)
7	Request to disconnect the power sources prior to any intervention
8	Note on presence of voltage after switching off the inverter
9	Serial number (barcode and plain text)
10	Warning of voltage (two voltage sources)
11	Warning of hot surface
12	Request to observe the instructions

## 3 Description

### 3.1 Description of the inverter

SolBrid inverters are used to provide the power generated by PV modules for own consumption in the home, to charge a connected battery or for standard-compliant, three-phase feed-in to the public power grid. The energy stored in the battery is also provided to consumers in the home in a standard-compliant manner.

Depending on the model, SolBrid inverters have two or four MPP trackers and an additional battery connection.

SolBrid inverters can use the AC power generated by other inverters to charge the battery.

The SolBrid inverters are able to offer an emergency power function using the optional StecaGrid Switch accessories. If the power grid fails, the SolBrid inverter can therefore continue supplying power circuits from the PV and battery.

The inverter may heat up during operation. This is a normal operating characteristic. A fan disperses the waste heat inside the closed case evenly onto the case surface. Cooling fins allow the heat to dissipate to the surrounding.

DE

EN

FR

IT


SV

NO

FI



### 3.2 Function of the operating and display elements and connections

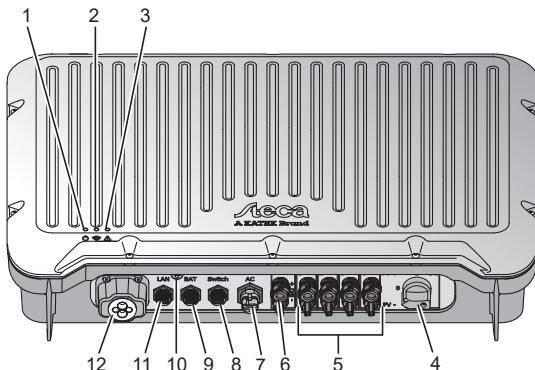

Item	Component	Function	
1	 Green LED	Displays device status	
		Continuously lit	Grid-connected operation
		Flashes slowly	Emergency power supply active
		Flashes quickly	Inverter is starting
2	 Blue LED	Displays WiFi status	
		Continuously lit	Connected to local network
		Flashes slowly	Connection lost
		Flashes quickly	WiFi Access Point active
3	 Red LED	Displays error status	
		Continuously lit	Error Measure: Start "Steca SOL app", connect to the inverter, click on "Events" tab
		flashes slowly (1 sec. on & 1 sec. off)	Configuration error, commissioning not yet completed Measure: Return to the commissioning wizard
		flashes quickly (1/4 sec. on & 3 sec. off)	Service required
		short (on)flashing (1/4 sec. on & 3 sec. off)	Warning: Power reduction active
4	DC switch	Separates the connection to the PV modules	
5	PV+ and PV- ports	Connect to the PV modules (number depending on type variant)	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

Item	Component	Function
6	BAT+ and BAT- ports	Connect to battery
7	AC connection	Connect to grid
8	Switch connection	Communicates with StecaGrid Switch or other energy meter (optionally via COM)
9	BAT connection	Communicates with battery (optionally via COM)
10	WiFi button	WiFi Access Point Opens Access Point when pressed for 5 seconds
11	LAN connection	Communicates within a LAN
12	COM connection	Communicates externally

## 4 Maintenance and care



### DANGER

Risk of death by electrocution.

- ▶ Only clean device with a slightly moist cloth.
- ▶ Only have repair work carried out by the manufacturer's customer service department.



### NOTE

Damage to the inverter due to cleaning agents.

- ▶ Do not clean the inverter using strong or abrasive cleaning agents.

Except for the care of its exterior, the inverter is maintenance free.

- Remove dust in the cooling fins using a vacuum cleaner.
- Remove soiling with a slightly damp cloth (use clear water).

## 5 Disposal



- ▶ Do not dispose of the inverter with household waste.
- ▶ Observe the disposal regulations for electrical waste applicable at the installation location.

The device packaging consists of recyclable materials.

## 6 Technical data

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>DC input side (PV generator connection)</b>		
Maximum input voltage	1000 V DC	
MPP voltage range (PV input voltage range) in parallel grid operation	85 V ... 850 V	
MPP voltage range (PV input voltage range) for zero-feed systems or permanent battery-backup operation	85 V ... 700 V	
Operating voltage range at nominal power (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Operating voltage range at nominal power (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Operating voltage range at nominal power (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620V	
Number of MPP trackers	2	4
Maximum input current	15 A DC per PV input	
Max. input power with max. output active power	10300 W	
Max. short-circuit current $I_{sc\_PV}$	18 A	
Maximum connectable PV power, total	12000 W total PV 1 + 2 = 12 000 W max.	15000 W total PV 1 + 2 = 12000 W max. total PV 3 + 4 = 12000 W max.
Maximum connectable PV power, per channel	9000 W per PV input	
Maximum regenerative current of inverter in the system	0A	
<b>DC battery connection</b>		
Supported battery modules	See QR Approved Batteries on page 114	
Number of battery inputs	1	
Maximum input voltage	1000 V DC	
Voltage range	85 V ... 700 V	
Operating voltage range at nominal power	400 V ... 700 V	
Maximum input current	25 A DC	
Max. input power with max. AC output active power	10300 W	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>AC output side (grid connection)</b>		
Output voltage	3 x 185 V ... 276 V	
Nominal output voltage	3 x 230 V	
Nominal output current	14.49 A	
Maximum output current = Maximum output fault current	16 A	
Maximum active power ( $\cos \phi = 1$ )	10000 W	
Maximum apparent power ( $\cos \phi = 1$ )	10000 VA	
Nominal power	10000 W	
Nominal frequency	50 Hz	
Grid frequency range	45 Hz - 55 Hz	
Power loss during nighttime operation	< 6 W	
Feed-in phases	Three-phase	
Distortion factor ( $\cos \phi = 1$ )	< 3 %	
Power factor $\cos \phi$	0.8 capacitive ... 0.8 inductive	
Highest output fault current = max. output current	16 A	
Initial value of the symmetrical short-circuit current $I_{k^1}$ (Initial short-circuit AC current)	16 A	
Max. Switch-on current (ampere peak and duration)	109A, 10μs	
<b>Characterisation of the operating behaviour</b>		
Maximum efficiency	97,5	
European efficiency	97,1	
MPP efficiency	> 99.7 % static, > 99 % dynamic	
Own consumption @ $UPV_{nom}$	< 60 W	
Power derating at full power from @ $UPV_{nom}$	40 °C (Tamb)	
<b>Safety</b>		
Isolation principle	No galvanic separation, without transformer	
Grid monitoring (mains and system protection)	Yes, integrated	
Residual current monitoring	Yes, integrated The inverter cannot cause a DC residual current due to the design.	
Compatibility with external residual current devices (RCD)	RCD Type A	
Protection class	I (protective grounding)	
Topology	Without transformer	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Operating conditions</b>		
Area of application	Indoors, outdoors	
Climate category i.a.w. IEC 60721-3-4	4K4H	
Altitude	Max. 2000 m above sea level	
External pollution degree	PD 3	
Ambient temperature	-25 °C ... +60 °C	
Storage temperature	-30 °C ... +70 °C	
Relative humidity	0 % ... 100 %, condensing	
Noise emission (typical)	31 dBA	
<b>Equipment and design</b>		
Degree of protection	IP65	
AC overvoltage category	III	
PV / Bat overvoltage category	II	
Combination of DC connection PV + battery	2 + 1 pair	4 + 1 pair
AC connection	Wieland 5-pin	
Dimensions (X x Y x Z)	700 mm x 500 mm x 181 mm	
Weight	28 kg	
Communication interfaces	LAN connection (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) battery interface RS485 1 (RJ45) GridSwitch (mains isolator meter) and approved energy meter	
Integrated DC disconnector	Yes, conform to DIN VDE 0100-712	
Cooling principle	Outside: convection cooling, inside: temperature-controller ventilator, variable-speed, internal dust protection	
Test certificate	Refer to certificates download at the product page of the website	

# 1 Informations générales

Ce manuel contient des informations visant à une utilisation sûre de l'onduleur et toutes les informations dont une personne qualifiée a besoin pour son réglage.

Ce manuel concerne les onduleurs de type SolBrid 10-3-2 et SolBrid 10-3-4.

## 1.1 Accessoires

Demander des informations sur les éventuels accessoires, les options, les générateurs photo-voltaïques adéquats et le matériel d'installation à l'installateur ou auprès de Steca - A KATEK Brand.

## 1.2 Documents

La version actuelle du présent document, les fiches techniques, dessins, tableaux de pays et certificats et autres informations telles que batteries de stockage et compteurs d'énergie autorisés sont disponibles sur le site [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.3 Responsabilité, garantie

Les conditions relatives à l'appareil sont disponibles sur le site [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.4 Logiciel

La version du logiciel peut être lue dans l'application Steca après connexion à l'onduleur à Réglages / Info logiciel.

## 1.5 Marques déposées

Les noms, marques, désignations de produits ou autres utilisés dans ce manuel peuvent être protégés par la loi, même s'ils ne sont pas identifiés.

## 1.6 Contact

En cas de réclamation ou de dérangements, veuillez contacter le revendeur chez lequel vous avez acheté le produit. Ce dernier vous aidera à régler tous les problèmes.

Contact en Europe :

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand

Mammostraße 1

87700 Memmingen

Allemagne

Tél +49 (0) 8331 8558-0

Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internet : [www.steca.com](http://www.steca.com)

[service.solar.kdemmn@katek-group.com](mailto:service.solar.kdemmn@katek-group.com)

[info.kdemmn@katek-group.com](mailto:info.kdemmn@katek-group.com)

## 1.7 Déclaration de conformité UE

Les produits décrit dans le présent manuel satisfont aux directives européennes concernant votre pays. La déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet [www.steca.com](http://www.steca.com) dans la zone de téléchargement.

# 2 Sécurité

## 2.1 Utilisation conforme

Les onduleurs hybrides SolBrid sont prévus pour charger une batterie connectée ou pour alimenter le réseau électrique public en triphasé, conformément aux normes. Grâce à leur classe de protection IP65, les onduleurs conviennent à un montage fixe sur un mur à l'intérieur ou à l'extérieur.

Utiliser l'onduleur uniquement :

- pour les générateurs photovoltaïques couplés au réseau.
- pour les générateurs photovoltaïques dont les raccordements ne sont pas mis à la terre.
- pour les panneaux solaires de la classe A conformément à la norme CEI 61730 car l'onduleur ne possède pas de séparation galvanique.
- quand la plage complète de tension des générateurs photovoltaïques (PV) et de la batterie se situe dans celle de tension d'entrée de l'onduleur et que la tension d'entrée DC maximale n'est pas dépassée.
- pour batteries qui possèdent une sécurité intrinsèque et sont autorisées par Steca.
- avec des compteurs d'énergie autorisés par Steca.
- dans des pays dans lesquels ils sont homologués ou autorisés par Steca et l'opérateur de réseau.

Est considéré comme non conforme :

- l'utilisation de l'onduleur dans le domaine médical ou pour alimenter des appareils de maintien en vie.
- toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà des points indiqués ici.

## 2.2 Groupe cible

Le groupe cible de ce manuel sont les personnes qualifiées désirant mettre un onduleur en ou hors service. Sont considérées comme personnes qualifiées :

- Les personnes connaissant les termes applicables et les capacités de réglage et d'exploitation de générateurs photovoltaïques.
- Les personnes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont en mesure d'évaluer les travaux suivants et de reconnaître les éventuels dangers :
  - Monter et installer des appareils électriques
  - Réparer des appareils électriques, des batteries et des installations
  - Confectionnement et connexion de câbles de données
  - Confectionnement et connexion de câbles d'alimentation électrique

## 2.3 Consignes de sécurité

L'onduleur satisfait aux exigences de sécurité internationales dont le respect a été prouvé par des laboratoires d'essai accrédités. Il existe cependant des risques résiduels comme pour tous les appareils électriques.

Lire avec attention ce manuel et respecter les consignes de sécurité pour tous les travaux sur l'onduleur.



### DANGER

Danger de mort dû à un choc électrique et une tension électrique

Les générateurs et câbles PV ainsi que les câbles DC connectés à la batterie peuvent être sous tension quand ils sont exposés au soleil. Il y a danger de mort par choc et décharge électriques.

- ▶ Couper les connexions DC et AC de leur source électrique avant tout travail sur l'onduleur et les protéger contre toute reconnexion.
  - ▶ Ne pas établir ou couper des connexions DC durant le fonctionnement.
  - ▶ Brancher uniquement des circuits électriques SELV sur les prises femelles RJ45 et COM.
  - ▶ Respectez les consignes de sécurité données par le fabricant de batteries.
  - ▶ Ne laisser exécuter les travaux d'installation que par des personnes qualifiées.
  - ▶ Ne mettre l'onduleur en service qu'après avoir installé un dispositif de coupure ou de protection contre la surintensité.
  - ▶ Faire uniquement exécuter la mise en service par un personnel qualifié et formé à cet effet.
  - ▶ Toujours exécuter les mesures décrite dans le présent manuel dans l'ordre indiqué.
  - ▶ Toujours garder l'accès libre au dispositif de coupure.
  - ▶ Éteindre immédiatement l'onduleur et le couper du réseau et des générateurs photovoltaïques en cas d'endommagement de l'un des composants suivants :
    - L'onduleur (ne fonctionne pas, endommagement visible, dégagement de fumée, infiltration de liquides, etc.)
    - Câbles
    - Générateurs photovoltaïques
- Ne remettre l'onduleur en service que lorsque le composant endommagé a été réparé par une personne qualifiée.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



**DANGER**

Danger de mort dû à un choc électrique lors de la connexion AC.

- ▶ Ne jamais brancher ou débrancher le connecteur quand la liaison AC est conductrice.
- ▶ Monter le disjoncteur AC avant tout travail sur la connexion AC.

**DANGER**

Danger de mort par choc électrique lors de travaux sur la batterie.

Si l'onduleur n'est pas mis hors tension, les câbles connectés à la batterie peuvent être sous tension, même lorsque la batterie est déconnectée.

- ▶ Déconnecter l'onduleur avant tout travail sur la batterie et le protéger contre toute reconnexion.

**DANGER**

Danger de mort par choc électrique pendant le fonctionnement en mode secours.

L'onduleur possède une fonction de courant de secours. Même en cas de panne secteur, des pièces de l'installation peuvent rester sous tension.

- ▶ Déconnecter l'onduleur et la batterie avant tout travail sur l'installation et les protéger contre toute reconnexion.
- ▶ S'assurer que les conducteurs PE de tous les branchements sont connectés à la liaison équipotentielle de protection dans le circuit de courant de secours.

**DANGER**

Danger de mort par choc électrique quand la porte de l'onduleur est ouverte.

L'intérieur de l'onduleur est soumis à des tensions élevées sur les pièces et les câbles conducteurs de tension.

- ▶ Ne pas ouvrir l'onduleur.

À noter : la prétention à garantie devient de plus caduque quand l'onduleur est ouvert.

**DANGER**

Danger de mort par choc électrique après la déconnexion.

La liaison DC est encore conductrice de tension jusqu'à 10 minutes après la fermeture de l'interrupteur sectionneur DC.

- ▶ Attendre 10 minutes après la déconnexion de l'interrupteur sectionneur DC et de la batterie.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

**AVERTISSEMENT**

Risque de brûlure dû à des pièces très chaudes du boîtier de l'onduleur. Le boîtier de l'onduleur peut beaucoup s'échauffer pendant son fonctionnement.

- ▶ Ne pas toucher les surfaces très chaudes.
- ▶ Attendre avant de toucher que l'onduleur se soit refroidi.

**AVERTISSEMENT**

Risque de blessure dû au poids de l'onduleur.

De ne pas soulever l'onduleur correctement lors de son transport et de son montage et démontage peut provoquer des blessures. Des membres peuvent être écrasés quand l'onduleur fait une chute.

- ▶ Tenir compte du poids de l'onduleur.
- ▶ Monter et démonter l'onduleur à deux.
- ▶ Utiliser des vis et, si nécessaire, des chevilles appropriées au lieu du montage et au poids.
- ▶ Porter un équipement de protection adéquat lors du montage et du démontage.

**REMARQUE**

Diminution des performances ou endommagement de l'onduleur quand l'installation est incorrecte.

**REMARQUE**

Endommagement de l'onduleur.

Des connexions non affectées et non obturées peuvent influencer l'indice de protection IP.

- ▶ Toujours obturer les connexions non affectées avec des capuchons protecteurs.

**REMARQUE**

Endommagement de l'onduleur.

Des composants mal raccordés peuvent endommager l'onduleur.

- ▶ Respecter les indications du fabricant des composants raccordés.
- ▶ Connecter les composants uniquement selon le schéma électrique.



	<b>REMARQUE</b> Endommagement de l'onduleur et des modules PV. Il y a risque de court-circuit quand les connecteurs DC ne sont pas raccordés correctement au câble DC. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Raccorder les pendants aux connexions DC au câble DC en respectant les pôles.</li></ul>
	<b>REMARQUE</b> Endommagement des connecteurs ou câbles dû au poids de l'onduleur. Des câbles ou connecteurs connectés à l'onduleur peuvent être endommagés lorsque ce dernier est posé. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ne pas déposer l'onduleur sur les câbles ou connecteurs.</li><li>▶ N'installer les câbles et connecteurs que lorsque l'onduleur est monté sur le lieu d'installation.</li><li>▶ Démonter les câbles et connecteurs avant l'onduleur sur le lieu d'installation.</li></ul>
	Les câbles DC et AC peuvent gêner la transmission de données. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Observer une distance de 200 mm entre les câbles de liaison de données (RS485/Ethernet) et les câbles DC/AC mm.</li></ul>
	L'onduleur, en raison de sa construction, ne peut produire de courant de défaut continu.  Si les prescriptions d'installation locales requièrent un disjoncteur par courant de défaut externe dans le câble de connexion AC, un disjoncteur (RCD) de type A sera suffisant. Le courant de déclenchement devrait être d'au moins 100 mA ou plus. Si plusieurs onduleurs sont installés dans un système, un disjoncteur par courant de défaut (RCD) doit être monté pour chacun d'eux.



#### Coûts de transmission de données.

L'onduleur transmet des données au portail de surveillance sunCloud pendant son fonctionnement et est capable de télécharger des mises à jour du micrologiciel depuis l'Internet. La quantité de données peut être différente selon la configuration de l'installation et la fréquence des mises à jour du micrologiciel.

La transmission de données via un réseau public peut générer des coûts complémentaires.

- ▶ S'informer des coûts éventuellement générés par une utilisation du réseau public.
- ▶ Choisir un tarif comprenant un volume ou un forfait suffisant de données.
- ▶ Alternative : désactiver la transmission de données. dans le portail de surveillance sunCloud.



Un jeu national de paramètres doit être réglé lors de la première mise en service afin que l'onduleur SolBrid puisse commencer à alimenter le réseau. L'alimentation du réseau démarre automatiquement quand l'assistant a terminé la première mise en service.



L'onduleur alimente le réseau quand l'assistant de mise en service a terminé la première mise en service et que la LED verte clignote. À partir de ce moment, toute modification ne peut plus être exécuté qu'avec le code installateur.

- Toujours conserver le présent manuel à portée de main sur le lieu d'utilisation de l'onduleur.  
Lors d'un changement de propriétaire, joindre le manuel à l'onduleur.
- Ce document doit avoir été lu et compris avant l'installation et la mise en service de l'onduleur.
- Ne pas modifier ou enlever les marquages sur l'onduleur auxquels il a été procédé en usine.
- Respecter les puissances connectées indiquées sur la plaque signalétique.
- Poser les câbles de manière à ce que les connexions ne se desserrent pas par inadvertance.
- Ne pas compromettre les mesures de construction relatives à la protection incendie lors de la pose des câbles.
- Respecter toutes les prescriptions et normes en vigueur relatives à l'installation, les lois applicables au niveau national, ainsi que les puissances connectées du distributeur régional d'électricité et les consignes générales et nationales en matière de sécurité et de prévention des accidents.

## 2.4 Marquages et symboles

### 2.4.1 Marquages de sécurité

Les marquages de sécurité suivants sont utilisés sur l'onduleur et dans le présent manuel :

Signal de danger	Type de danger
	Avertissement de tension électrique dangereuse
	Avertissement d'un endroit dangereux
	Avertissement de surface très chaude
	Consigne d'élimination (collecte triée d'appareils électriques et électroniques)

### 2.4.2 Mots clés

Les mots clés suivants sont utilisés dans le présent manuel :

Mot clé	Signification
<b>DANGER</b>	Signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.
<b>AVERTISSEMENT</b>	Signale une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.
<b>REMARQUE</b>	Signale une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels et de l'environnement si elle n'est pas évitée.

DE

EN

FR


IT

SV

NO

FI

### 2.4.3 Marquages généraux et de sécurité de l'appareil

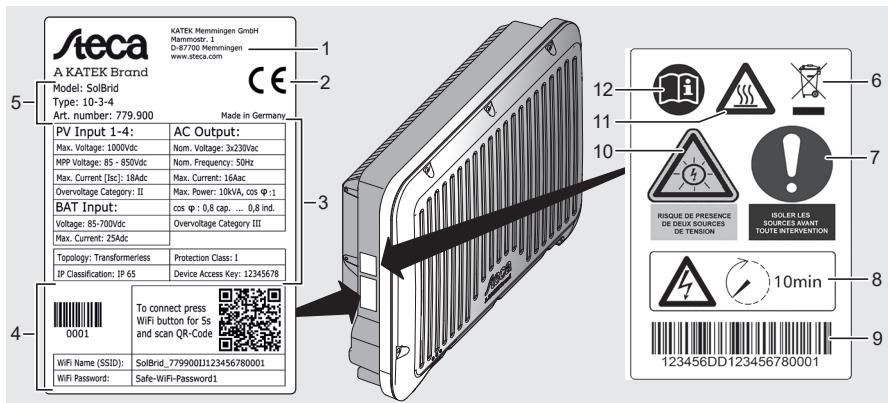

Pos.	Description
1	Adresse du fabricant
2	Marquage CE (toutes les exigences des directives UE sont satisfaites)
3	Caractéristiques techniques
4	Données de connexion WiFi
5	Données relatives au produit
6	Consigne d'élimination WEEE (collecte triée d'appareils électriques et électroniques)
7	Demande de coupure des sources d'énergie avant toute intervention
8	Signalement de la présence de tension après avoir éteint l'onduleur
9	Numéro de série (code barres et en clair)
10	Avertissement de tension électrique (deux sources de tension)
11	Avertissement de surface très chaude
12	Invitation à respecter le manuel

## 3 Description

### 3.1 Description de l'onduleur

Les onduleurs SolBrid servent à fournir la puissance générée par les modules PV pour l'auto-consommation dans la maison ou pour charger une batterie raccordée ou pour une alimentation triphasée conforme aux normes dans le réseau électrique public. L'énergie stockée dans la batterie est mise à disposition des consommateurs de la maison de manière elle aussi conforme aux normes.


Les onduleurs SolBrid disposent, selon le modèle, de deux ou quatre MPP-Tracker et d'une connexion supplémentaire à la batterie.

Les onduleurs SolBrid sont en mesure d'utiliser la puissance AC générée par d'autres onduleurs pour charger la batterie.

Les onduleurs SolBrid peuvent proposer une fonction de courant de secours grâce à l'accessoire en option StecaGrid Switch. Quand le réseau électrique tombe en panne, l'onduleur SolBrid peut continuer à alimenter les circuits électriques avec l'énergie PV et la batterie.

L'onduleur peut s'échauffer pendant son fonctionnement. Il s'agit d'un comportement en service normal. Un ventilateur répartit de manière homogène la chaleur dissipée à l'intérieur du boîtier sur la surface de ce dernier. Des ailettes de refroidissement dissipent la chaleur dans l'environnement.

### 3.2 Fonctionnement des éléments de commande et d'affichage et connexions

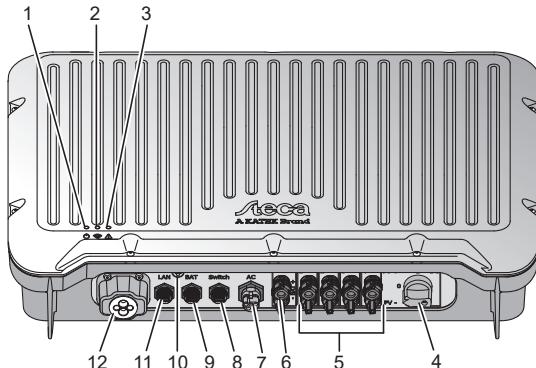

Pos.	Composant	Fonction
1	 LED verte	Affichage de l'état de l'appareil
		Allumée Fonctionnement couplé au réseau
		Clignote lentement Fonctionnement en mode secours actif
		Clignote rapidement L'onduleur démarre
2	 LED bleue	Affichage de l'état du WiFi
		Allumée Connectée au réseau domestique
		Clignote lentement Connexion perdue
		Clignote rapidement Point d'accès au WiFi actif
3	 LED rouge	Affichage de l'état de défaut
		Allumée Erreur Mesure : lancer l'application « Steca SOL », la connecter à l'onduleur, cliquer sur l'onglet « Events »
		clignote lentement (1 sec. allumé & 1 sec. éteint) Erreur de configuration, mise en service pas encore terminée Mesure : retourner à l'assistant de mise en service
		clignote rapidement (1/4 sec. allumé & 3 sec. éteint) Service nécessaire
		clignotement court (vers le haut) (1/4 sec. allumé & 3 sec. éteint) Avertissement : réduction de puissance active

Pos.	Composant	Fonction
4	Interrupteur DC	Coupure de la connexion aux modules PV
5	Connexions PV+ et PV-	Connexion aux modules PV (nombre dépend de la variante du type)
6	Connexions BAT+ et BAT-	Connexion à la batterie
7	Connexion AC	Connexion au réseau
8	Connexion Switch	Communication avec StecaGrid Switch ou autre compteur d'énergie (en option via COM)
9	Connexion BAT	Communication batterie (en option via COM)
10	Bouton pousoir WiFi	Point d'accès WiFi Ouvre le point d'accès quand il est pressé pendant 5 secondes
11	Connexion LAN	Communication au sein d'un LAN
12	Connexion COM	Communication externe

## 4 Maintenance et entretien



### DANGER

Danger de mort par choc électrique.

- ▶ Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon légèrement humide.
- ▶ Seul le S.A.V. du fabricant a le droit de procéder à des travaux de remise en état et de réparation.



### REMARQUE

Endommagement de l'onduleur par des détergents.

- ▶ Ne pas nettoyer l'onduleur avec des détergent agressifs ou abrasifs.

L'onduleur n'a besoin d'aucun entretien excepté de l'extérieur.

- Éliminer la poussière dans les ailettes de refroidissement avec un aspirateur.
- Éliminer les encrassements avec un chiffon légèrement humide (utiliser de l'eau claire).

## 5 Élimination



- ▶ Ne pas jeter l'onduleur dans les ordures ménagères.
- ▶ Respecter les consignes d'élimination des déchets électriques en vigueur sur le lieu d'installation.

L'emballage de l'appareil est constitué de matériaux recyclables.

## 6 Caractéristiques techniques

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>Côté entrée DC (raccordement du générateur photovoltaïque)</b>		
Tension d'entrée maximale	1000 V DC	
Plage de tension MPP (plage de tension d'entrée PV)	85 V ... 850 V	
Plage de tension MPP (plage de tension d'entrée PV) pour les installations d'alimentation zéro ou le fonctionnement permanent en courant de secours	85 V ... 700 V	
Plage de tension de service à la puissance nominale (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Plage de tension de service à la puissance nominale (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Plage de tension de service à la puissance nominale (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620 V	
Nombre de MPP tracker	2	4
Courant d'entrée maximum	15 A DC par entrée PV	
Puissance d'entrée à la puissance de sortie max.	10300 W	
Courant de court-circuit max. Isc_PV	18 A	
Puissance PV totale maximale pouvant être connectée	12000 W somme PV 1 + 2 = 12000 W max.	15000 W somme PV 1 + 2 = 12000 W max. somme PV 3 + 4 = 12000 W max.
Puissance PV maximale par canal pouvant être connectée	9000 W par entrée PV	
Courant de réinjection le plus élevé de l'onduleur dans l'installation	0A	
<b>Connexion DC de la batterie</b>		
Modules de batterie supportés	Voir QR Approved Batteries à la page 114	
Nombre d'entrées de la batterie	1	
Tension d'entrée maximale	1000 V DC	
Plage de tension	85 V ... 700 V	
Plage de tension de service à la puissance nominale	400 V ... 700 V	
Courant d'entrée maximum	25 A DC	
Puissance d'entrée max. à la puissance de sortie AC max.	10300 W	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Côté sortie AC (raccordement au réseau)</b>		
Tension de sortie	3 x 185 V ... 276 V	
Tension de sortie nominale	3 x 230 V	
Courant de sortie nominal	14,49 A	
Courant de sortie maximal = Courant de défaut de sortie le plus élevé	16 A	
Puissance active maximale ( $\cos \phi = 1$ )	10000 W	
Puissance apparente maximale ( $\cos \phi = 1$ )	10000 VA	
Puissance nominale	10000 W	
Fréquence nominale	50 Hz	
Plage de fréquence réseau	45 Hz - 55 Hz	
Puissance dissipée en fonctionnement nocturne	< 6 W	
Phases d'alimentation	Triphasé	
Facteur de distorsion harmonique ( $\cos \phi = 1$ )	< 3 %	
Facteur de puissance cos phi	0,8 capacitif ... 0,8 inductif	
Courant de défaut de sortie le plus élevé= courant de sortie max.	16 A	
Valeur initiale du courant de court-circuit symétrique $I_k'$ (Initial short-circuit AC current)	16 A	
Max. Courant d'appel (ampères de crête et durée)	109A, 10µs	
<b>Caractérisation du comportement en service</b>		
Taux de rendement maximal	97,5	
Taux de rendement européen	97,1	
Taux de rendement MPP	> 99,7 % statique, > 99 % dynamique	
Autoconsommation @ $UPV_{nom}$	< 60 W	
Réduction de la puissance à la pleine puissance @ $UPV_{nom}$	40 °C <sub>(Tamb)</sub>	
<b>Sécurité</b>		
Principe de séparation	Pas de séparation galvanique, sans transfo	
Surveillance du réseau (protection du réseau et des installations)	Oui, intégrée	
Surveillance du courant de défaut	Oui, intégrée De par sa construction, l'onduleur ne peut produire de courant de défaut continu.	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
Compatibilité avec les dispositifs externes de protection contre les courants de défaut (RCD)		RCD type A
Classe de protection	I (mise à la terre de protection)	
Topologie	Sans transfo	
<b>Conditions d'utilisation</b>		
Domaine d'utilisation	En intérieur, extérieur	
Classe climatique selon CEI 60721-3-4	4K4H	
Altitude	Max. 2000 m au-dessus du niveau de la mer	
Degré de pollution externe	PD 3	
Température ambiante	-25 °C ... +60 °C	
Température de stockage	-30 °C ... +70 °C	
Humidité relative	0 % ... 100 %, condensant	
Émission de bruit (typique)	31 dBA	
<b>Équipement et exécution</b>		
Indice de protection	IP65	
Catégorie de surtension AC	III	
Catégorie de surtension PV / Bat	II	
Combinaison connexion DC PV + batterie	2 + 1 paire	4 + 1 paire
Connexion AC	Wieland 5 pôles	
Dimensions (X x Y Z)	700 mm x 500 mm x 181 mm	
Poids	28 kg	
Interfaces de communication	Connexion LAN (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) interface batterie RS485 1 (RJ45) GridSwitch (compteur-séparateur de réseau) et compteurs d'énergie autorisés	
Interrupteur sectionneur DC intégré	Oui, conforme à DIN VDE 0100-712	
Principe de refroidissement	À l'extérieur refroidissement par convection, à l'intérieur ventilateur thermorégulé, régime variable interne, protégé contre la pénétration de la poussière	
Certificat de contrôle	Voir téléchargement de certificats à la page produits du site Internet	

## 1 Informazioni generali

Il presente manuale contiene istruzioni per l'uso sicuro dell'inverter e tutte le informazioni necessarie per la messa in servizio dell'inverter da parte di uno specialista.

Le presenti istruzioni sono valide per gli inverter modello SolBrid 10-3-2 und SolBrid 10-3-4.

### 1.1 Accessori

Per informazioni su possibili accessori, opzioni, generatori FV adatti e materiale per l'installazione, contattare l'installatore o Steca - A KATEK Brand.

### 1.2 Documenti

La versione attuale del presente documento, le schede dati, i disegni le tabelle dei paesi e i certificati, nonché altre informazioni, come ad es. gli accumulatori solari approvati e i contatori di energia sono disponibili alla pagina [www.steca.com](http://www.steca.com).

### 1.3 Responsabilità, garanzia

Le condizioni per l'uso del dispositivo sono disponibili alla pagina [www.steca.com](http://www.steca.com).

### 1.4 Software

La versione del software si può leggere nell'app Steca dopo aver collegato l'inverter in Impostazioni / Info software.

### 1.5 Marchi di fabbrica

I nomi, marchi di fabbrica, denominazioni di prodotto o altre denominazioni possono essere legalmente protetti, anche se non sono designati con marchio.

### 1.6 Contatti

In caso di reclami e malfunzionamenti, si prega di contattare il rivenditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo referente fornirà assistenza per qualsiasi circostanza.

Contatti in Europa:

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand

Mammostraße 1

87700 Memmingen

Germania

Tel +49 (0) 8331 8558-0

Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internet: [www.steca.com](http://www.steca.com)

service.solar.kdemmn@katek-group.com

info.kdemmn@katek-group.com

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 1.7 Dichiarazione di conformità UE

I prodotti descritti nel presente documento sono conformi alle direttive europee ad essi applicabili. La dichiarazione di conformità UE è disponibile sulla nostra homepage [www.steca.com](http://www.steca.com) nell'area dedicata al download.

# 2 Sicurezza

## 2.1 Utilizzo conforme

Gli inverter ibridi SolBrid sono previsti per la carica di una batteria collegata o l'immissione trifase nella rete elettrica pubblica in conformità con le normative. Considerata la loro classe di protezione IP65, gli inverter sono idonei per il montaggio fisso su una parete all'interno o all'esterno.

Utilizzare gli inverter esclusivamente per:

- generatori FV collegati alla rete.
- generatori FV non collegati a terra.
- moduli solari con valutazione di classe A conformemente a IEC 61730, in quanto l'inverter non presenta alcuna separazione galvanica.
- se l'intero intervallo di tensione dei generatori FV e della batteria rientra nell'intervallo della tensione in ingresso dell'inverter e la tensione in ingresso CC massima non è superata.
- per batterie a sicurezza intrinseca e approvate da Steca.
- con contatori di energia approvati da Steca.
- in paesi per i quali sono omologati o approvati da Steca e dal gestore della rete locale.

Si considera non conforme alle disposizioni:

- l'utilizzo dell'inverter in campo medico o per l'alimentazione di dispositivi salvavita.
- qualsiasi utilizzo diverso o che esula dai requisiti qui menzionati.

## 2.2 Target

Per target delle presenti istruzioni si intende il personale specializzato che intende mettere in servizio o fuori servizio un inverter. È considerato personale specializzato:

- Persone a conoscenza delle condizioni e in possesso di competenze relative alla messa in funzione e all'uso dei generatori FV.
- Persone che, in base alle proprie conoscenze ed esperienze, sono in grado di valutare i seguenti interventi e di riconoscere i possibili pericoli ad essi associati:
  - Montaggio e installazione di dispositivi elettrici
  - Riparazione di dispositivi elettrici, batterie e impianti
  - Montaggio e collegamento di cavi dati
  - Montaggio e collegamento di linee di alimentazione di corrente

## 2.3 Avvertenze di sicurezza

L'inverter soddisfa i requisiti di sicurezza internazionali, il cui rispetto è stato provato da laboratori di verifica accreditati. Permangono comunque rischi residui, come per tutti i dispositivi elettrici.

Leggere con attenzione le presenti istruzioni e rispettare le avvertenze di sicurezza per tutti i lavori che vengono eseguiti sull'inverter.



### PERICOLO

#### Pericolo di morte a causa di scosse e tensione elettrica

Durante l'irraggiamento solare, i generatori FV e le linee FV, nonché i cavi CC collegati alla batteria, possono essere sotto tensione. Sussiste pertanto il pericolo di morte a causa di scosse e scariche elettriche.

- ▶ Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'inverter, scollegare le connessioni CC e CA dalla sorgente elettrica ed impedirne il reinserimento.
- ▶ Non realizzare o scollegare alcun collegamento CC durante l'esercizio.
- ▶ Collegare solo circuiti SELV alla presa RJ45 e COM.
- ▶ Attenersi alle avvertenze per la sicurezza del produttore della batteria.
- ▶ I lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
- ▶ Mettere in servizio l'inverter solo dopo aver installato un dispositivo di disinserzione o di protezione da sovraccorrente.
- ▶ La messa in servizio deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato qualificato.
- ▶ Eseguire sempre le operazioni descritte nel presente documento nell'ordine indicato.
- ▶ Mantenere sempre libero l'accesso al dispositivo di spegnimento.
- ▶ Disattivare immediatamente l'inverter e staccarlo dalla rete e dai generatori FV qualora uno dei seguenti componenti presenti dei danni:
  - Inverter (mancato funzionamento, danni visibili, sviluppo di fumo, liquidi penetrati ecc.)
  - Cavi
  - Generatori FVRimettere in funzione l'inverter solo dopo aver fatto riparare i componenti danneggiati da personale specializzato.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



### **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche al momento del collegamento della corrente CA.

- ▶ Non scollegare o collegare mai il connettore quando la connessione CA è sotto corrente.
- ▶ Prima di intervenire sulla connessione CA, installare l'interruttore automatico di sicurezza CA.



### **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche durante interventi sulla batteria.

Se non è stata tolta tensione all'inverter, i cavi collegati alla batteria possono rimanere sotto tensione, anche se la batteria è disinserita.

- ▶ Prima di effettuare interventi sulla batteria, togliere tensione all'inverter e impedirne il reinserimento.



### **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche durante il funzionamento a corrente sostitutiva.

L'inverter dispone di una funzione a corrente sostitutiva. Anche in caso di avaria della rete, parti dell'impianto possono rimanere sotto tensione.

- ▶ Prima di effettuare interventi sull'impianto, togliere tensione all'inverter e alla batteria e impedirne il reinserimento.
- ▶ Accertarsi che i conduttori PE di tutti i collegamenti nel circuito della corrente sostitutiva siano collegamenti alla compensazione del potenziale di protezione.



### **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche con inverter aperto.

All'interno dell'inverter sono presenti alte tensioni sulle parti e sui cavi che conducono tensione.

- ▶ Non aprire l'inverter.

Attenzione: aprendo l'inverter si invalida anche la copertura di garanzia.



### **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche dopo il disinserimento.

La connessione CC continua a portare tensione per un massimo di 10 minuti dopo lo spegnimento dell'interruttore sezionatore CC.

- ▶ Attendere 10 minuti dopo aver disinserito l'interruttore sezionatore CC e la batteria.

**AVVERTENZA**

Pericolo di ustione a causa delle parti molto calde dell'alloggiamento.  
L'alloggiamento dell'inverter può diventare molto caldo durante l'esercizio.

- ▶ Non toccare le superfici molto calde.
- ▶ Prima di toccarle, attendere che l'inverter si sia raffreddato.

**AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni a causa del peso dell'inverter.

Operazioni errate di sollevamento, trasporto, montaggio e smontaggio dell'inverter possono causare lesioni. La caduta dell'inverter può provocare schiacciamento degli arti.

- ▶ Prestare attenzione al peso dell'inverter.
- ▶ Effettuare in due persone le operazioni di montaggio e smontaggio dell'inverter.
- ▶ Utilizzare viti e, ove necessario, tasselli idonei per il luogo di montaggio e il peso.
- ▶ Indossare dispositivi di protezione idonei durante le operazioni di montaggio e smontaggio.

**NOTA**

Un'installazione errata può causare riduzione della potenza o danneggiamento dell'inverter.

**NOTA**

Danneggiamento dell'inverter.

Collegamenti non utilizzati rimasti aperti possono influire sul grado di protezione IP.

- ▶ Chiudere sempre i collegamenti non utilizzati con tappi protettivi.

**NOTA**

Danneggiamento dell'inverter.

I componenti collegati in modo errato possono danneggiare l'inverter.

- ▶ Osservare le indicazioni dei produttori dei componenti collegati.
- ▶ Collegare i componenti esclusivamente seguendo lo schema elettrico.

**NOTA**

Danneggiamento dell'inverter e dei moduli FV.

Se le spine CC non vengono collegate correttamente al cavo CC, sussiste il rischio di cortocircuito.

- ▶ Collegare i pezzi di riscontro ai collegamenti CC con la polarità corretta sul cavo CC.

**NOTA**

Danneggiamento dei connettori a spina o dei cavi a causa del peso dell'inverter.

- I cavi o collegamenti a spina collegati sull'inverter possono subire danni quando si posa l'inverter.
- ▶ Non posare l'inverter su cavi o collegamenti a spina.
  - ▶ Installare cavi e spine solo dopo aver montato l'inverter nel luogo previsto.
  - ▶ Smontare cavi e spine prima di smontare l'inverter dal luogo in cui è montato.



Le linee CC e CA possono interferire con la trasmissione dei dati.

- ▶ Mantenere una distanza di 200 mm tra i cavi di collegamento dati (RS485/Ethernet) e i cavi CC/CA.



Considerata la sua conformazione, l'inverter non può causare corrente di guasto CC.

Se prescrizioni di installazione locali richiedono l'installazione di un interruttore differenziale esterno nel cavo di connessione CA, è sufficiente un interruttore differenziale (RCD) di tipo A. La corrente di scatto dovrebbe essere almeno pari a 100 mA o superiore. Se in un sistema sono installati più inverter, per ciascun singolo inverter è necessario inserire un interruttore differenziale (RCD).

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI





#### Costi derivanti dalla trasmissione dati.

Durante l'esercizio l'inverter trasmette dati al Monitoring Portal sunCloud e può scaricare aggiornamenti del firmware da Internet. La quantità dei dati può variare a seconda della configurazione del rispettivo impianto e della frequenza degli aggiornamenti del firmware.

La trasmissione di dati su una rete pubblica può comportare costi aggiuntivi.

- ▶ Prima di utilizzare una rete pubblica, informarsi in merito ai possibili costi associati.
- ▶ Scegliere una tariffa con volume dati sufficiente o una flat rate.
- ▶ In alternativa: disattivare la trasmissione dati nel Monitoring Portal sunCloud.



Per consentire all'inverter SolBrid di assumere la funzione di immissione, alla prima messa in funzione è necessario impostare un record di parametri per il Paese di utilizzo. Al termine della procedura dell'assistente alla prima messa in funzione, la funzione di immissione si avvia automaticamente.



Quando alla prima messa in funzione la procedura dell'assistente alla messa in funzione è stata completata e il LED verde lampeggia, l'inverter sta immettendo corrente nella rete. A partire da questo momento è possibile apportare modifiche soltanto immettendo il codice installatore.

- Il presente documento deve essere sempre conservato a portata di mano nel luogo di utilizzo dell'inverter.  
In caso di cambio di proprietà, allegare il documento all'inverter.
- Prima dell'installazione e della messa in funzione dell'inverter si richiede di leggere e comprendere il presente documento.
- Mai alterare o rimuovere i contrassegni di fabbricazione dall'inverter.
- Rispettare i valori di collegamento indicati sulla targhetta identificativa.
- Posare i cavi in modo che i collegamenti non possano essere interrotti accidentalmente.
- Durante la posa dei cavi, prestare attenzione a non compromettere le misure tecniche antincendio relative alla costruzione.
- Rispettare tutte le disposizioni e norme d'installazione vigenti, le leggi nazionali e i valori di collegamento dell'azienda elettrica locale e rispettare le norme generali e nazionali antinfortunistiche e di sicurezza.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 2.4 Contrassegni e simboli

### 2.4.1 Simboli di sicurezza

Sull'inverter e nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli di sicurezza:


Segnali di avvertimento	Tipo di pericolo
	Avvertenza di tensione elettrica pericolosa
	Avvertenza di area pericolosa
	Avvertenza per superfici calde
	Istruzioni per lo smaltimento (raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

### 2.4.2 Diciture di avviso

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzate le seguenti diciture di avviso:

Avviso	Significato
<b>PERICOLO</b>	Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.
<b>AVVERTENZA</b>	Indica una possibile situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.
<b>NOTA</b>	Indica una possibile situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni a oggetti o all'ambiente.

### 2.4.3 Simboli di sicurezza e contrassegni sull'apparecchio

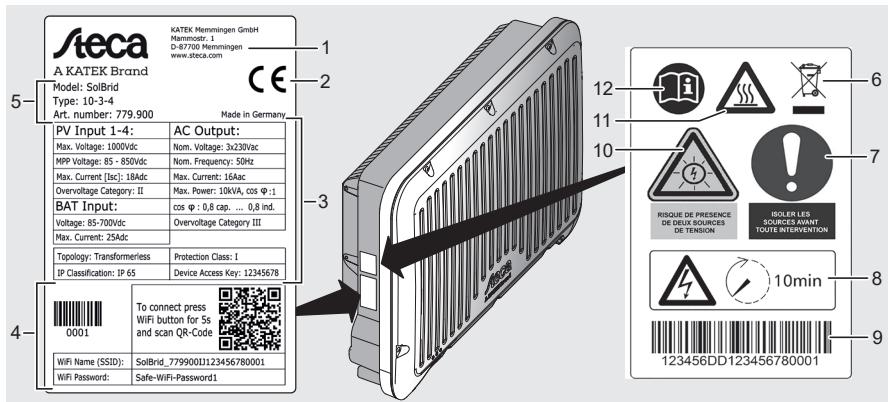

Pos.	Descrizione
1	Indirizzo del produttore
2	Marchio CE (tutti i requisiti delle Direttive UE sono soddisfatti)
3	Dati tecnici
4	Dati connessione WiFi
5	Dati prodotto
6	Istruzioni per lo smaltimento WEEE (raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
7	Richiesta di disinserimento delle fonti di energia prima di ogni intervento
8	Indicazione della presenza di tensione dopo lo spegnimento dell'inverter
9	Numero di serie (codice a barre e testo in chiaro)
10	Avvertenza di tensione elettrica (due fonti di tensione)
11	Avvertenza per superfici calde
12	Requisito di rispetto delle istruzioni

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 3 Descrizione

### 3.1 Descrizione dell'inverter

Gli inverter SolBrid servono per rendere disponibili la potenza generata dai moduli FV per l'autoconsumo in casa o per caricare una batteria collegata o per utilizzare l'immissione trifase nella rete elettrica pubblica in conformità con le normative. Anche l'energia accumulata nella batteria viene messa a disposizione delle utenze domestiche in conformità con le normative.


Gli inverter SolBrid dispongono di due o quattro tracker MPP, a seconda del modello, e di un collegamento supplementare alla batteria.

Gli inverter SolBrid possono utilizzare la potenza CA generata da altri inverter per caricare la batteria.

L'accessorio opzionale StecaGrid Switch permette agli inverter SolBrid di disporre di un funzionamento a corrente sostitutiva. In caso di avaria della rete elettrica, l'inverter SolBrid può continuare ad alimentare i circuiti elettrici dal FV e dalla batteria.

Durante il funzionamento l'inverter può surriscaldarsi. Questo costituisce il normale comportamento operativo. Un ventilatore distribuisce il calore residuo all'interno dell'alloggiamento chiuso in modo uniforme sulla superficie dell'alloggiamento stesso. Le alette di raffreddamento rilasciano il calore nell'ambiente.

### 3.2 Funzione degli elementi di comando e visualizzazione e collegamenti

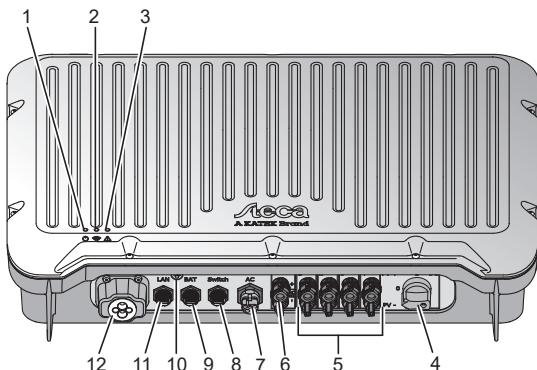

Pos.	Compon-ente	Funzionamento	
1	 LED verde	Visualizzazione stato dispositivo	
		Acceso	Funzionamento in accoppiamento alla rete
		Lampeggio lento	Funzionamento a corrente sostitutiva
		Lampeggio veloce	Avvio inverter
2	 LED blu	Visualizzazione stato WiFi	
		Acceso	Collegamento alla rete domestica
		Lampeggio lento	Collegamento perso
		Lampeggio veloce	WiFi Access Point attivo
3	 LED rosso	Visualizzazione stato errore	
		Acceso	Errore. Rimedio: Avviare la "Steca SOL App", effettuare il collegamento all'inverter, fare clic sulla scheda "Events"
		lampeggia lentamente (1 sec. acceso e 1 sec. spento)	Errore di configurazione, messa in funzione non ancora conclusa Rimedio: Tornare all'assistente alla messa in funzione
		lampeggia rapidamente (1/4 sec. acceso e 3 sec. spento)	Servizio richiesto
		lampeggio breve (acceso) (1/4 di secondo acceso e 3 secondi spento)	Attenzione: riduzione di potenza attiva
4	Interruttore CC	Distacco del collegamento ai moduli FV	
5	Collegamenti PV+ und PV-	Collegamento ai moduli FV (numero in funzione della variante di modello)	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

Pos.	Componen- te	Funzionamento
6	Collegamenti BAT+ und BAT-	Collegamento a batteria
7	Collegamento CA	Collegamento a rete
8	Collegamento Switch	Comunicazione con StecaGrid Switch o altro contatore di energia (opzionale su COM)
9	Collegamento BAT	Comunicazione batteria (opzionale su COM)
10	Tasto WiFi	WiFi Access Point Apre Access Point, se premuto per 5 secondi
11	Collegamento LAN	Comunicazione interna in una LAN
12	Collegamento COM	Comunicazione esterna

## 4 Manutenzione e cura



### PERICOLO

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche.

- ▶ Pulire il dispositivo solo con un panno umido.
- ▶ Le procedure di manutenzione e riparazione possono essere eseguite esclusivamente dal servizio clienti del produttore.



### NOTA

Danneggiamento dell'inverter causato da detergente.

- ▶ Non pulire l'inverter con detergenti corrosivi o abrasivi.

Fatta eccezione per la manutenzione esterna, l'inverter non richiede manutenzione.

- Rimuovere la polvere presente nelle alette di raffreddamento con un aspirapolvere.
- Rimuovere lo sporco con un panno umido (utilizzare acqua pulita).

## 5 Smaltimento



- ▶ Non smaltire l'inverter tra i rifiuti domestici.
- ▶ Rispettare le prescrizioni sullo smaltimento per rottame elettrico in vigore nel luogo di installazione.

L'imballaggio del dispositivo è realizzato in materiale riciclabile.

## 6 Dati tecnici

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>Lato ingresso CC (collegamento generatore FV)</b>		
Tensione massima in ingresso	1000 V CC	
Intervallo di tensione MPP (intervallo di tensione in ingresso FV)	85 V ... 850 V	
Intervallo di tensione MPP (intervallo di tensione di ingresso FV) per sistemi a zero alimentazione o per il funzionamento permanente con batteria di backup	85 V ... 700 V	
Intervallo di tensione di esercizio alla potenza nominale (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Intervallo di tensione di esercizio alla potenza nominale (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Intervallo di tensione di esercizio alla potenza nominale (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620 V	
Numero di tracker MPP	2	4
Corrente di ingresso massima	15 A CC per ogni ingresso PV	
Potenza di ingresso max. con potenza attiva di uscita max.	10300 W	
Corrente di cortocircuito max. Isc_FV	18 A	
Potenza FV massima collegabile totale	12000 W somma PV 1 + 2 = 12000 W max.	15000 W somma PV 1 + 2 = 12000 W max. somma PV 3 + 4 = 12000 W max.
Potenza FV massima collegabile per canale	9000 W per ogni ingresso PV	
Corrente massima di reimmissione dell'inverter nell'impianto	0A	
<b>Collegamento batteria CC</b>		
Moduli batteria supportati	Vedere QR Approved Batteries a pagina 114	
Numero di ingressi batteria	1	
Tensione massima in ingresso	1000 V CC	
Intervallo di tensione	85 V ... 700 V	
Intervallo di tensione di esercizio alla potenza nominale	400 V ... 700 V	
Corrente di ingresso massima	25 A CC	
Potenza di ingresso max. con potenza attiva di uscita max. CA	10300 W	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Lato uscita CA (collegamento alla rete elettrica)</b>		
Tensione di uscita	3 x 185 V ... 276 V	
Tensione di uscita nominale	3 x 230 V	
Corrente di uscita nominale	14,49 A	
Corrente di uscita massima = Corrente di guasto massima in uscita	16 A	
Potenza attiva massima ( $\cos \phi = 1$ )	10000 W	
Potenza apparente massima ( $\cos \phi = 1$ )	10000 VA	
Potenza nominale	10000 W	
Frequenza nominale	50 Hz	
Intervallo frequenza di rete	45 Hz - 55 Hz	
Perdita di potenza durante il funzionamento notturno	< 6 W	
Fasi di alimentazione	Trifase	
Fattore di distorsione ( $\cos \phi = 1$ )	< 3 %	
Fattore di potenza $\cos \phi$	0,8 capacitivo ... 0,8 induttivo	
Corrente di guasto di uscita massima = corrente di uscita massima	16 A	
Valore iniziale della corrente di cortocircuito simmetrica $Ik'$ (corrente di cortocircuito iniziale in c.a.)	16 A	
Max. Corrente di punta (ampere di picco e durata)	109A, 10 $\mu$ s	
<b>Caratterizzazione del comportamento operativo</b>		
Efficienza massima	97,5	
Efficienza europea	97,1	
Efficienza MPP	> 99,7 % statico, > 99 % dinamico	
Autoconsumo @ $UPV_{nom}$	< 60 W	
Derating di potenza a piena potenza @ $UPV_{nom}$	40 °C ( $T_{amb}$ )	
<b>Sicurezza</b>		
Princípio di separazione	Nessuna separazione galvanica, senza trasformatore	
Monitoraggio della rete (protezione di rete e di sistema)	Sì, integrato	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
Monitoraggio corrente di guasto		Si, integrato L'inverter non può causare corrente di guasto CC a causa della propria conformazione.
Compatibilità con dispositivi di protezione da corrente di guasto esterni (RCD)		RCD tipo A
Classe di protezione	I (messa a terra di protezione)	
Topologia		Senza trasformatore
<b>Condizioni di utilizzo</b>		
Ambito di utilizzo	Area interna, area esterna	
Classe climatica conformemente a IEC 60721-3-4	4K4H	
Altitudine	Max. 2000 m sopra il livello del mare	
Grado di imbrattamento esterno	PD 3	
Temperatura ambiente	-25 °C ... +60 °C	
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ... +70 °C	
Umidità relativa	0% ... 100%, con formazione di condensa	
Emissione di rumore (tipico)	31 dBA	
<b>Attrezzatura ed esecuzione</b>		
Grado di protezione	IP65	
Categoria di sovratensione CA	III	
Categoria di sovratensione FV / Bat	II	
Combinazione collegamento CC FV + batteria	2 + 1 coppia	4 + 1 coppia
Collegamento CA	Wieland 5 poli	
Dimensioni (X x Y x Z)	700 mm x 500 mm x 181 mm	
Peso	28 kg	
Interfacce di comunicazione	Connessione LAN (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) interfaccia batteria RS485 1 (RJ45) GridSwitch (contatore isolatore di rete) e contatori di energia approvati	
Sezionatore di carico CC integrato	Si, conforme a DIN VDE 0100-712	
Principio di raffreddamento	Raffreddamento a convezione esterno, ventola interna con controllo della temperatura, numero di giri variabile, protezione interna da polvere	
Documento d'ispezione	Accedere alla sezione di download dei certificati nella pagina del prodotto sul sito web	



## 1 Allmänt

Denna anvisning innehåller information för säker användning av växelriktaren samt all information som en specialist behöver för installationen av växelriktaren.

Anvisningen gäller för växelriktarna SolBrid 10-3-2 och SolBrid 10-3-4.

### 1.1 Tillbehör

Be installatören eller Steca - A KATEK Brand om information om möjliga tillbehör, tillval, lämpliga PV-generatorer och installationsmaterial.

### 1.2 Dokument

Aktuella versioner av dessa dokument, datablad, ritningar, landtabeller och certifikat samt ytterligare information såsom godkända batterier för energilagring och energimätare finns tillgängliga på [www.steca.com](http://www.steca.com).

### 1.3 Ansvar, garanti

Villkoren för enheten finns tillgängliga på [www.steca.com](http://www.steca.com).

### 1.4 Programvara

Vilken programvaruversion som används kan, efter anslutning till växelriktaren, läsas i Steca-appen under Inställningar / Programvaruinfo.

### 1.5 Varumärken

Namn, varumärken, produkt- eller liknande beteckningar som används i denna anvisning kan vara juridiskt skyddade, även om de inte är märkta.

### 1.6 Kontakt

Vid reklamationer eller fel, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren som du köpte produkten från. Denne hjälper dig vidare med alla frågor.

Kontakt i Europa:

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand  
Mammostrasse 1  
87700 Memmingen  
Tyskland

Tel. +49 (0) 8331 8558-0  
Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internet: [www.steca.com](http://www.steca.com)  
[service.solar.kdemmn@katek-group.com](mailto:service.solar.kdemmn@katek-group.com)  
[info.kdemmn@katek-group.com](mailto:info.kdemmn@katek-group.com)

## 1.7 EU-försäkran om överensstämmelse

De produkter som beskrivs i detta dokument överensstämmer med tillämpliga europeiska direktiv. EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i nedladdningsområdet på vår hemsida [www.steca.com](http://www.steca.com).

# 2 Säkerhet

## 2.1 Avsedd användning

SolBrid hybridväxelriktare är designade för laddning av ett anslutet batteri eller för standardiserad trefasmatning till det allmänna elnätet. Då växelriktarna tillhör skyddsklass IP65 är de lämpliga för fast installation inomhus eller utomhus på vägg.

Använd endast växelriktaren:

- för nätanslutna PV-generatorer.
- för PV-generatorer vars anslutningar inte är jordade.
- för solceller i klass A enligt IEC 61730, eftersom växelriktaren inte har någon galvanisk isolering.
- om hela spänningssområdet för PV-generatorerna och batteriet ligger inom växelriktarens ingångsspänningssområde och den maximala DC-ingångsspänningen inte överskrids.
- för batterier som är självreglerande och godkända av Steca.
- med energimätare som godkänts av Steca.
- i länder där de har släppts och godkänts av Steca och den lokala nätoperatören.

Följande anses vara icke avsedd användning:

- användning av växelriktaren inom medicinska områden eller som elförsörjare till livsupphållande apparater.
- all annan användning eller användning som går utöver de punkter som nämns här.

## 2.2 Målgrupp

Anvisningens målgrupp är specialister som kan tänkas ta växelriktaren i eller ur drift. Följande betraktas som specialister:

- Personer som har kunskap om relevanta termer och färdigheter vid installation och drift av PV-generatorer.
- Personer som utifrån sin kunskap och sina erfarenheter kan bedöma följande arbeten och identifiera möjliga faror:
  - Montera och installera elektrisk utrustning
  - Reparera elektrisk utrustning, batterier och system
  - Sätta ihop och ansluta dataledningar
  - Sätta ihop och ansluta strömförsörjningsledningar

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

## 2.3 Säkerhetsanvisningar

Växelriktaren uppfyller internationella säkerhetskrav vars efterlevnad har bekräftats av ackrediterade testlaboratorier. Men som med alla elektriska apparater finns det kvarstående risker. Läs därför denna anvisning noggrant och observera alla säkerhetsanvisningar vid alla arbeten på växelriktaren.



### FARA

Livsfara på grund av elstöt och elektrisk spänning

PV-generatorer, -kablar samt DC-kablar som är anslutna till batteriet kan vara spänningsförande när de utsätts för solljus. Livsfara på grund av elstöt och elektrisk urladdning.

- ▶ Koppla bort DC- och AC-anslutningarna från strömkällan innan arbete på växelriktaren utförs och se till att de inte kan slås på igen.
- ▶ Man ska varken upprätta eller koppla från DC-anslutningar under drift.
- ▶ Anslut endast SELV-kretsar till RJ45- och COM-uttaget.
- ▶ Följ batteritillverkarens säkerhetsanvisningar.
- ▶ Installationsarbeten får endast utföras av specialister.
- ▶ Ta inte växelriktaren i bruk förrän en avstängnings- eller överströms-skyddsanordning har installerats.
- ▶ Tillåt endast idrifttagning av utbildad specialistpersonal.
- ▶ Utför alltid åtgärderna som beskrivs i detta dokument i angiven ordningsföjd.
- ▶ Håll alltid åtkomsten till avstängningsenheten fri.
- ▶ Stäng omedelbart av växelriktaren och koppla bort den från nätet och PV-generatorerna om någon av följande komponenter är skadad:
  - Växelriktare (ingen funktion, synlig skada, rökutveckling, vätskeinträngning, osv.)
  - Ledningar
  - PV-generatorer
- ▶ Ta endast växelriktaren i drift igen när den skadade komponenten har reparerats av en behörig tekniker.



### FARA

Livsfara på grund av elstötar vid anslutning av AC.

- ▶ Koppla aldrig bort eller anslut stickanslutningen när AC-anslutningen är strömförande.
- ▶ Installera AC-jordfelsbrytaren för ledning innan du arbetar med AC-anslutningen.

**FARA**

Livsfara på grund av elstötar vid arbete på batteriet.

Om växelriktaren inte stängs av genom att koppla från strömförsörjningen kan kablar som är anslutna till batteriet förbli strömförande även efter avstängning av batteriet.

- ▶ Koppla från växelriktaren från strömförsörjningen innan du arbetar på batteriet och se till att den inte kan slås på igen.

**FARA**

Livsfara på grund av elstöt vid reservströmsläge.

Växelriktaren har en reservströmsfunktion. Även vid strömbrott kan delar av anläggningen strömförsörjas.

- ▶ Koppla från växelriktaren och batteriet från strömförsörjningen innan du arbetar på anläggningen och se till att de inte kan slås på igen.
- ▶ Se till att PE-ledarna för alla anslutningar i reservströmkretsen är anslutna till skyddspotentialutjämningen.

**FARA**

Livsfara på grund av elstötar när växelriktaren är öppen.

Spanningen för strömförande delar och kablar inuti växelriktaren är hög.

- ▶ Öppna inte växelriktaren.

Obs: Vid öppning av växelriktaren upphör dessutom garantin att gälla.

**FARA**

Livsfara på grund av elstötar efter avstängning.

DC-anslutningen fortsätter upp till 10 minuter efter att DC-lastfrånskiljarens spänning stängts av.

- ▶ Vänta 10 minuter efter att DC-lastfrånskiljaren och batteriet stängts av.

**WARNING**

Risk för brännskador på grund av heta höljedelar.

Växelriktarens hölje kan bli varmt under drift.

- ▶ Vidrör inte heta ytor.

▶ Vänta tills växelriktaren har svalnat innan du rör vid den.

**VARNING**

Risk för personskador på grund av växelriktarens vikt.

Om växelriktaren lyfts felaktigt vid transport eller vid montering och demontering kan det leda till personskador. Om växelriktaren tappas kan armar och ben klämmas.

- ▶ Observera växelriktarens vikt.
- ▶ Två personer ska montera och demontera växelriktaren.
- ▶ Använd skruvar och, vid behov, pluggar som är lämpliga för installationsplatsen och vikten.
- ▶ Bär lämplig skyddsutrustning vid montering och demontering.

**OBS**

Felaktig installation kan leda till minskad prestanda eller skada på växelriktaren.

**OBS**

Växelriktaren kan skadas.

Om oanvända anslutningar inte är skyddade kan IP-kapslingsklassen påverkas.

- ▶ Täck alltid oanvända anslutningar med skyddslock.

**OBS**

Växelriktaren kan skadas.

Felaktigt anslutna komponenter kan skada växelriktaren.

- ▶ Observera informationen från tillverkarna av anslutna komponenter.
- ▶ Anslut endast komponenter enligt kopplingsschemat.

**OBS**

Växelriktaren och solcellsmodulerna kan skadas.

Om DC-kontakterna inte är korrekt anslutna till DC-kabeln finns det risk för kortslutning.

- ▶ Anslut motkontakter till DC-anslutningarna med rätt polaritet på DC-kabeln.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



	<b>OBS</b> <p>Kontakter och kablar kan skadas på grund av växelriktarens vikt. Kablar och kontakter som är anslutna till växelriktaren kan skadas om växelriktaren ställs ner på dem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Placera inte växelriktaren på kablar eller kontakter.</li><li>▶ Installera först kablar och kontakter när växelriktaren är monterad på installationsplatsen.</li><li>▶ Ta bort kablar och kontakter innan växelriktaren tas bort från installationsplatsen.</li></ul>
	<p>DC- och AC-ledningar kan störa dataöverföringen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Håll ett avstånd mellan datanslutningskablarna (RS485/Ethernet) och DC/AC-ledningarna på 200 mm.</li></ul>
	<p>På grund av konstruktionen kan växelriktaren inte orsaka någon likfelsström.</p> <p>Om lokala installationsföreskrifter kräver installation av en extern jordfelsbrytare i växelströmsanslutningen, är en jordfelsbrytare (RCD) av typ A tillräcklig. Utlösningsströmmen bör vara minst 100 mA eller mer. Om flera växelriktare är installerade i ett system måste en jordfelsbrytare (RCD) installeras för varje enskild växelriktare.</p>
	<p>Kostnader vid dataöverföring.</p> <p>Under drift överför växelriktaren data till övervakningsportalen sunCloud och kan ladda ner firmwareuppdateringar från internet. Mängden data kan variera beroende på systemkonfigurationen och hur ofta firmwareuppdateringarna sker.</p> <p>Att överföra data över ett offentligt nätverk kan medföra ytterligare kostnader.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Informera om möjliga kostnader innan du använder ett offentligt nätverk.</li><li>▶ Välj en taxa med tillräcklig datavolym eller ett fast pris.</li><li>▶ Alternativt: Avaktivera dataöverföring i övervakningsportalen sunCloud.</li></ul>
	<p>För att SolBrid-växelriktarna ska gå in i matningsdrift måste en uppsättning landparametrar ställas in vid den första idrifttagningen. När assistenten för den första idrifttagningen har stängts startas matningsdriften automatiskt.</p>
	<p>När idrifttagningsassistenten har stängts efter den första idrifttagningen och den gröna lysdioden blinkar, matar växelriktaren till nätet. Från och med nu kan ändringar bara göras med hjälp av installatörskoden.</p>



- Förvara alltid detta dokument inom räckhåll där växelriktaren används.  
Vid ägarbyte ska dokumentet bifogas med växelriktaren.
- Detta dokument måste läsas och förstås innan installation och idrifttagning av växelriktaren.
- Ändra inte eller ta bort fabriksmärkningarna på växelriktaren.
- Följ anslutningsvärdena som anges på typskylden.
- Dra kablarna så att anslutna kablar inte kan lossna.
- När du lägger kablarna ska du se till att brandsäkerhetstekniska anordningar inte skadas.
- Följ alla gällande installationsföreskrifter och -standarder samt nationella lagar. Se även till att nätägarens anslutningsvärdens följs. Följ även allmänna och nationella säkerhetsföreskrifter samt olycksfallsförebyggande föreskrifter.

## 2.4 Märkningar och symboler

### 2.4.1 Säkerhetsmärkningar

Följande säkerhetsmärkningar används på växelriktaren och i denna anvisning:


Varnings-tecken	Typ av fara
	Varning för farlig elektrisk spänning
	Varning för riskställe
	Varning för heta ytor
	Avfallsanvisning (separat insamling av elektrisk och elektronisk utrustning)

### 2.4.2 Signalord

Följande signalord används i denna anvisning:

Signalord	Betydelse
<b>FARA</b>	Indikerar en farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.
<b>WARNING</b>	Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks.
<b>OBS</b>	Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom och miljön om den inte undviks.

### 2.4.3 Märkningar och säkerhetsmärkningar på apparaten

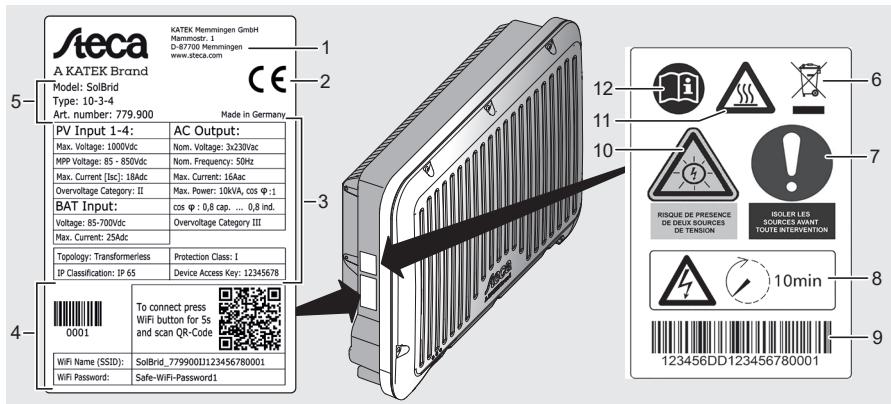

Pos.	Beskrivning
1	Tillverkarens adress
2	CE-märkning (alla krav i EU-direktiv är uppfyllda)
3	Tekniska data
4	WLAN-anslutningsdata
5	Produktdata
6	WEEE-avfallsanvisning (separat insamling av elektrisk och elektronisk utrustning)
7	Uppmaning om att koppla från energikällor innan varje åtgärd
8	Anvisning om spänning efter avstängning av växelriktaren
9	Serienummer (streckkod och vanlig text)
10	Varning för elektrisk spänning (två spänningsskällor)
11	Varning för heta ytor
12	Uppmaning att följa anvisningen

## 3 Beskrivning

### 3.1 Beskrivning av växelriktaren

SolBrid växelriktare används för att göra den ström som solcellsmodulerna genererar tillgänglig för egenförbrukning i huset, för att ladda ett anslutet batteri eller för standardiserad trefasmatning till det allmänna elnätet. Energin som lagras i batteriet görs även på ett standardiserat sätt tillgänglig för strömförbrukarna i huset.

Beroende på modell har SolBrid växelriktare två eller fyra MPP-tracker och en extra batterianslutning.

SolBrid växelriktare kan använda växelström som genereras av andra växelriktare för att ladda batteriet.

Med tillbehöret StecaGrid Switch (tillval) kan SolBrid växelriktare erbjuda en reservströmsfunktion. Vid strömbrott kan SolBrid växelriktare fortsätta att försörja strömkretsarna på solcellerna och batteriet.

Växelriktaren kan bli varm under drift. Detta är normalt driftbeteende. En fläkt fördelar spillvärmen jämnt över höljetts yta i det stängda höljet. Kylflänsar avger värmen till omgivningen.

DE

EN

FR

IT


SV

NO

FI



### 3.2 Funktion för manöver- och indikatorelement samt anslutningar

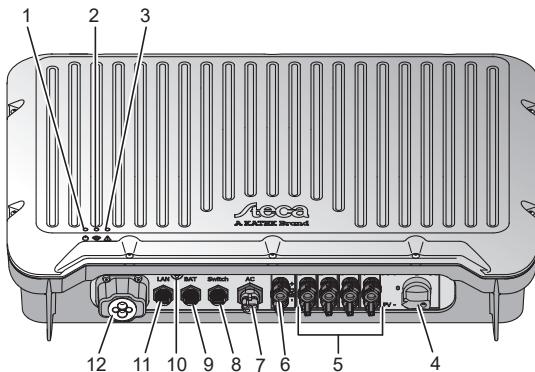

Pos.	Komponent	Funktion	
1	 Grön lysdiod	Visar enhetens status	
		Lyser	Nätansluten drift
		Blinkar långsamt	Reservströmsdrift aktiv
		Blinkar snabbt	Växelriktaren startar
2	 Blå lysdiod	Visar WLAN-status	
		Lyser	Ansluten till hemnätverket
		Blinkar långsamt	Anslutning förlorad
		Blinkar snabbt	WiFi-åtkomspunkt aktiv
3	 Röd lysdiod	Visar felstatus	
		Lyser	Fel Åtgärd: Starta "Steca SOL-appen", anslut växelriktaren och klicka på fliken "Events"
		blinkar långsamt (1 sek. på & 1. sek. av)	Konfigurationsfel, idrifttagningen är ännu inte avslutad Åtgärd: Gå tillbaka till idrifttagningsasistenten
		blinkar snabbt (1/4 sek. på & 3 sek. av)	Service krävs
		kort (på)blinking (1/4 sek. på & 3 sek. av)	Varning: Effektreduktion aktiv
4	DC-brytare	Frånkoppling av anslutningen till solcellsmodulerna	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

Pos.	Komponent	Funktion
5	Anslutningar PV+ och PV-	Anslutning till solcellsmodulerna (antalet beror på typvariant)
6	Anslutningar BAT+ och BAT-	Anslutning till batteri
7	AC-anslutning	Anslutning till nät
8	Switch-anslutning	Kommunikation med StecaGrid Switch eller andra energimätare (som tillval via COM)
9	BAT-anslutning	Kommunikation med batteri (som tillval via COM)
10	WiFi-knapp	WiFi-åtkomspunkt Öppnar åtkomspunkt när den trycks in i 5 sekunder
11	LAN-anslutning	Kommunikation inom ett LAN
12	COM-anslutning	Extern kommunikation

## 4 Underhåll och skötsel



### FARA

Risk för livshotande personskador genom elstötar.

- ▶ Rengör endast enheten med en fuktig trasa.
- ▶ Renoverings- och reparationsarbeten får endast utföras av tillverkarens kundtjänst.



### OBS

Växelriktaren kan skadas av rengöringsmedel.

- ▶ Rengör inte växelriktaren med starka eller slipande rengöringsmedel.

Förutom ytter värde är växelriktaren underhållsfri.

- Ta bort damm i kylflänsar med dammsugare.
- Ta bort smuts med en något fuktig trasa (använd rent vatten).

## 5 Avfallshantering



- ▶ Avfallshantera inte växelriktaren i hushållsavfallet.
- ▶ Följ de föreskrifter för avfallshantering för elektroniskt avfall som gäller på installationsplatsen.

Enhetens förpackning är tillverkad av återvinningsbart material.

## 6 Tekniska data

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>DC-ingångssida (PV-generatoranslutning)</b>		
Maximal ingångsspänning	1000 V DC	
MPP-spänningsområde (PV-ingångsspänningssområde)	85 V ... 850 V	
MPP-spänningsintervall (PV-ingångsspänningssintervall) för nollmatningssystem eller permanent batteribackupdrift	85 V ... 700 V	
Driftspänningsområde vid nominell effekt (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Driftspänningsområde vid nominell effekt (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Driftspänningsområde vid nominell effekt (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620 V	
Antal MPP-tracker	2	4
Maximal ingångsström	15 A DC per PV-ingång	
Max ingångseffekt vid max utgångseffekt	10300 W	
Max kortslutningsström Isc_PV	18 A	
Maximal total PV-effekt som kan anslutas	12000 W vsota PV 1 + 2 = 12000 PV max.	15000 W vsota PV 1 + 2 = 12000 W max. vsota PV 3 + 4 = 12000 W max.
Maximal PV-effekt per kanal som kan anslutas	9000 W per PV-ingång	
Maximal återmatningsström från växelriktaren i systemet	0A	
<b>DC-batterianslutning</b>		
Batterimoduler som stöds	Se QR Approved Batteries på sidan 114	
Antal batteriingångar	1	
Maximal ingångsspänning	1000 V DC	
Spänningsområde	85 V ... 700 V	
Driftspänningsområde vid nominell effekt	400 V ... 700 V	
Maximal ingångsström	25 A DC	
Max ingångseffekt vid max AC-utgångseffekt	10300 W	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>AC-utgångssida (nätanslutning)</b>		
Utgångsspänning	3 x 185 V ... 276 V	
Nominell utgångsspänning	3 x 230 V	
Nominell utgångsström	14,49 A	
Maximal utgångsström = Maximal felström för utgång	16 A	
Maximal effekt ( $\cos \phi = 1$ )	10000 W	
Maximal skenbar effekt ( $\cos \phi = 1$ )	10000 VA	
Nominell effekt	10000 W	
Nominell frekvens	50 Hz	
Nätfrekvensområde	45 Hz - 55 Hz	
Effektförlust i nattläge	< 6 W	
Inmatningsfaser	Trefas	
Harmonisk distorsion ( $\cos \phi = 1$ )	< 3 %	
Effektfaktor $\cos \phi$	0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv	
Högsta utgående felström = max. utgående ström	16 A	
Initialvärde för den symmetriska kortslutningsströmmen $I_k'$ (Initial kortslutning AC-ström)	16 A	
Inkopplingsström (ampere toppamplitud och varaktighet)	109A, 10µs	
<b>Karakterisering av driftbeteendet</b>		
Maximal verkningsgrad	97,5	
Europeisk verkningsgrad	97,1	
MPP-verkningsgrad	> 99,7 % statisk, > 99 % dynamisk	
Egenförbrukning vid $UPV_{nom}$	< 60 W	
Effekt-nedklassning vid full prestanda vid $UPV_{nom}$	40 °C (Tamb)	
<b>Säkerhet</b>		
Separationsprincip	Ingen galvanisk isolering, transformatorlös	
Nätövervakning (skydd av nät och system)	Ja, integrerad	
Felströmövervakning	Ja, integrerad På grund av konstruktionen kan växelriktaren inte orsaka likfelström.	
Kompatibilitet med externa jordfelsbrytare (RCD)	RCD typ A	
Skyddsklass	I (skyddsjordning)	
Topologi	Transformatorlös	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Användningsvillkor</b>		
Användningsområde	Inomhusområde, utomhusområde	
Klimatklass enligt IEC 60721-3-4	4K4H	
Höjd över havet	Max 2000 m över havet	
Yttre föroreningsgrad	PD 3	
Omgivningstemperatur	-25 °C ... +60 °C	
Lagringstemperatur	-30 °C ... +70 °C	
Relativ fuktighet	0 % ... 100 %, kondenserande	
Bulleremission (typisk)	31 dBA	
<b>Utrustning och utförande</b>		
Kapslingsklass	IP65	
Överspänningsekategori AC	III	
Överspänningsekategori PV / Bat	II	
Kombination DC-anslutning PV + batteri	2 + 1 par	4 + 1 par
AC-anslutning	Wieland 5-polig	
Mått (X x Y x Z)	700 mm x 500 mm x 181 mm	
Vikt	28 kg	
Kommunikationsgränssnitt	LAN-anslutning (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) batterigränssnitt RS485 1 (RJ45) GridSwitch (räknare nättavskiljare) och godkända energimätare	
Integrerad DC-lastfrånskiljare	Ja, i enlighet med DIN VDE 0100-712	
Kylprincip	Utvändig konvektionskyllning, invändig temperaturstyrđ fläkt, variabel hastighet, internt dammskyddad	
Testcertifikat	Se nedladdning av certifikat på produktsidan på webbplats	



# 1 Generelt

Denne veileddingen inneholder informasjon om sikker bruk av vekselretteren samt all informasjon en spesialist trenger for å sette opp vekselretteren.

Disse instruksjonene gjelder for vekselrettere av typen SolBrid 10-3-2 og SolBrid 10-3-4.

## 1.1 Tilbehør

Spør installatøren eller Steca - A KATEK Brand om informasjon om mulig tilbehør, alternativer, passende PV-generatorer og installasjonsmateriell.

## 1.2 Dokumenter

Gjeldende versjon av dette dokumentet, datablader, tegninger, landtabeller og sertifikater samt annen informasjon som f.eks. godkjente batterilagrings- og energimålere er tilgjengelige på [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.3 Ansvar og garanti

Betingelsene for apparatet er tilgjengelige på [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.4 Programvare

Programvareversjonen kan leses ut i Steca-appen etter tilkobling til vekselretteren under Innstillinger / Programvareinfo.

## 1.5 Varemerke

Navnene, varemerkene, produktet eller andre betegnelser som brukes i denne håndboken kan være juridisk beskyttet, selv om de ikke er merket.

## 1.6 Kontakt

Hvis du har noen klager eller defekter, kan du kontakte din lokale forhandler der du kjøpte produktet. Denne kan hjelpe deg med enhver forespørsel.

Kontakt i Europa:

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand

Mammostraße 1

87700 Memmingen

Tyskland

Tlf. +49 (0) 8331 8558-0

Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internett: [www.steca.com](http://www.steca.com)

service.solar.kdemmn@katek-group.com

info.kdemmn@katek-group.com

## 1.7 EU-samsvarserklæring

Produktene beskrevet i dette dokumentet er i samsvar med de europeiske direktivene som gjelder for dem. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.steca.com](http://www.steca.com) i nedlastingsområdet.

# 2 Sikkerhet

## 2.1 Tiltenkt bruk

SolBrid hybrid-vekselretterne er beregnet for lading av et tilkoblet batteri eller for standard-kompatibel trefase-innmating til det offentlige strømnettet. På grunn av beskyttelsesklasser IP65 er vekselrettere egnert for fastmontering innendørs eller utendørs på vegg.

Vekselretteren skal kun brukes:

- til nettilkoblede PV-generatorer.
- for PV-generatorer som ikke har jordede tilkoblinger.
- til solarmoduler med klasse A-klassifisering i henhold til IEC 61730, da vekselretteren ikke har galvanisk isolasjon.
- hvis hele spenningsområdet til PV-generatorene og batteriet er innenfor inngangsspenningsområdet til vekselretteren og den maksimale DC-ingangsspenningen ikke overskrides.
- for batterier som er egensikre og godkjent av Steca.
- med energimålere godkjent av Steca.
- i land de er godkjent eller utgitt for av Steca og den lokale nettverksoperatøren.

Følgende anses som ikke-forskriftsmessig bruk:

- bruk av vekselretteren innenfor den medisinske bransjen eller for å levere livsoppretholdende apparater.
- annen bruk eller bruk som går utover punktene som er nevnt her.

## 2.2 Målgruppe

Målgruppen for disse instruksjonene er spesialister som ønsker å sette en vekselretter i drift eller ta den ut av drift. Fagpersoner er følgende:

- Personer som har kunnskap om relevante termer og ferdigheter ved oppsett og drift av PV-generatorer.
- Personer som, basert på sin kunnskap og erfaring, kan vurdere følgende arbeid og gjenkjenne mulige farer:
  - Montere og installere elektriske apparater
  - Reparasjon av elektriske apparater, batterier og systemer
  - Montere og koble til datakabler
  - Montere og koble til strømforsyningssljiner

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

## 2.3 Sikkerhetsanvisninger

Vekselretteren oppfyller internasjonale sikkerhetskrav, og samsvar med disse er bevist av akkrediterte testlaboratorier. Som med alle elektriske apparater, kan det imidlertid være gjenværende risikoer.

Les disse instruksjonene nøyde og følg sikkerhetsanvisningene ved alt slags arbeid på vekselretteren.



### FARE

Livsfare på grunn av elektrisk støt og elektrisk spenning

Når de utsettes for sollys, kan PV-generatorene og kablene samt likestrømskablene koblet til batteriet være strømførende. Det er livsfare på grunn av elektrisk støt og elektrisk utladning.

- ▶ Før du utfører noe arbeid på vekselretteren, koble fra DC- og AC-tilkoblingene fra strømkilden. Påse at de ikke kan slås på igjen.
- ▶ Ikke opprett eller koble fra DC-tilkoblinger under drift.
- ▶ Koble kun SELV-strømkretser til RJ45- og COM-kontakten.
- ▶ Følg batteriprodusentens sikkerhetsmerknader.
- ▶ Installasjonsarbeid skal kun utføres av fagfolk.
- ▶ Ikke ta i bruk vekselretteren før en avstengnings- eller overstrømsbeskyttelse er installert.
- ▶ Idriftsetting skal bare utføres av utdannet fagpersonale.
- ▶ Iverksett alltid tiltakene beskrevet i dette dokumentet i gitt rekkefølge.
- ▶ Hold alltid tilgangen til avstengingsenheten fri.
- ▶ Ta vekselretteren umiddelbart ut av drift, og koble den fra nettet og PV-generatorene dersom en av følgende komponenter er skadet:
  - Vekselretter (ingen funksjon, synlig skade, røyk, væske som siver inn osv.)
  - Ledninger
  - PV-generatorer
- Sett vekselretteren i drift igjen først når den skadede komponenten er reparert av en spesialist.



### FARE

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved tilkobling av AC.

- ▶ Koble aldri fra eller koble til støpselet når AC-tilkoblingen er strømførende.
- ▶ Installer AC-tilkoblingen før du arbeider med AC-ledningsbeskyttelsesbryteren.

**FARE**

Livsfare grunnet elektrisk støt ved arbeid på batteriet.

Hvis vekselretteren ikke er slått av, kan kabler som er koblet til batteriet forblи strømførende også når batteriet er slått av.

- ▶ Koble vekselretteren fra strømforsyningen før du arbeider med batteriet og sikre mot utilsiktet ny start.

**FARE**

Livsfare på grunn av elektrisk støt i reservestrømmodus.

Vekselretteren har en reservestrømfunksjon. Også ved strømbrudd kan deler av systemet fortsatt være strømførende.

- ▶ Koble vekselretteren og batteriet fra strømforsyningen før du arbeider med anlegget og sikre mot utilsiktet ny start.
- ▶ Sørg for at PE-ledningene til alle koblinger i erstatningskretsen er koblet til den beskyttende potensialutligningen.

**FARE**

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved åpnet vekselretter.

Inne i vekselretteren er det høye spenninger på spenningsførende deler og kabler.

- ▶ Ikke åpne vekselretteren.

Vær oppmerksom på følgende: Åpning av vekselretteren opphever også garantien.

**FARE**

Livsfare på grunn av elektrisk støt etter at apparatet er slått av.

DC-tilkoblingen forblи strømførende i opptil 10 minutter etter at DC-lastbryteren er slått av.

- ▶ Vent 10 minutter etter at du har slått av DC-lastbryteren og batteriet.

**ADVARSEL**

Fare for skålding på grunn av varme husdeler.

Vekselretterens hus kan bli varm under drift.

- ▶ Ikke berør varme overflater.
- ▶ Vent til vekselretteren er avkjølt før du berører den.

**ADVARSEL**

Fare for personskader på grunn av vekselretterens vekt.

Feil løft under transport og under montering og demontering kan føre til skader. Hvis vekselretteren faller ned, kan deler på den bli klemt.

- ▶ Vær oppmerksom på vekselretterens vekt.
- ▶ Monter og demonter vekselretteren med to personer.
- ▶ Bruk skruer og om nødvendig dybler som passer for monteringssted og vekt.
- ▶ Bruk egnet verneutstyr under montering og demontering.

**MERKNAD**

Redusert ytelse eller skade på vekselretteren på grunn av feil installasjon.

**MERKNAD**

Skade på vekselretteren.

Hvis ubrukte porter låses opp, kan de påvirke IP-systemet.

- ▶ Lukk alltid ubrukte koblinger med beskyttelseshetter.

**MERKNAD**

Skade på vekselretteren.

Feilkoblede komponenter kan skade vekselretteren.

- ▶ Følg produsentens anvisninger for tilkoblede komponenter.
- ▶ Koble kun til komponenter i henhold til koblingsskjemaet.

**MERKNAD**

Skade på vekselretteren og PV-modulene.

Hvis DC-kontaktene ikke er riktig koblet til DC-kabelen, er det fare for kortslutning.

- ▶ Koble motpartene til DC-tilkoblingene til DC-kabelen med riktig polaritet.



DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

	<b>MERKNAD</b> <p>Skade på kontakter eller kabler på grunn av vekselretterens vekt. Kabler eller kontakter koblet til vekselretteren kan bli skadet når vekselretteren er slått av.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ikke plasser vekselretteren på kablene eller kontaktene.</li><li>▶ Installer kun kabler og støpsler etter at vekselretteren er installert på installasjonsstedet.</li><li>▶ Fjern kabler og kontakter før du fjerner vekselretteren fra installasjonsstedet.</li></ul>
	DC- og AC-ledninger kan forstyrre dataoverføringen. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hold en avstand på 200 mm mellom datatilkoblingskablene (RS485/Ethernet) og DC-/AC-ledningene.</li></ul>
	På grunn av utformingen kan vekselretteren ikke forårsake reststrøm. Hvis lokale installasjonsforskrifter krever installasjon av en ekstern feilstrømsbryter i AC-tilkoblingsledningen, er en feilstrømsbryter (RCD) av type A tilstrekkelig. Utløsningsstrømmen bør være minst 100 mA eller mer. Dersom flere vekselrettere er installert i et system, skal det monteres en feilstrømsbryter (RCD) for hver enkelt vekselretteren.
	Dataoverføringskostnader. Under drift overfører vekselretteren data til sunCloud-overvåkingsportalen og kan laste ned fastvareoppdateringer fra internett. Mengden data kan variere avhengig av systemkonfigurasjonen og frekvensen av fastvareoppdateringer. Overføring av data over et offentlig nettverk kan medføre ytterligere kostnader. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Informer deg selv om mulige kostnader før du bruker et offentlig nettverk.</li><li>▶ Velg en tariff med tilstrekkelig datavolum eller et fast gebyr.</li><li>▶ Alternativ: Deaktiver dataoverføring til sunCloud-overvåkingsportalen.</li></ul>
	For at SolBrid-vekselrettere skal begynne å mate inn, må et landparamettersett stilles inn under første idriftsetting. Etter å ha fullført den første idriftsettingsveiviseren, starter innmatningsdriften automatisk.
	Hvis idriftsettingsveiviseren er fullført under første idriftsetting og det grønne LED-lyset blinker, mater vekselretteren inn i nettet. Fra dette tidspunktet kan endringer kun utføres ved å bruke installatørkoden.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



- Oppbevar alltid dette dokumentet tilgjengelig på stedet der vekselretteren brukes. Hvis eierskapet endres, skal dokumentet legges ved vekselretteren.
- Før installasjon og idriftsetting av vekselretteren må dette dokumentet leses og forstås.
- Ikke endre eller fjern noen fabrikkmerker på vekselretteren.
- Vær oppmerksom på tilkoblingsverdiene som er angitt på typeskiltet.
- Legg kablene slik at koblinger ikke kan løsne ved et uhell.
- Ved føring av kabler må du påse at brannsikkerhetsmessige strukturelle tiltak ikke blir svekket.
- Overhold alle gjeldende installasjonsforskrifter og standarder, nasjonale lover og tilkoblingsverdier for det regionale strømforsyningsselskapet og følg generelle og nasjonale sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter.

## 2.4 Merking og symboler

### 2.4.1 Sikkerhetsmerke

Følgende sikkerhetsmerker er brukt på vekselretteren og i denne veileddningen:


Varselstege	Type fare
	Advarsel om farlig elektrisk spenning
	Advarsel om et farepunkt
	Advarsel om varme overflater
	Informasjon om avhending (separat innsamling av elektriske og elektroniske apparater)

### 2.4.2 Signalord

I denne veileddningen brukes følgende signalord:

Signalord	Betydning
<b>FARE</b>	Indikerer en farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader dersom den ikke unngås.
<b>ADVARSEL</b>	Indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader dersom den ikke unngås.
<b>MERKNAD</b>	Indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader og miljøskader dersom den ikke unngås.

### 2.4.3 Markeringer og sikkerhetsmerker på apparatet

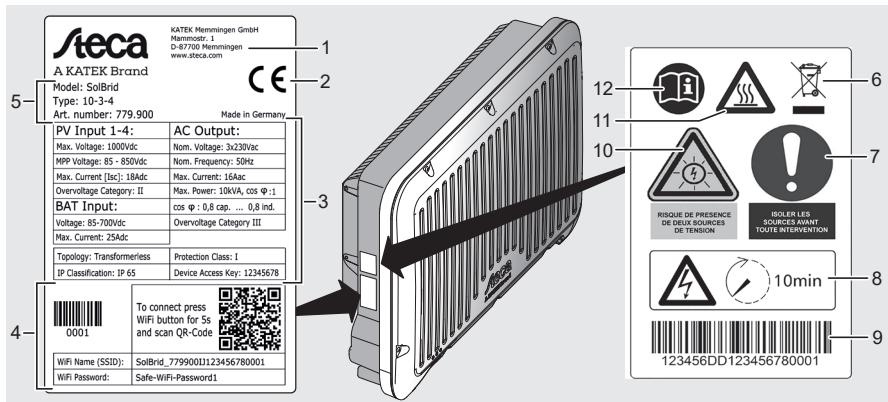

Pos.	Beskrivelse
1	Produsentadressa
2	CE-merking (alle krav i EU-direktivene er oppfylt)
3	Tekniske data
4	WLAN-tilkoblingsdata
5	Produktdata
6	Informasjon om WEEE-avhending (separat innsamling av elektriske og elektroniske apparater)
7	Be om å koble fra energikilder før inngrep
8	Indikasjon på tilstedeværelse av spenning etter at vekselretteren er slått av
9	Serienummer (strekkode og ren skrift)
10	Advarsel om elektrisk spenning (to spenningskilder)
11	Advarsel om varme overflater
12	Oppfordring om å følge instruksjonene

## 3 Beskrivelse

### 3.1 Beskrivelse av vekselretteren

SolBrid-vekselrettere brukes til å gjøre strømmen generert av PV-moduler tilgjengelig for internt forbruk i huset eller for å lade et tilkoblet batteri eller for å mate det inn i det offentlige strømnettet på en standard-kompatibel trefase-innmatning. Energien som er lagret i batteriet gjøres også tilgjengelig for forbrukere i huset i henhold til standarder.

Avhengig av modell har SolBrid-vekselrettere to eller fire MPP-sporere samt en ekstra batteritilkobling.

SolBrid-vekselrettere kan bruke vekselstrøm som genereres av andre vekselrettere til å lade batteriet.

Med det valgfrie StecaGrid Switch-tilbehøret kan SolBrid-vekselretterne tilby en reservestrømfunksjon. Hvis nettet svikter, kan SolBrid-vekselretteren fortsette å drive kretsene fra PV og batteri.

Vekselretteren kan bli varm under drift. Dette er normal driftsadferd. En vifte fordeler spillvarmen jevnt over overflaten på husets overflate i det lukkede huset. Kjølefinner avgir varme til omgivelsene.

DE

EN

FR

IT


SV

NO

FI



### 3.2 Funksjon av betjenings- og visningselementer og tilkoblinger

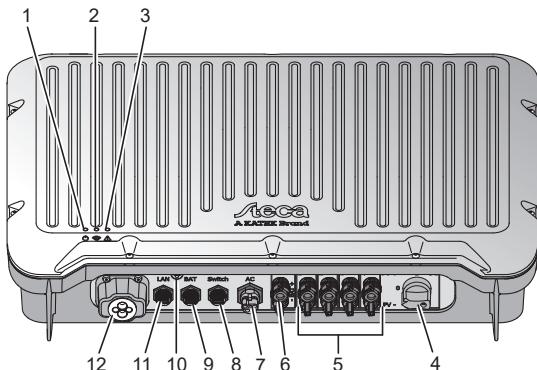

Pos.	Komponenter	Funksjon	
1	Grønt LED-lys 	Vis status for apparat	
		Lyser	Netttilkoblet drift
		Blinker sakte	Reservestrøm drift aktiv
		Blinker raskt	Vekselretteren starter
2	Blått LED-lys 	Vis status for WLAN	
		Lyser	Forbind med hjemmenettverk
		Blinker sakte	Mistet tilkoblingen
		Blinker raskt	WiFi-tilgangspunkt aktivt
3	Rødt LED-lys 	Vis status for feil	
		Lyser	Feil Tiltak: Start "Steca SOL-appen", koble til vekselretteren, klikk på fanen "Events"
		blinker sakte (1 sek. på og 1 sek. av)	Konfigurasjonsfeil, idriftsetting ennå ikke fullført Tiltak: Gå tilbake til idriftsettingsveiviseren
		blinker raskt (1/4 sek. på og 3 sek. av)	Nødvendig service
		kort (på)blinking (1/4 sek. på og 3 sek. av)	Advarsel: Effektredusjon aktiv
4	Bryter DC	Frakobling til PV-modulene	
5	Tilkoblinger PV+ og PV-	Tilkobling til PV-modulene (antall avhenger av typevariant)	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

Pos.	Komponenter	Funksjon
6	Tilkoblinger BAT+ og BAT-	Tilkobling til batteri
7	Tilkobling AC	Tilkobling til nett
8	Tilkobling Switch	Kommunikasjon med StecaGrid Switch eller annen energimåler (valgfritt via COM)
9	Tilkobling BAT	Kommunikasjon batteri (valgfritt via COM)
10	WiFi-knapp	WiFi-tilgangspunkt Åpner tilgangspunktet når den trykkes ned i 5 sekunder
11	Tilkobling LAN	Kommunikasjon innenfor et LAN
12	Tilkobling COM	Ekstern kommunikasjon

## 4 Service og vedlikehold



### FARE

Livsfare på grunn av elektrisk støt.

- ▶ Rengjør apparatet kun med en fuktig klut.
- ▶ Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal bare utføres av produsentens kundeservice.



### MERKNAD

Skade på vekselretteren på grunn av rengjøringsmidler.

- ▶ Ikke rengjør vekselretteren med sterke eller skurende rengjøringsmidler.

Bortsett fra ekstern rengjøring er vekselretteren vedlikeholds fri.

- Fjern støv i kjøleribbene med en støvsuger.
- Fjern smuss med en fuktig klut (bruk rent vann).

## 5 Avhending



- ▶ Vekselretteren skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall.
- ▶ Følg avhendingsbestemmelsene for elektrisk avfall som gjelder på installasjonsstedet.

Apparatets emballasje er laget av resirkulerbart materiale.



## 6 Tekniske data

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>DC-inngangsside (PV-generatortilkobling)</b>		
Maksimal inngangsspenning	1000 V DC	
MPP-spenningsområde (PV-inngangsspenningsområde)	85 V ... 850 V	
MPP-spenningsområde (PV-inngangsspenningsområde) for systemer med nullmating eller permanent batteri-backup-drift	85 V ... 700 V	
Driftsspenningsområde ved nominell ytelse (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Driftsspenningsområde ved nominell ytelse (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Driftsspenningsområde ved nominell ytelse (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620 V	
Antall MPP-sporer	2	4
Maksimal inngangsstrøm	15 A DC per PV-inngang	
Maks inngangseffekt ved maks. utgangseffekt	10300 W	
Maks. kortslutning Isc_PV	18 A	
Maksimum total PV-effekt som kan kobles til	12000 W sum PV 1 + 2 = 12000 W max.	15000 W sum PV 1 + 2 = 12000 W max. sum 3 + 4 = 12000 W max.
Maksimum PV-effekt som kan kobles til per kanal	9000 W per PV-inngang	
Høyeste regenerasjonsstrøm til vekselretteren i systemet	0A	
<b>DC-batteritilkobling</b>		
Batterimoduler som støttes	Se QR Approved Batteries på side 114	
Antall batteriinnganger	1	
Maksimal inngangsspenning	1000 V DC	
Senningsområde	85 V ... 700 V	
Driftsspenningsområde ved nominell ytelse	400 V ... 700 V	
Maksimal inngangsstrøm	25 A DC	
Maks inngangseffekt ved maks. AC-utgangseffekt	10300 W	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>AC-utgangsside (nettikobling)</b>		
Utgangsspenning	3 x 185 V ... 276 V	
Nominell utgangsspenning	3 x 230 V	
Nominell utgangsstrøm	14,49 A	
Maksimal utgangsstrøm = Maksimal utgangsfeilstrøm	16 A	
Maksimal aktiv effekt (cos phi = 1)	10000 W	
Maksimal tilsynelatende effekt (cos phi = 1)	10000 VA	
Nominell effekt	10000 W	
Nominell frekvens	50 Hz	
Område nettfrekvens	45 Hz - 55 Hz	
Strømtap ved nattdrift	< 6 W	
Innmatingsfaser	Trefaset	
Klirrfaktor (cos phi = 1)	< 3 %	
Effektfaktor cos phi	0,8 kapasitiv ... 0,8 induktiv	
Høyeste utgangsfeilstrøm = maks. utgangsstrøm	16 A	
Startverdi for symmetrisk kortslutningsstrøm Ik' (innledende kortslutningsvekselstrøm)	16 A	
Maks. Innkoblingsstrøm (topp ampere og varighet)	109A, 10µs	
<b>Karakterisering av driftsatferd</b>		
Maksimal virkningsgrad	97,5	
Europeisk virkningsgrad	97,1	
MPP-virkningsgrad	> 99,7 % statisk, > 99 % dynamisk	
Eget forbruk @ UPV <sub>nom</sub>	< 60 W	
Effektreduksjon ved full effekt @ UPV <sub>nom</sub>	40 °C (Tamb)	
<b>Sikkerhet</b>		
Separasjonsprinsipp	Ingen galvanisk isolasjon, transformatorløs	
Nettovervåking (nett- og systembeskyttelse)	Ja, integrert	
Feilstrømovervåking	Ja, integrert På grunn av utformingen kan vekselretteren ikke forårsake reststrøm.	
Kompatibilitet med eksterne feilstrømbeskyttelsesenheter (RCD)	RCD type A	
Beskyttelsesklasse	I (beskyttende jording)	
Topologi	Transformatorløs	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Bruksvilkår</b>		
Bruksområde		Innendørs, utendørs
Klimaklasse iht. IEC 60721-3-4		4K4H
Høyde		Maks. 2000 m over NN
Ytre tilsmussingsgrad		PD 3
Omgivelses temperatur		-25 °C ... +60 °C
Lagringstemperatur		-30 °C ... +70 °C
Relativ fuktighet		0 % ... 100 %, kondenserende
Støyutslipp (typisk)		31 dBA
<b>Utstyr og utførelse</b>		
Beskyttelsesgrad		IP65
Overspenningskategori AC		III
Overspenningskategori PV / Bat		II
Kombinasjon DC-tilkobling PV + batteri	2 + 1 par	4 + 1 par
AC-tilkobling		Wieland 5-polet
Dimensjoner (X x Y x Z)		700 mm x 500 mm x 181 mm
Vekt		28 kg
Kommunikasjonsgrensesnitt		LAN-tilkobling (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) batterigrensesnitt RS485 1 (RJ45) GridSwitch (nettisolatormåler) og frigitte energimålere
Integrt DC-lastbryter		Ja, i samsvar med DIN VDE 0100-712
Kjøleprinsipp		Utvendig konveksjonskjøling, innvendig temperaturstyrт vifte, variabel hastighet, innvendig støvbeskyttet
Prøvebevis		Se nedlasting av sertifikat på produktsiden til nettsted



# 1 Yleistä

Tämä opas sisältää tietoa vaihtosuuntaajan turvallisesta käytöstä ja kaikki tiedot, joita alan ammattilainen tarvitsee vaihtosuuntaajan asentamiseen.

Tämä opas koskee tyypin SolBrid 10-3-2 ja SolBrid 10-3-4 vaihtosuuntaajia.

## 1.1 Lisälaitteet

Kysy asentajalta tai Steca - A KATEK Brandilta mahdollisia lisävarusteita, valinnaisia laitteita, sopivia aurinkosähkögeneraattoreita ja asennusmateriaaleja.

## 1.2 Asiakirjat

Tämän asiakirjan ajantasainen versio, tietolehdet, piirustukset, maakohtaiset taulukot ja todistukset sekä lisätietoja, kuten hyväksytyt akkuvarastojärjestelmät ja energiamittarit, ovat saatavilla osoitteessa [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.3 Vastuu, takuu, takaus

Laitteen ehdot ovat saatavilla osoitteessa [www.steca.com](http://www.steca.com).

## 1.4 Ohjelmisto

Ohjelmistoversio voidaan lukea Steca-sovelluksesta sen jälkeen, kun yritys vaihtosuuntaajaan on muodostettu, kohdasta Asetukset / Ohjelmiston tiedot.

## 1.5 Tavaramerkit

Tässä oppaassa käytettäväät nimet, tavaramerkit, tuote- tai muut nimitykset voivat olla oikeudellisesti suojaatuja, vaikka niitä ei olisikaan erityisesti merkitty.

## 1.6 Yhteydenotto

Jos sinulla on valituksia tai häiriötä, ota yhteystä paikalliseen jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. Hän auttaa sinua kaikissaasioissa.

Yhteystiedot Euroopassa:

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand  
Mammostraße 1  
87700 Memmingen  
Germany

Puh. +49 (0) 8331 8558-0  
Faksi +49 (0) 8331 8558-131

Internet: [www.steca.com](http://www.steca.com)  
[service.solar.kdemmn@katek-group.com](mailto:service.solar.kdemmn@katek-group.com)  
[info.kdemmn@katek-group.com](mailto:info.kdemmn@katek-group.com)

## 1.7 EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tässä asiakirjassa kuvatut tuotteet ovat sovellettavien eurooppalaisten direktiivien mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kotisivultamme [www.steca.com](http://www.steca.com) ladattavista tiedostoista.

# 2 Turvallisuus

## 2.1 Käyttötarkoitus

SolBrid-hybridivaihtosuuntaajat on tarkoitettu liitetyn akun lataamiseen tai standardin mukaiseen kolmivaiheiseen syöttöön julkiseen sähköverkkoon. IP65-suojausluokan ansiosta vaihtosuuntaajat soveltuват киinteään sisä- tai ulkoasennukseen seinälle.

Käytää vaihtosuuntaajaa vain:

- verkkoon kytketylle aurinkosähkögeneraattoreille.
- aurinkosähkögeneraattoreille, joiden liitännät eivät ole maadoitettuja.
- aurinkopaneeleille, joilla on luokan I mukainen luokitus IEC 61730:n mukaisesti, koska vaihtosuuntaaja ei ole galvaanisesti eristetty.
- jos aurinkosähkögeneraattorien ja akun koko jännitealue on vaihtosuuntaajan tulojännitealueella ja jos maksimaalinen DC-tulojännite ei ylity.
- akuille, jotka ovat luonnostaan vaarattomia ja Stecan hyväksymiä.
- Stecan hyväksymillä energiamittareilla.
- maissa, joissa ne on hyväksytty tai joissa Steca ja paikallinen verkkoylehti ovat hyväksyneet ne.

Seuraavat seikat katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi:

- vaihtosuuntaajan käyttö lääketieteen alalla tai elämää ylläpitävien laitteiden energiansyöttöön.
- mikä tahansa muu käyttö tai tässä mainittuja kohtia laajempi käyttö.

## 2.2 Kohderyhmä

Näiden ohjeiden kohderyhmänä ovat ammattitaitoiset työntekijät, jotka haluavat ottaa vaihtosuuntaajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Ammattitaitoisilla työntekijöillä tarkoitetaan:

- Henkilöt, jotka tuntevat asianmukaiset käsitteet ja joilla on tarvittavat taidot aurinkosähkögeneraattoreiden asentamiseen ja käyttöön.
- Henkilöt, jotka osaamisensa ja kokemuksensa perusteella kykenevät arvioimaan seuraavat työt ja tunnistamaan mahdolliset vaarat:
  - Sähkölaitteiden kokoonpano ja asennus
  - Sähkölaitteiden, akkujen ja laitteistojen korjaaminen
  - Datakaapeleiden kokoaminen ja liittäminen
  - Sähkökaapeleiden kokoaminen ja liittäminen

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

## 2.3 Turvallisuusohjeet

Vaihtosuuntaaja täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset, joiden noudattaminen on vahvistettu akkreditoiduissa testilaboratorioissa. Siihen kuitenkin liittyy jäähnösriskejä, kuten kaikki sähkölaitteisiin.

Lue tämä opas huolellisesti ja noudata turvallisuusohjeita kaikkien vaihtosuuntaajan parissa tehtävien töiden yhteydessä.



### VAARA

Sähköiskun ja sähköjännitteen aiheuttama hengenvaara

Aurinkosähkögeneraattoreissa ja -kaapeleissa sekä akkuun liitettyissä DC-kaapeleissa voi olla jännitettä, kun aurinko paistaa. Sähköisku ja sähköpurkautuminen aiheuttavat hengenvaarant.

- ▶ Irrota DC- ja AC-liitännät virtalähteestä ja estä niiden uudelleenkytkeyminen, ennen kuin teet mitään vaihtosuuntaajaan liittyviä töitä.
- ▶ Älä muodosta tai katkaise DC-liitäntöjä käytön aikana.
- ▶ Liitä vain SELV-piirit RJ45- ja COM-liitäntöihin.
- ▶ Noudata akun valmistajan turvallisuusohjeita.
- ▶ Vain ammattitaitoiset asentajat saavat suorittaa asennustyöt.
- ▶ Älä kytke vaihtosuuntaajaa, ennen kuin katkaisu- tai ylivirtasuoja on asennettu.
- ▶ Ainoastaan koulutettu ammattiherkilöstö saa suorittaa käyttöönoton.
- ▶ Noudata tässä asiakirjassa olevia menettelytapoja aina annetussa järjestyksessä.
- ▶ Pidä pääsy pysäytyslaitteeseen aina vapaana.
- ▶ Ota vaihtosuuntaaja välittömästi pois käytöstä ja irrota se verkosta ja aurinkosähkögeneraattoreista, jos yksikin seuraavista komponenteista on vaurioitunut:
  - Vaihtosuuntaaja (ei toimi, näkyviä vaurioita, savunmuodostusta, laitteeseen on päässyt nestettä jne.)
  - Johdot
  - Aurinkosähkögeneraattori
- ▶ Ota vaihtosuuntaaja uudelleen käyttöön vasta, kun alan ammattilaisten on korjannut vaurioituneen komponentin.



### VAARA

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara vaihtovirtaa kytkettäessä.

- ▶ Älä koskaan irrota tai liitä liitintä, kun AC-liitäntä on kytkettynä.
- ▶ Asenna AC-johdonsuojakatkaisija ennen AC-liitäntää koskevia töitä.

	<b>VAARA</b> <p>Sähköiskun aiheuttama hengenvaara akkua käsiteltäessä. Jos vaihtosuuntaajaa ei ole kytketty jännitteettömäksi, akkuun liitetyissä kaapeleissa voi olla jännitetty, vaikka akku on kytketty pois päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke vaihtosuuntaaja jännitteettömäksi ennen akun käsittelyä ja estä sen kytkeminen uudelleen päälle.</li></ul>
	<b>VAARA</b> <p>Sähköiskun aiheuttama hengenvaara varavoimatiilassa. Vaihtosuuntaajassa on varavoimatoiminto. Myös sähkökatkon sattuessa laitteiston osat voivat olla edelleen jännitteisiä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kytke vaihtosuuntaaja ja akku jännitteettömäksi ennen laitteistoon kohdistuvia töitä ja estä niiden kytkeminen uudelleen päälle.</li><li>▶ Varmista, että kaikkien varavirtapiirin liitännöjen suojaohimet on liitetty suojaavaan potentiaalintasaukseen.</li></ul>
	<b>VAARA</b> <p>Sähköiskun aiheuttama hengenvaara, kun vaihtosuuntaaja on avattuna. Vaihtosuuntaajan sisällä olevissa jännitteisissä osissa ja kaapeleissa on korkea jännite.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Älä avaa vaihtosuuntaajaa.</li></ul> <p>Huomaa: Vaihtosuuntaajan avaaminen mitätöi myös takuun.</p>
	<b>VAARA</b> <p>Sähköiskun aiheuttama hengenvaara sammuttamisen jälkeen. DC-yhteys pysyy jännitteisenä jopa 10 minuuttia sen jälkeen, kun DC-kuormakytkin on kytketty pois päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odota 10 minuuttia sen jälkeen, kun olet kytkenyt DC-kuormakytkimen ja akun pois päältä.</li></ul>
	<b>VAROITUS</b> <p>Kotelon kuumien osien aiheuttama palovammavaara. Vaihtosuuntaajan koteloa voi kuumentua käytön aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Älä koske kuumiin pintoihin.</li><li>▶ Odota, että vaihtosuuntaaja on jäähdyntynyt, ennen kuin kosket siihen.</li></ul>

**VAROITUS**

Vaihtosuuntaajan painosta johtuva loukkaantumisvaara.

Väääränlainen nostaminen kuljetuksen, asennuksen ja purkamisen aikana voi aiheuttaa loukkaantumisen. Jos vaihtosuuntaaja putoaa, raajat voivat ruhjoutua.

- ▶ Ota huomioon vaihtosuuntaajan paino.
- ▶ Asenna ja pura vaihtosuuntaaja kahdestaan.
- ▶ Käytä asennuspaikalle ja painolle sopivia kiinnityspultteja ja tarvitetaessa anktureita.
- ▶ Käytä asennuksen ja purkamisen aikana sopivia suojaravusteita.

**OHJE**

Epäasiainmukainen asennus heikentää vaihtosuuntaajan suorituskykyä tai vaurioittaa sitä.

**OHJE**

Vaihtosuuntaajan vaurioituminen.

Jos käyttämättömiä liitintöitä ei suljeta, ne voivat vaikuttaa IP-suojausluokkaan.

- ▶ Sulje käyttämättömät liitännät aina suojetulpilla.

**OHJE**

Vaihtosuuntaajan vaurioituminen.

Väärin liitetty komponentti voi vahingoittaa vaihtosuuntaajaa.

- ▶ Noudata liitettyjen komponenttien valmistajat ohjeita.
- ▶ Liitä komponenttit vain kytkentäkaavion mukaisesti.

**OHJE**

Vaihtosuuntaajan ja aurinkosähkömoduulien vaurioituminen.

Jos DC-liittimiä ei ole oikein liitetty DC-kaapeliin, aiheutuu oikosulkuvaura.

- ▶ Liitä DC-liitintöjen vastakkeet DC-kaapeliin oikealla napaisuudella.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



	<b>OHJE</b> <p>Liittimien tai kaapelien vaurioituminen vaihtosuuntaajan painon vuoksi. Vaihtosuuntaajaan liitettyt kaapelit tai pistoliittimet voivat vaurioitua, kun vaihtosuuntaaja lasketaan alas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Älä laske vaihtosuuntaajaa kaapelien tai pistoliittimien päälle.</li><li>▶ Asenna kaapelit ja pistokkeet vasta, kun vaihtosuuntaaja on asennettu asennuspaikkaan.</li><li>▶ Irrota kaapelit ja pistoliittimet ennen kuin poistat vaihtosuuntaajan asennuspaikalta.</li></ul>
	DC- ja AC-johtimet voivat häirittää tiedonsiirtoa. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pidä 200 mm:n etäisyyss tiedonsiirtokaapeleiden (RS485/Ethernet) ja DC/AC-johtimien välillä.</li></ul>
	Suunnittelun perustuen vaihtosuuntaaja ei voi aiheuttaa DC-vikavirtaa. Jos paikalliset asennusmäärykset edellyttävät ulkoisen vikavirtasuojakytimen asentamista AC-liitäntäjohtoon, tyypin A vikavirtasuojakytkin (RCD) riittää. Laukaisuvirran tulisi olla vähintään 100 mA tai enemmän. Jos järjestelmään on asennettu useita vaihtosuuntaajia, jokaiselle vaihtosuajalle on asennettava vikavirtasuojakytkin (RCD).
	Tiedonsiirto aiheuttaa kustannuksia. <p>Käytön aikana vaihtosuuntaaja lähettää tietoja sunCloud-seurantaportaalini ja voi ladata laiteohjelmistopäivityksiä internetistä. Tietomäärä voi vaihdella laitteiston kokonpanon ja laiteohjelmistopäivitysten tiheyden mukaan.</p> <p>Tietojen siirtäminen julkisen verkon kautta voi aiheuttaa lisäkustannuksia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Selvitä mahdolliset kustannukset ennen julkisen verkon käyttöä.</li><li>▶ Valitse tarifpiiri, jonka datamäärä on riittävä, tai kiinteä hinta.</li><li>▶ Vaihtoehtoisesti: Poista tiedonsiirto sunCloud-seurantaportaalilta käytöstä.</li></ul>
	Jotta SolBrid-vaihtosuuntaajat voivat aloittaa syöttötoiminnan, on ensimmäisen käyttöönnoton yhteydessä asetettava maakohtaiset parametrit. Kun ensimmäinen ohjattu käyttöönnotto on suoritettu, syöttötoiminto käynnistyy automaatisesti.
	Kun ohjattu käyttöönnotto toiminto on saatu valmiiksi ensimmäisen käyttöönnoton yhteydessä ja vihreä LED vilkkuu, vaihtosuuntaaja syöttää jännitettä verkkoon. Tästä lähtien muutoksia voidaan tehdä vain asentajan kodilla.

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

- Säilytä tämä asiakirja jatkuvasti käsillä vaihtosuuntaajan toiminta-alueella. Omistajan vaihtuessa liitä asiakirja vaihtosuuntaajan mukaan.
- Tämä asiakirja täytyy lukea ja ymmärtää ennen vaihtosuuntaajan asennusta ja käyttöönottoa.
- Älä muuta tai poista vaihtosuuntaajan tehdasmerkintöjä.
- Tyypikilvessä annettuja liitääntäarvoja on noudatettava.
- Kaapelit on asennettava siten, että liitokset eivät irrota vahingossa.
- Varmista, etteivät paloturvallisuustoimenpiteet ole heikentyneet rakenteellisten toimenpiteiden aikana.
- Noudata kaikkia voimassa olevia asennusmääräyksiä ja -standardeja, kansallista lainsääädintöä ja paikallisen sähköyhtiön liitääntäarvoja. Noudata myös yleisiä ja kansallisia turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.

## 2.4 Merkinnät ja symbolit

### 2.4.1 Turvamerkinnät

Vaihtosuuntaajassa ja tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia turvamerkintöjä:


Varoitusmerkit	Vaaratyyppit
	Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä
	Varoitus mahdollisesta vaarasta
	Varoitus kuumista pinnoista
	Hävitysohje (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillinen keräys)

### 2.4.2 Huomiosanat

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia huomiosanoja:

Huomiosana	Merkitys
<b>VAARA</b>	Ilmaisee vaarallisen tilanteen ja aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei vältetä.
<b>VAROITUS</b>	Ilmaisee mahdollisen vaarallisen tilanteen ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei vältetä.
<b>OHJE</b>	Ilmaisee mahdollisen vaarallisen tilanteen ja voi aiheuttaa omaisuusvahingon tai ympäristövahingon, jos sitä ei vältetä.

### 2.4.3 Laitteen merkinnät ja turvamerkinnät

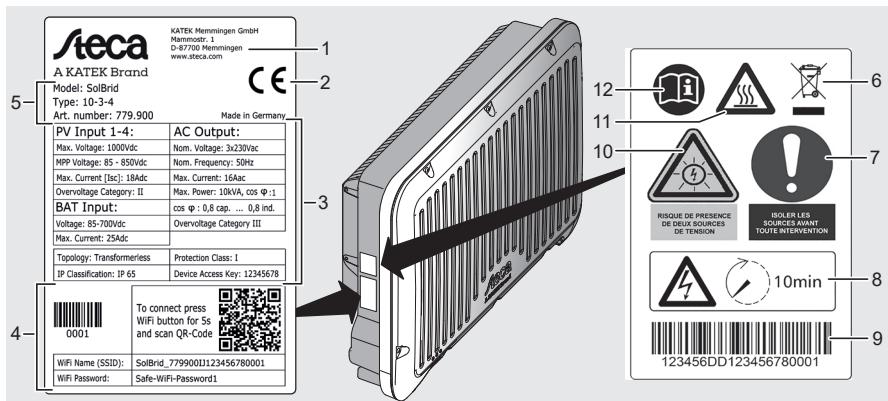

Nro	Kuvaus
1	Valmistajan osoite
2	CE-merkki (kaikki EU-direktiivien vaatimukset täyttyvät)
3	Tekniset tiedot
4	WLAN-yhteystiedot
5	Tuotetiedot
6	WEEE-hävitystohje (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillinen keräys)
7	Kehotus irrottaa energialähteistä ennen kaikkia toimenpiteitä
8	Huomautus jännitteensä esiintymisestä vaihtosuuntaajan kytkemisen jälkeen
9	Sarjanumero (viivakoodi ja tavallinen teksti)
10	Varoitus sähköjännitteestä (kaksi jännitelähdettä)
11	Varoitus kuumista pinoista
12	Kehotus noudattaa ohjeita

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI



## 3 Kuvaus

### 3.1 Vaihtosuuntaajan kuvaus

SolBrid-vaihtosuuntaaja käytetään toimittamaan aurinkosähkömoduulien tuottama teho kotikäyttöön, lataamaan liitettyä akkua tai standardien mukaiseen kolmivaiheiseen syöttöön julkiseen sähköverkkoon. Akkuun varastoitu energia toimitetaan myös talon kuluttajille standardin mukaisesti.


SolBrid-vaihtosuuntaajissa on mallista riippuen kaksi tai neljä MPP-Tracker-seurantalaiteita ja ylimäääräinen akkulaittanta.

SolBrid-vaihtosuuntaajat voivat hyödyntää myös muiden vaihtosuuntaajien tuottamaa AC-tehoa akun lataamiseen.

StecaGrid Switch -lisävarusteen avulla SolBrid-vaihtosuuntaajat voivat tarjota varavoimatoiminnon. Sähkökatkoksen aikana SolBrid-vaihtosuuntaaja pystyy jatkamaan aurinkosähkön ja akkuun varastoidun sähkön syöttämistä virtapiireihin.

Vaihtosuuntaaja voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia. Puhallin jakaa hukkalämmön suljetussa kotelossa tasaisesti kotelon pintaan. Jäähdytysrivat vapauttavat lämmön ympäristöön.

### 3.2 Hallinta- ja näyttöelementtien ja liitintöjen toiminta

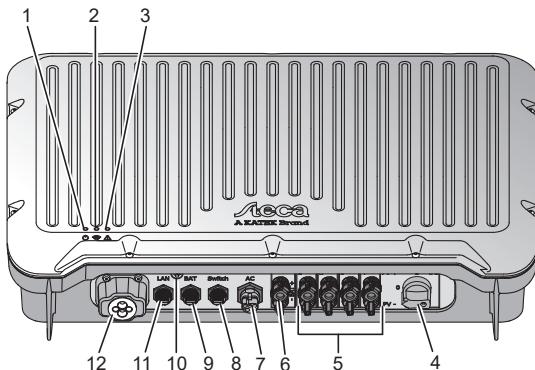

Nro	Komponentti	Toiminto	
1	Vihreä LED 	Laitteen tilan näyttö	
		Palaa	Verkkokäytö
		Vilkkuu hitaasti	Varavoimatila aktiivinen
		Vilkkuu nopeasti	Vaihtosuuntaaja käynnistyy
2	Sininen LED 	WLAN-tilan näyttö	
		Palaa	Yhdistetty kotiverkkoon
		Vilkkuu hitaasti	Yhteys katkennut
		Vilkkuu nopeasti	WiFi-yhteyspiste aktiivinen
3	Punainen LED 	Virhetilan näyttö	
		Palaa	Vika Toimenpide: Käynnistä "Steca SOL -sovellus", muodosta yhteyts vaihtosuuntaajaan, napsauta "Events"-välilehteä
		vilkkuu hitaasti (1 sekunti päällä ja 1 sekunti pois päältä).	Konfigurointivirhe, käyttöönotto ei ole vielä valmis Toimenpide: Palaa ohjattuun käyttöönnottoon
		vilkkuu nopeasti (1/4 sek. päällä ja 3 sek. pois päältä)	Tarvittava palvelu
4	DC-kytkin	lyhyt (päälle)vilkkuminen (1/4 sekuntia päällä ja 3 sekuntia pois päältä) ww	Varoitus: Virran vähennys aktiivinen
		Aurinkosähkömoduulien yhteyden katkaiseminen	

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI

Nro	Komponentti	Toiminto
5	Liitännät PV+ ja PV-	Yhteys aurinkosähkömoduuleihin (lukumäärä riippuu typpivaihtoehdosta)
6	Liitännät BAT+ ja BAT-	Akkuliitäntä
7	AC-liitäntä	Verkkoliitäntä
8	Switch-liitäntä	Tietoliikenne StecaGrid Switchin tai muun energiamittarin kanssa (valinnaisesti COM-liitännän kautta)
9	BAT-liitäntä	Akun tietoliikenne (valinnaisesti COM-liitännän kautta)
10	WiFi-painike	WiFi-yhteispiste Avaa yhteystyypisteen, kun sitä painetaan 5 sekunnin ajan
11	LAN-liitäntä	Tietoliikenne LAN-verkon sisällä
12	COM-liitäntä	Ulkoinen tietoliikenne

## 4 Huolto ja ylläpito



### VAARA

Sähköisku aiheuttaa hengenvaarantaa.

- ▶ Puhdista laite vain kostealla liinalla.
- ▶ Huolto- ja korjaustöitä suorittaa vain valmistajan asiakaspalvelu.



### OHJE

Vaihtosuuntaajan vaurioituminen puhdistusaineiden vuoksi.

- ▶ Älä puhdista vaihtosuuntaajaa voimakkailta tai hankaavilla puhdistusaineilla.

Vaihtosuuntaaja on huoltovapaa lukuun ottamatta ulkoista hoitoa.

- Poista pöly jäähdytyslamelleista pölynimurilla.
- Poista lika kostealla liinalla (käytä puhdasta vettä).

## 5 Hävittäminen



- ▶ Älä hävitä vaihtosuuntaajaa kotitalousjätteen mukana.
- ▶ Noudata asennuspaikalla voimassa olevia sähköromun hävittämistä koskevia määräyksiä.

Laitteen pakkaus on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.



## 6 Tekniset tiedot

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>DC-tulopuoli (aurinkosähkögeneraattoriliitäntä)</b>		
Suurin tulojännite	1000 V DC	
Maksimitehopisteen (MPP) jännitealue (aurinkosähköön tulojännitealue)	85 V ... 850 V	
MPP-jännitealue (PV-syöttöjännitealue) nollasyöttö-järjestelmiä tai pysyvä akkuvarmennustoimintaa varten.	85 V ... 700 V	
Käyttöjännitealue nimellisteholla (1 MPP)	670 V ... 850 V	
Käyttöjännitealue nimellisteholla (2 MPP)	340 V ... 850 V	
Käyttöjännitealue nimellisteholla (4 MPP)	n/a	180 V ... 850 V
UPVnenn	620 V	
MPP-Tracker-seurantamäärä	2	4
Suurin tulovirta	15 A DC aurinkosähkötuloa kohti	
Suurin syöttöteho suurimmalla tehollisella lähtötehollla	10300 W	
Suurin oikosulkuvirta Isc_PV	18 A	
Suurin kytkettävissä oleva aurinkosähköteho yhteensä	12000 W sum PV 1 + 2 = 12000 W max.	15000 W sum PV 1 + 2 = 12000 W max. sum PV 3 + 4 = 12000 W max.
Suurin kytkettävissä oleva aurinkosähköteho kanavaa kohti	9000 W aurinkosähkötuloa kohti	
Vaihtosuuntaajan suurin takaisinkytkentävirta lait-teistossa	0A	
<b>DC-akkuliitäntä</b>		
Tuettavat akkumoduulit	Katso QR Approved Batteries sivu 114	
Akkutulojen määrä	1	
Suurin tulojännite	1000 V DC	
Jännitealue	85 V ... 700 V	
Käyttöjännitealue nimellisteholla	400 V ... 700 V	
Suurin tulovirta	25 A DC	
Suurin syöttöteho suurimmalla tehollisella lähtötehollla	10300 W	

DE

EN

FR

IT

SV

NO


FI

SolBrid	10-3-2	10-3-4
<b>AC-lähtöpuoli (verkkoliitintä)</b>		
Lähtöjännite	3 x 185 V ... 276 V	
Nimellinen lähtöjännite	3 x 230 V	
Nimellislähtövirta	14,49 A	
Suurin lähtövirta = Suurin lähtövirran vikavirta	16 A	
Suurin pätöteho (kos fii = 1)	10000 W	
Suurin näennäisteho (kos fii = 1)	10000 VA	
Nimellisteho	10000 W	
Nimellistaajuus	50 Hz	
Verkkotaajuusalue	45 Hz - 55 Hz	
Tehohäviö yökäytössä	< 6 W	
Syöttövaiheet	Kolmivaiheinen	
Harmoninen särö (kos fii = 1)	< 3 %	
Tehokerroin kos fii	0,8 kapasitiivisesta ... 0,8 induktiiviseen	
uurin ulostulon vikavirta = max. ulostulovirta	16 A	
Symmetrisen oikosulkuvirran Ik' alkuarvo (alkuperäinen oikosulkuvirta)	16 A	
Max. Sysäysvirta (huippu ampeerit ja kesto)	109A, 10µs	
<b>Toiminnan käyttäytymisen karakterisointi</b>		
Suurin hyötytuhde	97,5	
Eurooppalainen hyötytuhde	97,1	
MPP-hyötytuhde	> 99,7 % staattinen, > 99 % dynaaminen	
Oma kulutus @ UPV <sub>nimellinen</sub>	< 60 W	
Tehon aleneminen täydellä teholla @ UPV <sub>nimellinen</sub>	40 °C (T <sub>amb</sub> )	
<b>Turvallisuus</b>		
Erotusperiaate	Ei galvaanista erottusta, ei muuntajaa	
Verkon valvonta (verkon ja järjestelmän suojaus)	Kyllä, integroitu	
Vikavirtavalvonta	Kyllä, integroitu Vaihtosuuntaaja on suunniteltu siten, että se ei voi aiheuttaa DC-vikavirtaa.	
Yhteensopivuus ulkoisten vikavirtasuojakytkimien (RCD) kanssa	RCD tyyppi A	
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)	
Topologia	Ei muuntajaa	

<b>SolBrid</b>	<b>10-3-2</b>	<b>10-3-4</b>
<b>Käyttöolosuhteet</b>		
Soveltamisala		Sisä-, ulkotila
Ilmastoluokka standardin IEC 60721-3-4 mukaan		4K4H
Korkeus merenpinnasta		Enint. 2000 m merenpinnan yläpuolella
Ulkoinen liikaantumisaste		PD 3
Ympäristön lämpötila		-25 °C ... +60 °C
Säilytyslämpötila		-30 °C ... +70 °C
Suhteellinen kosteus		0 % ... 100 %, tiivistyvä
Melupäästö (tyypillinen)		31 dBA
<b>Laitteet ja toteutus</b>		
Kotelointiluokka		IP65
Ylijänniteluokka AC		III
Ylijänniteluokka aurinkosähkö / akku		II
Yhdistetty DC-liitännä aurinkosähkö + akku	2 + 1 pari	4 + 1 pari
AC-liitin		Wieland 5-napainen
Mitat (X x Y x Z)		700 mm x 500 mm x 181 mm
Paino		28 kg
Tietoliikennerajapinnat	LAN-liitintä (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) akkuliitintä RS485 1 (RJ45) GridSwitch (verkkokerrotinmittari) ja hyväksytty energiamittarit	
Integroitu DC-kuormakytkin	Kyllä DIN VDE 0100-712 -yhteensoviva	
Jäähditysperiaate	Ulkoinen konvektiojäädytys, sisäinen lämpötilaoehjattu tuuletin, säädetettävä nopeus, sisäinen pöly suojaus	
Tarkastustodistus	Katso sertifikaatin lataus verkkosivujen tuotesivulta	

**DE** Systemübersicht  
**EN** System overview  
**FR** Aperçu du système  
**IT** Panoramica del sistema

**SV** Systemöversikt  
**NO** Systemoversikt  
**FI** Järjestelmän yleiskatsaus

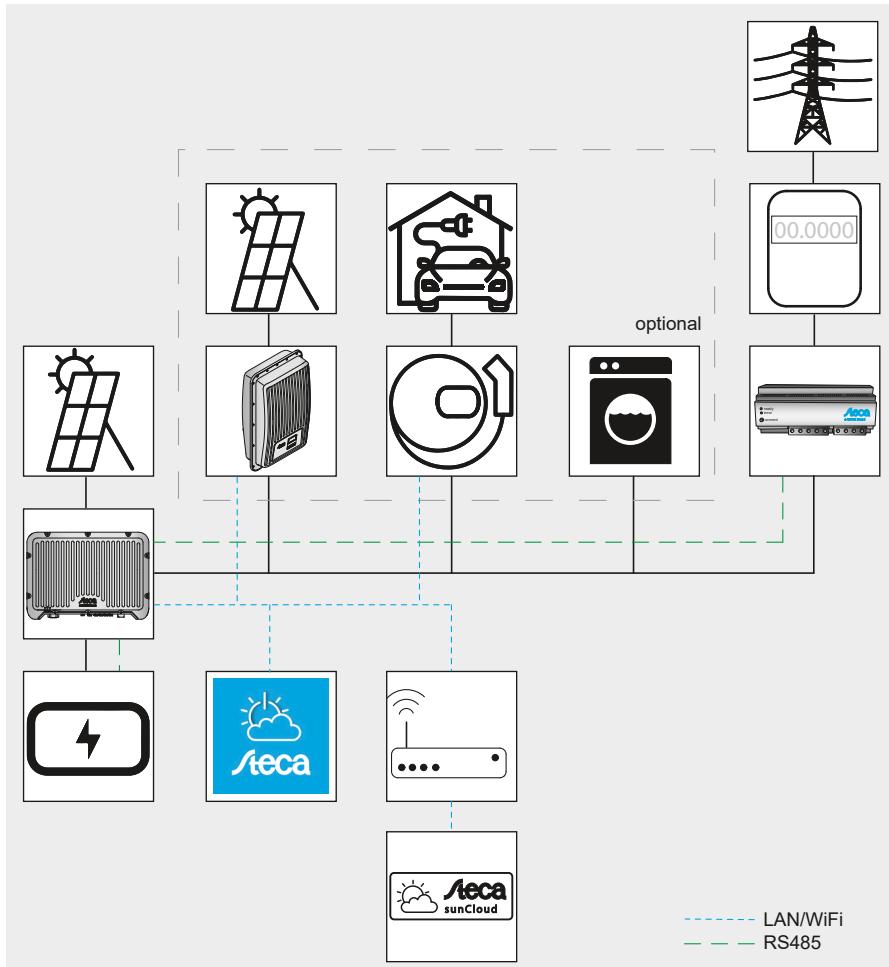

## Instructions

**DE** Lieferumfang

**EN** Scope of delivery


**FR** Contenu de la livraison

**IT** Contenuto della fornitura

**SV** Leveransomfattning















**NO** Leveransens innhold

**FI** Toimituskokonaisuus

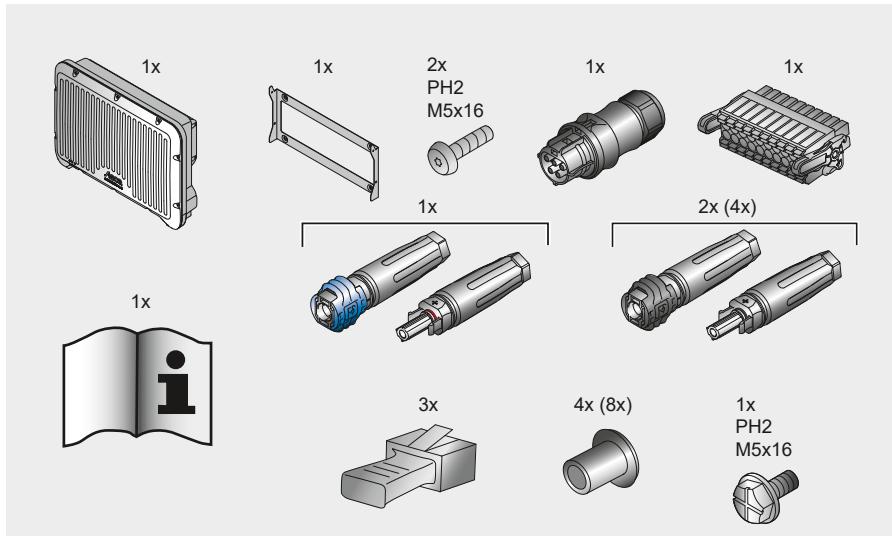





**DE** Montageort und Anforderungen  
**EN** Assembly location and requirements  
**FR** Lieu du montage et exigences  
**IT** Ubicazione di montaggio e requisiti

**SV** Installationsplats och krav  
**NO** Monteringssted og krav  
**FI** Asennospaikka ja vaatimukset

**DE****EN****FR****IT****SV****NO****FI**





**DE** Wechselrichter montieren  
**EN** Mounting the inverter  
**FR** Monter l'onduleur  
**IT** Installazione dell'inverter

**SV** Montera växelriktaren  
**NO** Monter vekselretteren  
**FI** Vaihtosuuntaajan asennus

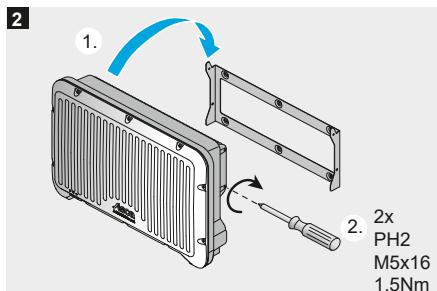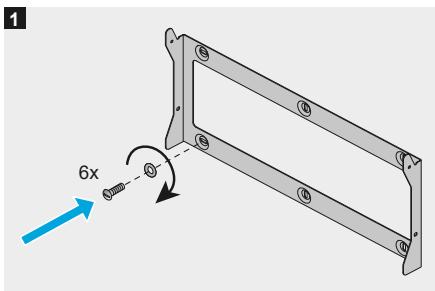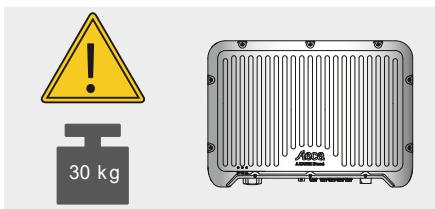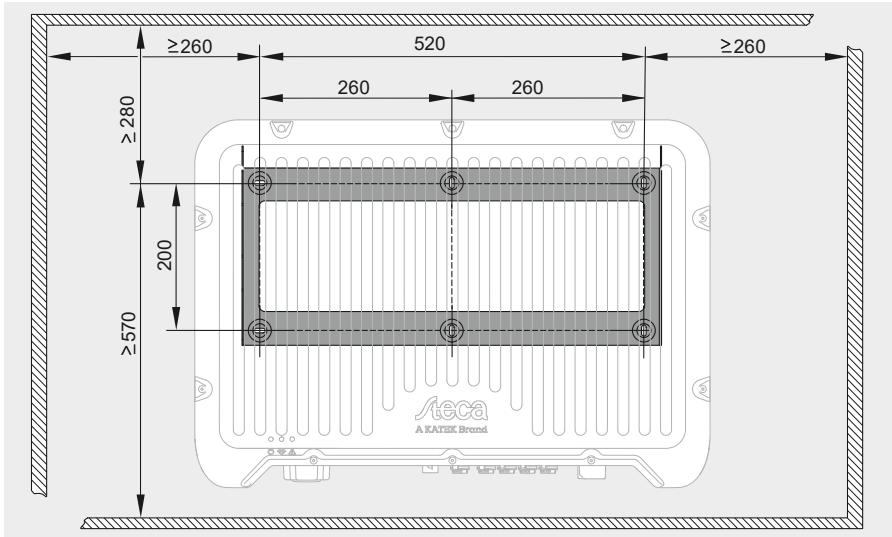


**DE** AC anschließen  
**EN** Connecting the AC  
**FR** Connecter AC  
**IT** Collegamento CA

**SV** Anslut AC  
**NO** Koble til AC  
**FI** Vaihtovirran liittäminen

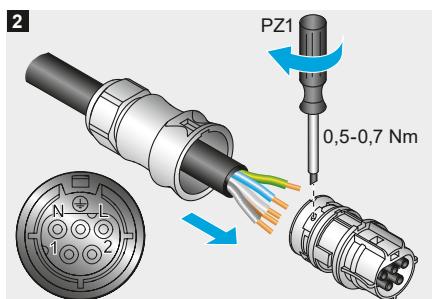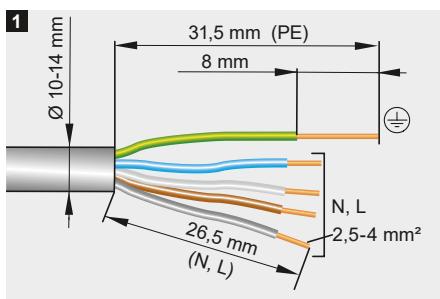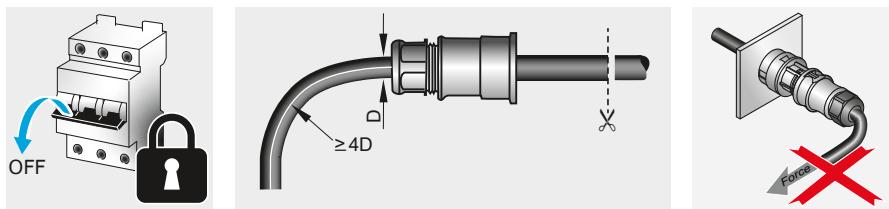
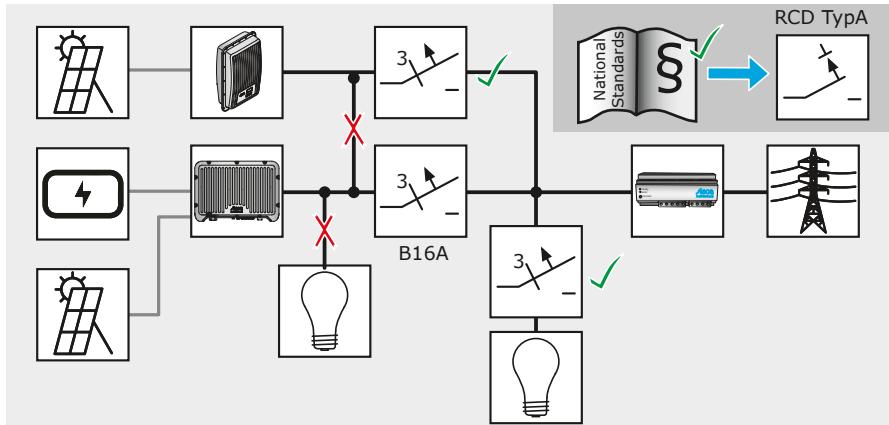


## Instructions

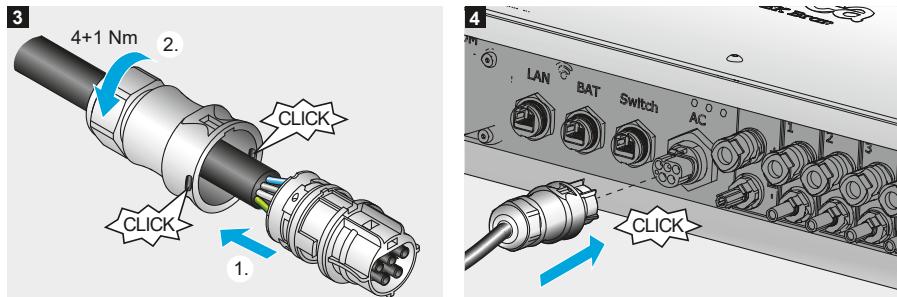

**DE** Zusätzliche Erdung / Potentialausgleich anschließen  
**EN** Connecting additional grounding / equipotential bonding  
**FR** Connecter la mise à la terre supplémentaire / la liaison équipotentielle  
**IT** Collegamento di messa a terra supplementare / compensazione del potenziale

**SV** Anslut ytterligare jordning / potentialjämtnare  
**NO** Koble til ekstra jording / potensialutligningen  
**FI** Lisämaadoitukseen / potentiaalintasauksen liittäminen

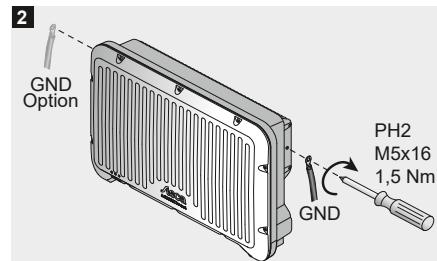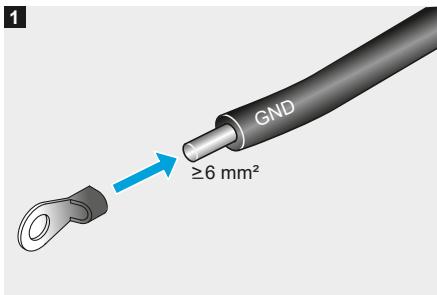

**DE** PV-Module anschließen

**EN** Connecting PV modules










**FR** Connecter les modules PV



**IT** Collegamento del modulo FV

**SV** Anslut solcellsmoduler

**NO** Koble til PV-moduler

**FI** Aurinkosähkömoduulien liittäminen

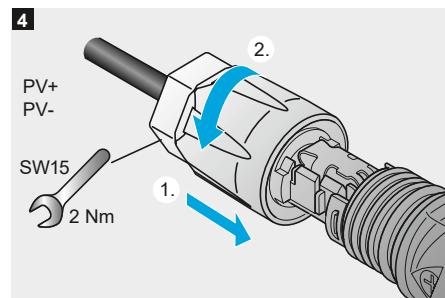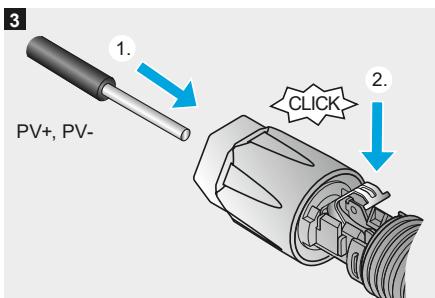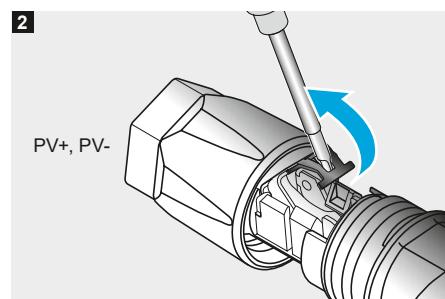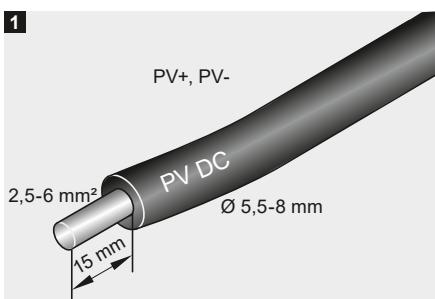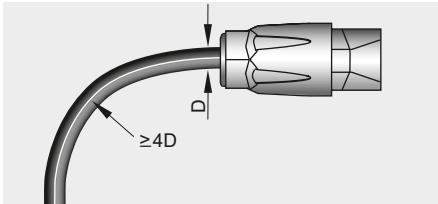

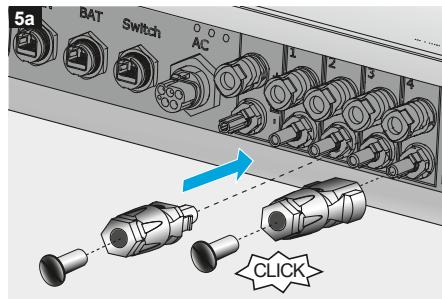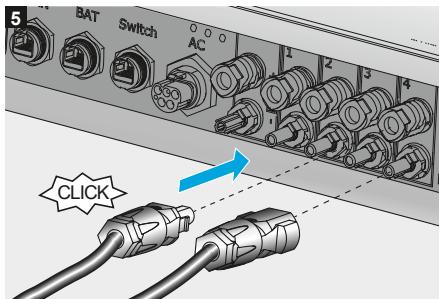

DE

EN

FR

IT

SV








NO






FI



**DE** Batterie anschließen  
**EN** Connecting the battery  
**FR** Connecter la batterie  
**IT** Collegamento della batteria

**SV** Anslut batteriet  
**NO** Koble til batteriet  
**FI** Akun liittäminen

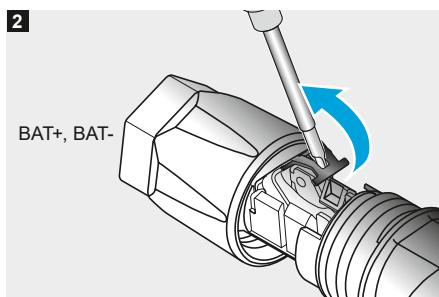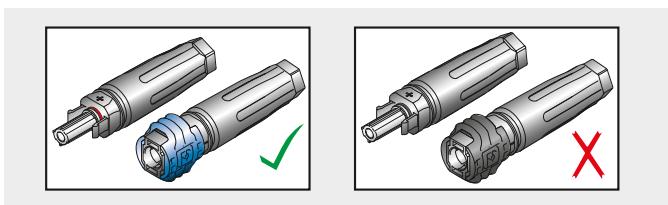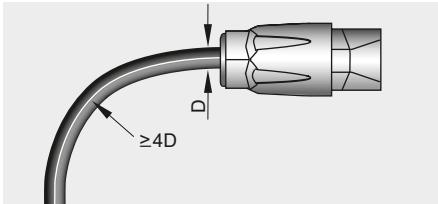

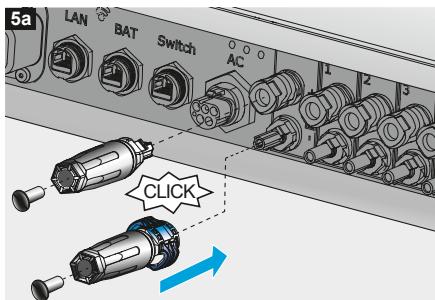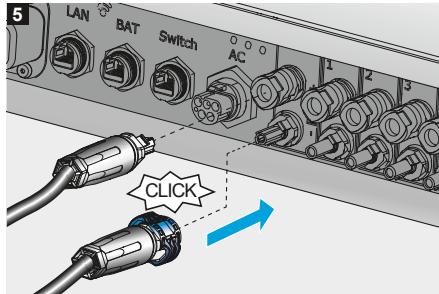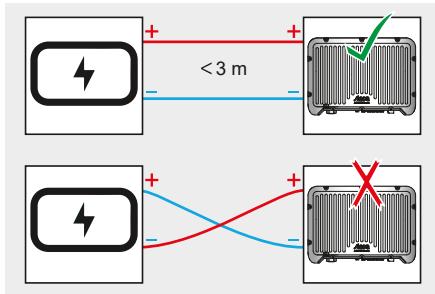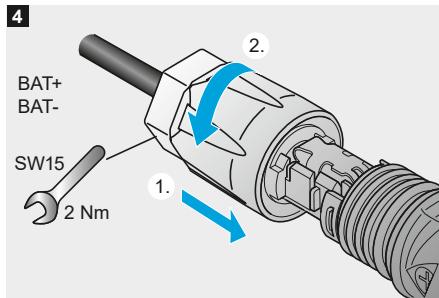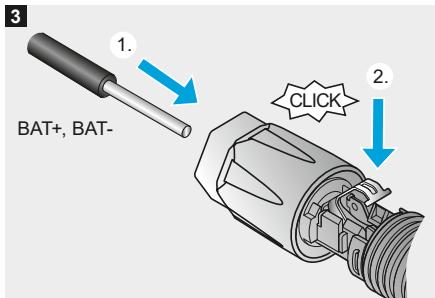

DE

EN

FR

IT

SV



NO

FI


## Instructions

**DE** LAN-Verbindung anschließen  
**EN** Connecting the LAN connection  
**FR** Connecter la liaison LAN  
**IT** Collegamento della connessione LAN


**SV** Anslut LAN-anslutningen  
**NO** Koble til LAN-tilkobling  
**FI** LAN-yhteyden liittäminen

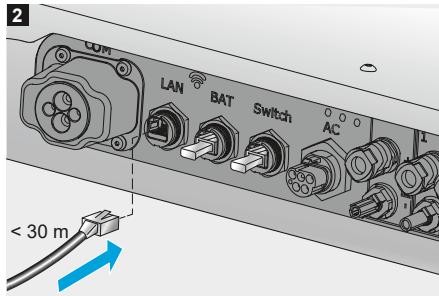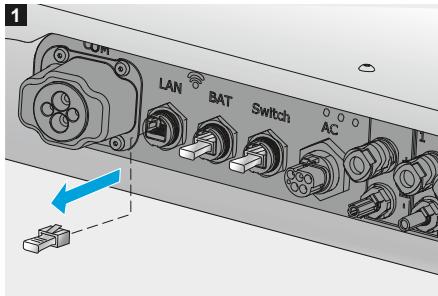

**DE** RJ45 BAT anschließen  
**EN** Connecting RJ45 BAT  
**FR** Connecter RJ45 BAT  
**IT** Collegamento RJ45 BAT

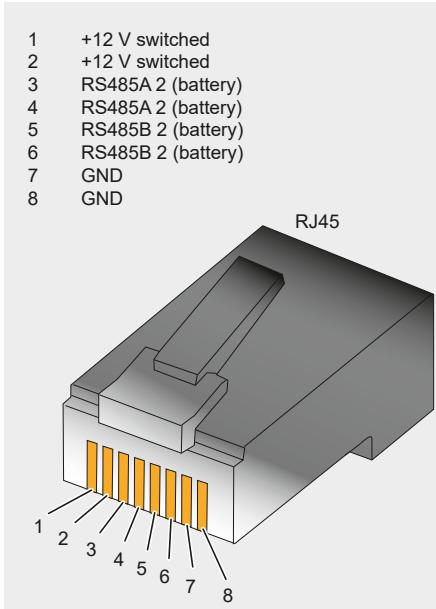

**SV** Anslut RJ45 BAT  
**NO** Koble til RJ45 BAT  
**FI** RJ45 BAT:n liittäminen

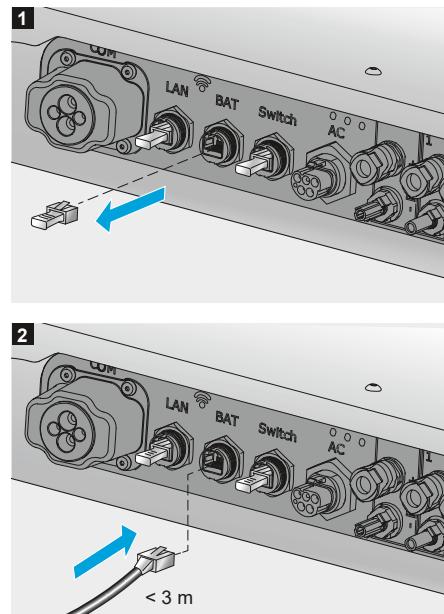

DE

EN

FR

IT

SV

NO

FI






- DE** RJ45 Energiezähler anschließen  
**EN** Connecting RJ45 energy meter  
**FR** Connecter RJ45 compteur d'énergie  
**IT** Collegamento RJ45 contatore di energia

- SV** Anslut RJ45 energimätare  
**NO** Koble til RJ45 energimåler  
**FI** RJ45 energiamittarin liittäminen




- 1 RS485B 1 (meter)
- 2 RS485A 1 (meter)
- 3 RS485A 1 (meter)
- 4 12 V OUT (200 mA max)
- 5 12 V OUT (200 mA max)
- 6 RS485B 1 (meter)
- 7 GND
- 8 GND

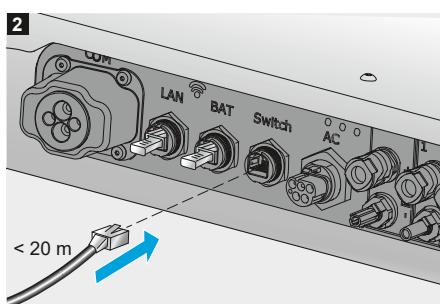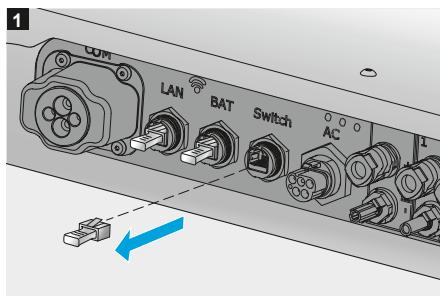
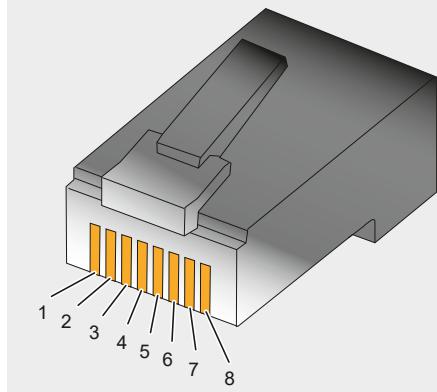


**DE** COM anschließen  
**EN** Connecting the COM  
**FR** Connecter COM  
**IT** Collegamento COM

**SV** Anslut COM  
**NO** Koble til COM  
**FI** COM-yhteyden liittäminen

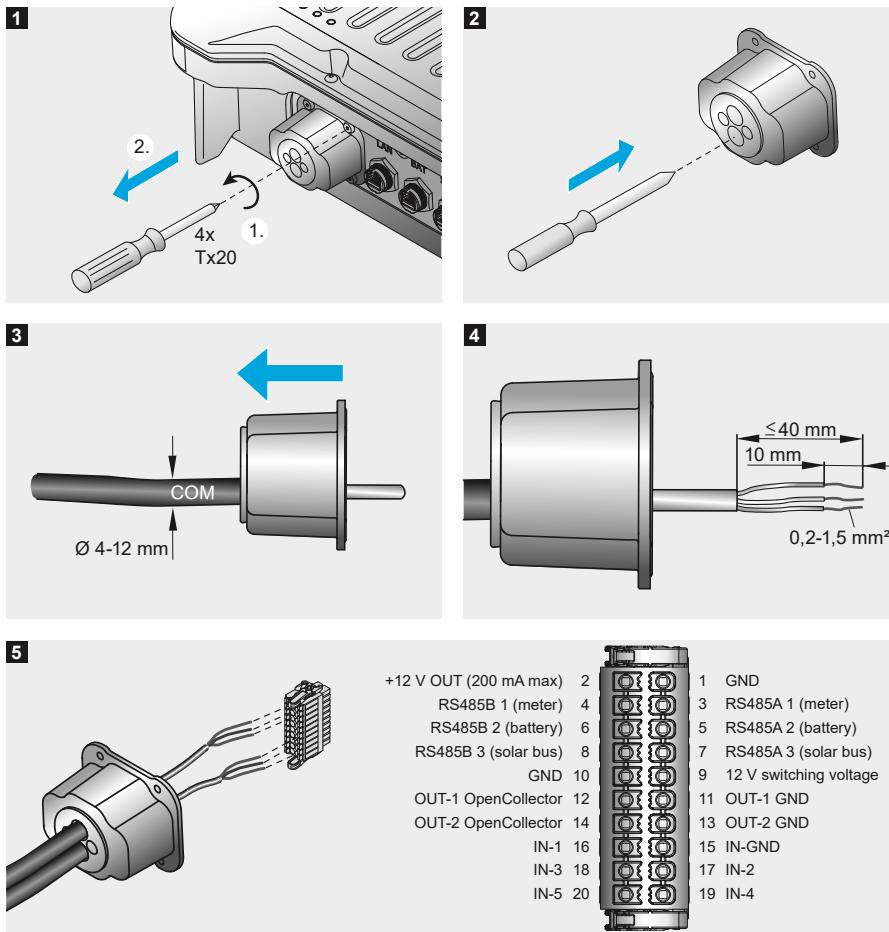


Instructions

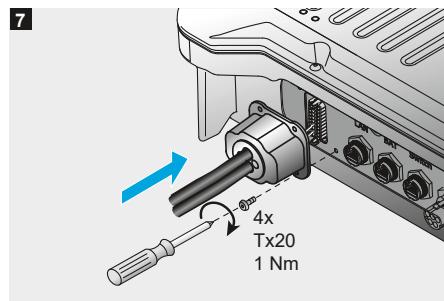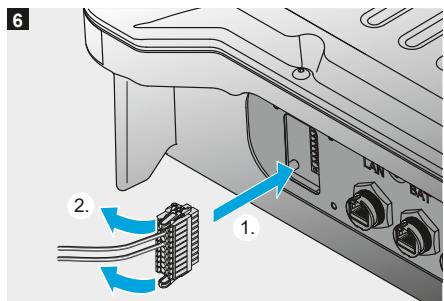


**DE** Erstinbetriebnahme  
**EN** Initial commissioning  
**FR** Première mise en service  
**IT** Prima messa in funzione

**SV** Första idrifttagning  
**NO** Første idriftsetting  
**FI** Ensimmäinen käyttöönotto




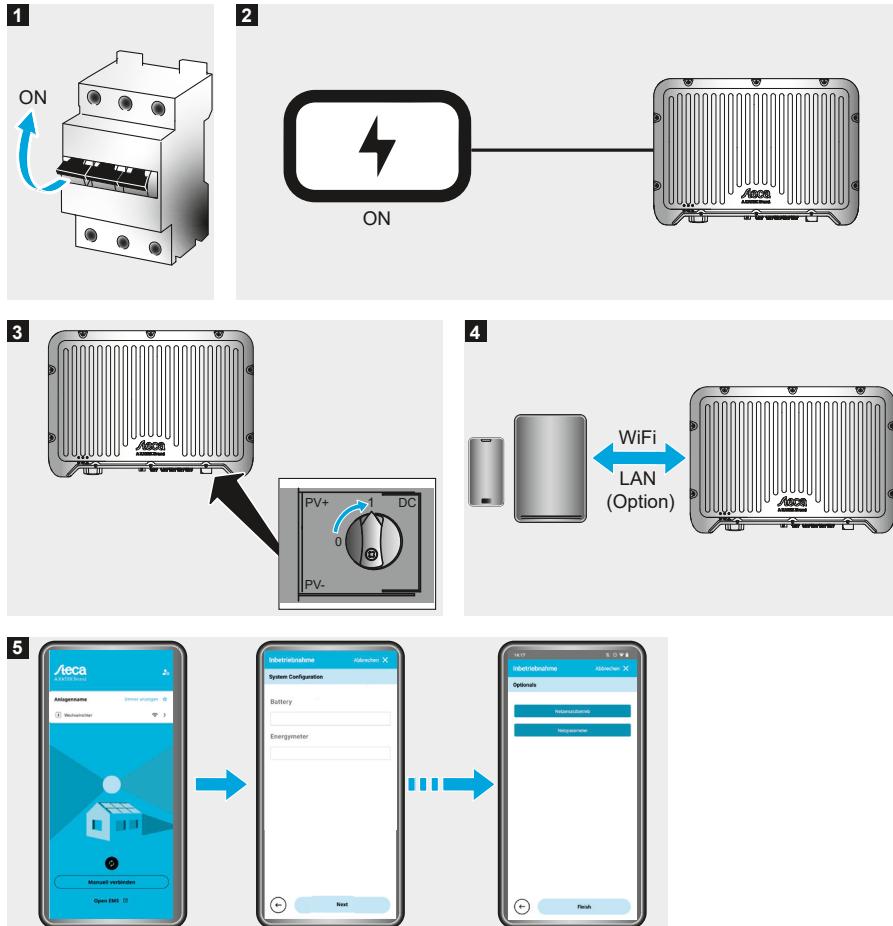


## Instructions

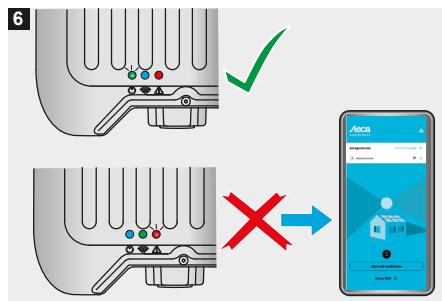



**DE** Über WiFi Access Point verbinden  
**EN** Connecting via WiFi access point  
**FR** Connecter via le point d'accès WiFi  
**IT** Collegamento su WiFi Access Point

**SV** Anslut via WiFi-åtkomstpunkt  
**NO** Koble til via WiFi-tilgangspunkt  
**FI** Yhdistäminen WiFi-yhteystyppisteen kautta

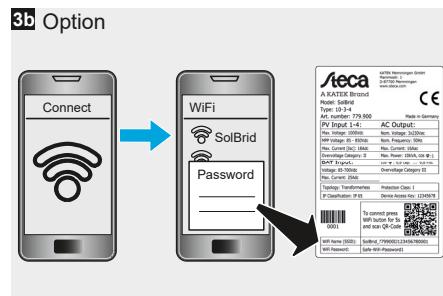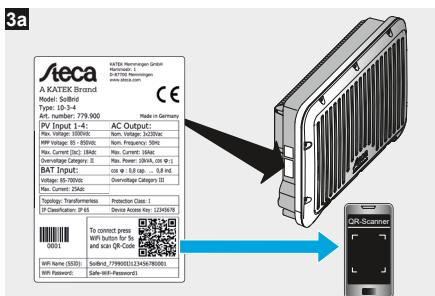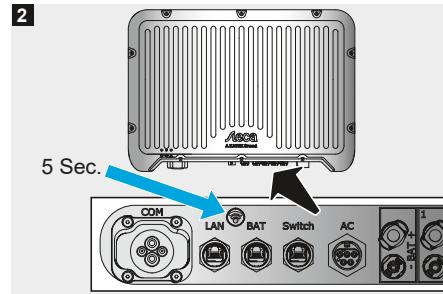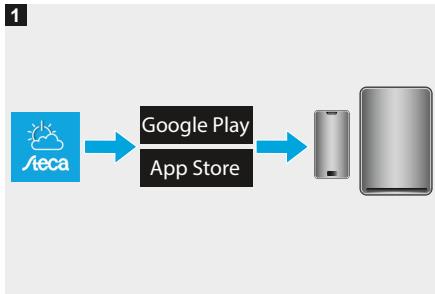





**DE** Über LAN-Anschluss verbinden  
**EN** Connecting via LAN connection  
**FR** Connecter via la connexion LAN  
**IT** Collegamento su connessione LAN

**SV** Anslut via LAN-anslutning  
**NO** Koble til via LAN-tilkobling  
**FI** Yhdistäminen LAN-liitännän kautta

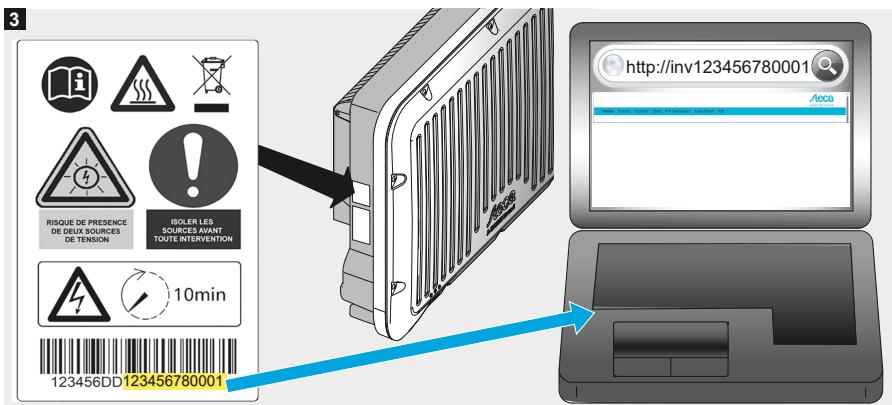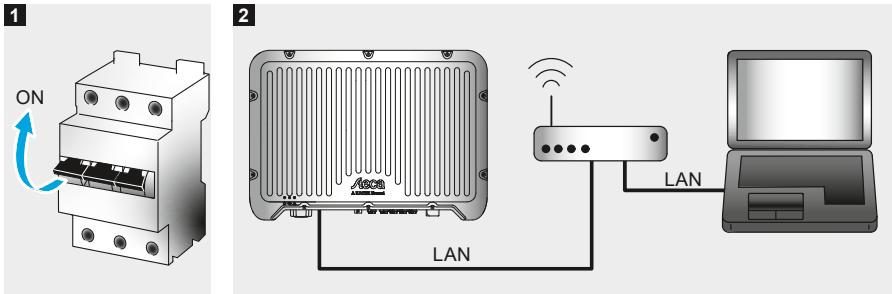


**DE** Spannungsfreiheit herstellen  
**EN** Establishing a voltage-free state  
**FR** Établir l'absence de tension  
**IT** Realizzazione dell'assenza di tensione

**SV** Upprätta spänningsfrihet  
**NO** Eliminer spenningen  
**FI** Jännitteettömyyden luominen

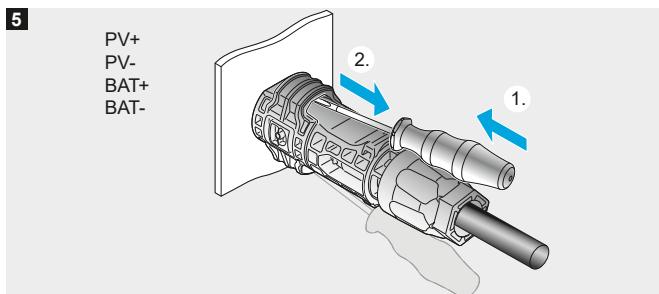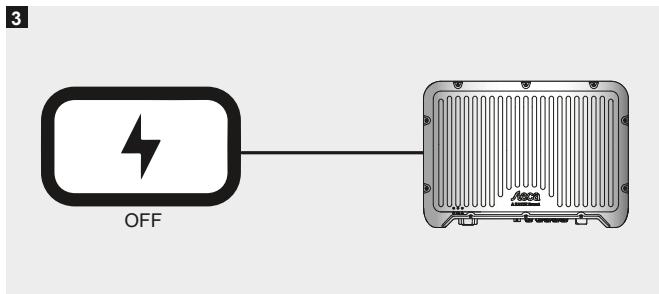



Instructions

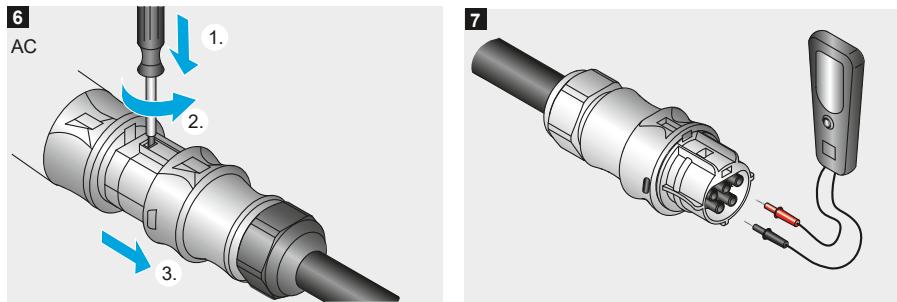

**DE** Wechselrichter abbauen  
**EN** Dismounting the inverter  
**FR** Démonter l'onduleur  
**IT** Smontaggio dell'inverter

**SV** Ta bort växelriktaren  
**NO** Demonter vekselretteren  
**FI** Vaihtosuuntaajan purkaminen

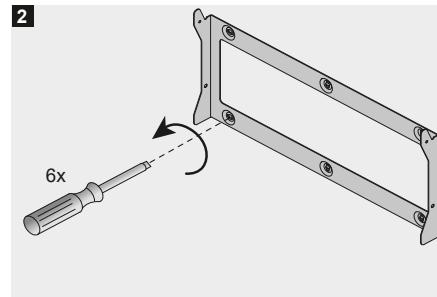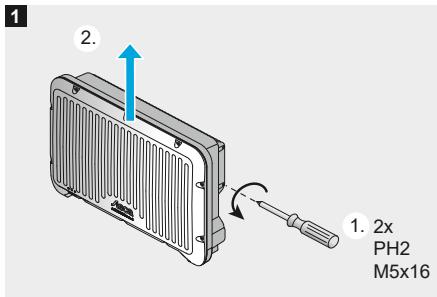

# KATEK

**Lead the category**

KATEK Memmingen GmbH | Steca - A KATEK Brand  
Mammostraße 1  
87700 Memmingen  
Deutschland

Tel +49 (0) 8331 8558-0  
Fax +49 (0) 8331 8558-131

Internet: [www.steca.com](http://www.steca.com)  
[service.solar.kdemmn@katek-group.com](mailto:service.solar.kdemmn@katek-group.com)



780767